


## 2 蘇生術の施行(全施設データ)

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | パーセンタイル |     |     |     |      |      |      |      |  |  |
|------------|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|--|
|            |     |      |     |      | 5       | 10  | 25  | 50  | 75   | 90   | 95   |      |  |  |
| あり         | 1%  | 1%   | 0%  | 7%   | 0%      | 0%  | 0%  | 1%  | 1%   | 1%   | 2%   | 3%   |  |  |
| なし         | 99% | 1%   | 93% | 100% | 97%     | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| あり(特定機能病院) | 1%  | 1%   | 0%  | 3%   | 0%      | 0%  | 0%  | 1%  | 1%   | 1%   | 1%   | 2%   |  |  |
| なし(特定機能病院) | 99% | 1%   | 97% | 100% | 98%     | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| あり(その他の病院) | 1%  | 1%   | 0%  | 7%   | 0%      | 0%  | 0%  | 1%  | 1%   | 2%   | 3%   |      |  |  |
| なし(その他の病院) | 99% | 1%   | 93% | 100% | 97%     | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |

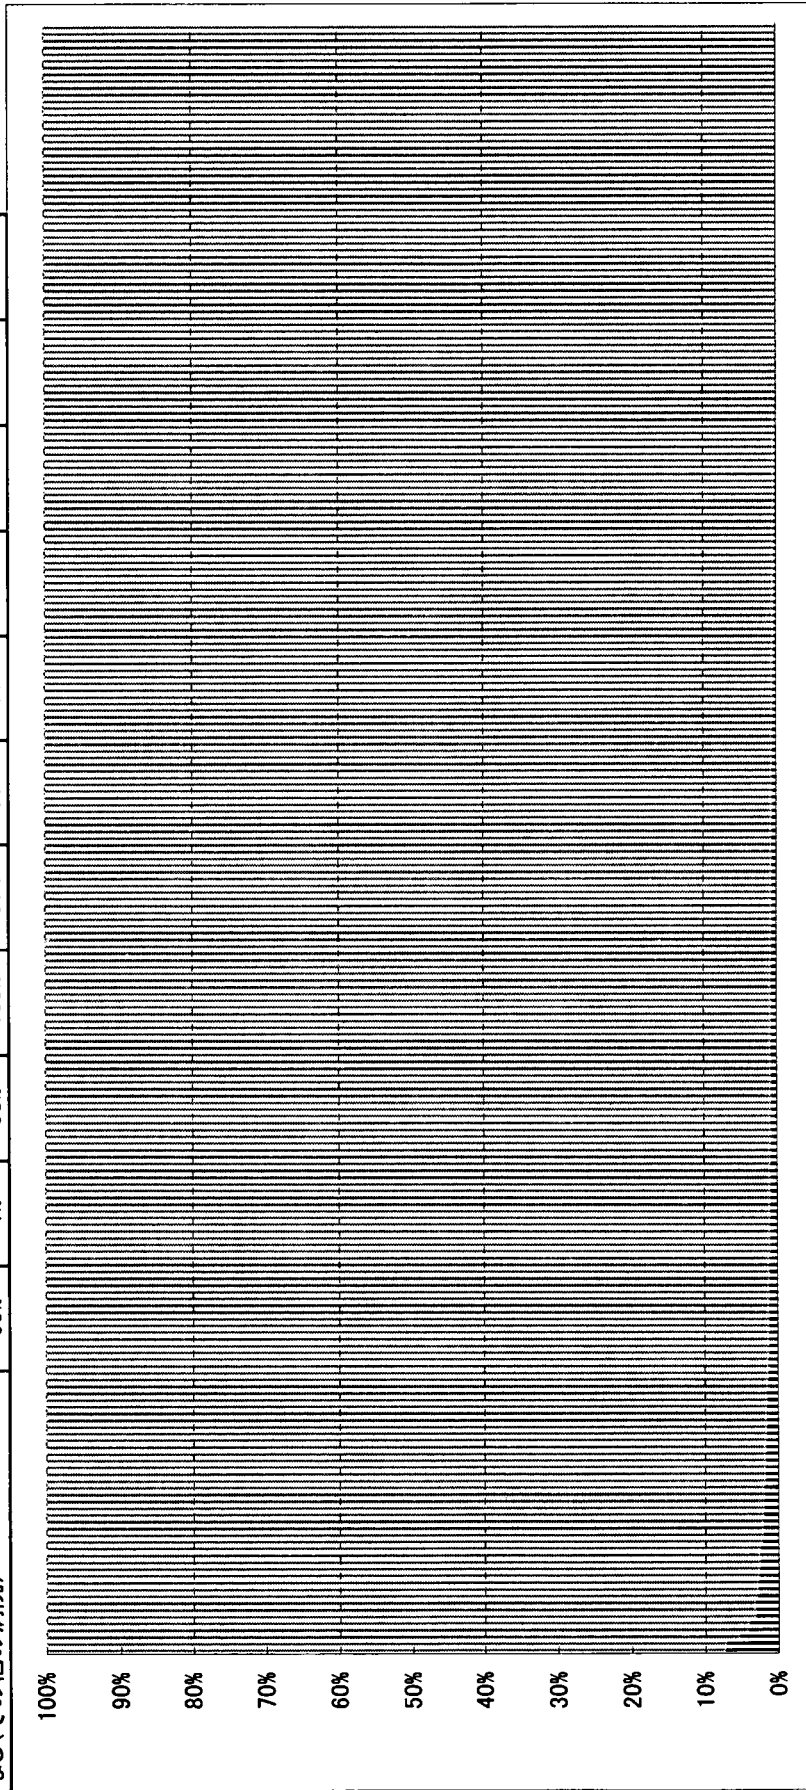


【図の説明】

■ :あり

□ :なし

### 3 血圧測定(全施設データ)

| 解析内容          | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |  |  |  | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|------|-----|-----|
|               | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |  |  |  |     |      |     |     |
| 11回以上         | 0%      | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 6%  |  |  |  |     |      |     |     |
| 1~10回         | 70%     | 76% | 83% | 89% | 93% | 95% | 98% |  |  |  |     |      |     |     |
| 0回            | 1%      | 2%  | 5%  | 9%  | 16% | 22% | 29% |  |  |  |     |      |     |     |
| 11回以上(特定機能病院) | 1%      | 1%  | 1%  | 2%  | 3%  | 5%  | 5%  |  |  |  |     |      |     |     |
| 1~10回(特定機能病院) | 72%     | 81% | 85% | 90% | 93% | 94% | 95% |  |  |  |     |      |     |     |
| 0回(特定機能病院)    | 2%      | 3%  | 5%  | 8%  | 11% | 18% | 27% |  |  |  |     |      |     |     |
| 11回以上(その他の病院) | 0%      | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 6%  |  |  |  |     |      |     |     |
| 1~10回(その他の病院) | 69%     | 76% | 82% | 89% | 93% | 96% | 98% |  |  |  |     |      |     |     |
| 0回(その他の病院)    | 1%      | 2%  | 5%  | 10% | 16% | 22% | 29% |  |  |  |     |      |     |     |

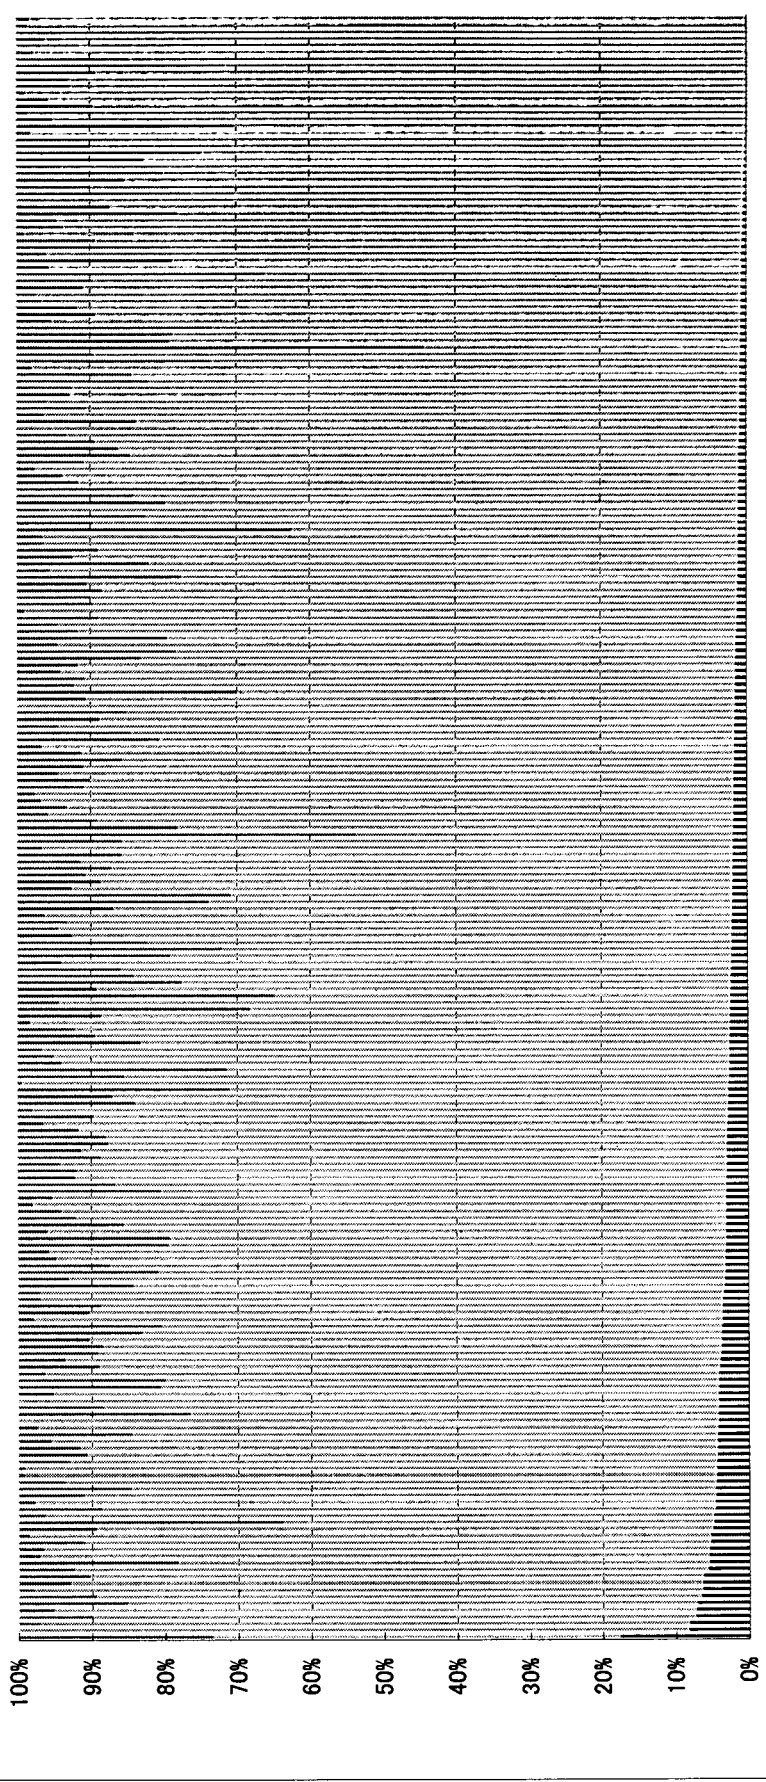

【図の説明】


：11回以上

：1~10回

：0回

#### 4 時間尿測定(全施設データ)

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|            |     |      |     |      | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |  |  |  |
| あり         | 14% | 8%   | 0%  | 50%  | 2%      | 3%  | 8%  | 14% | 19% | 23% | 27% |  |  |  |
| なし         | 86% | 8%   | 50% | 100% | 73%     | 77% | 81% | 86% | 92% | 97% | 98% |  |  |  |
| あり(特定機能病院) | 17% | 10%  | 0%  | 42%  | 2%      | 3%  | 12% | 17% | 21% | 29% | 36% |  |  |  |
| なし(特定機能病院) | 83% | 10%  | 58% | 100% | 64%     | 71% | 79% | 83% | 88% | 97% | 98% |  |  |  |
| あり(その他の病院) | 14% | 8%   | 0%  | 50%  | 2%      | 4%  | 8%  | 14% | 19% | 23% | 25% |  |  |  |
| なし(その他の病院) | 86% | 8%   | 50% | 100% | 75%     | 77% | 81% | 86% | 92% | 96% | 98% |  |  |  |

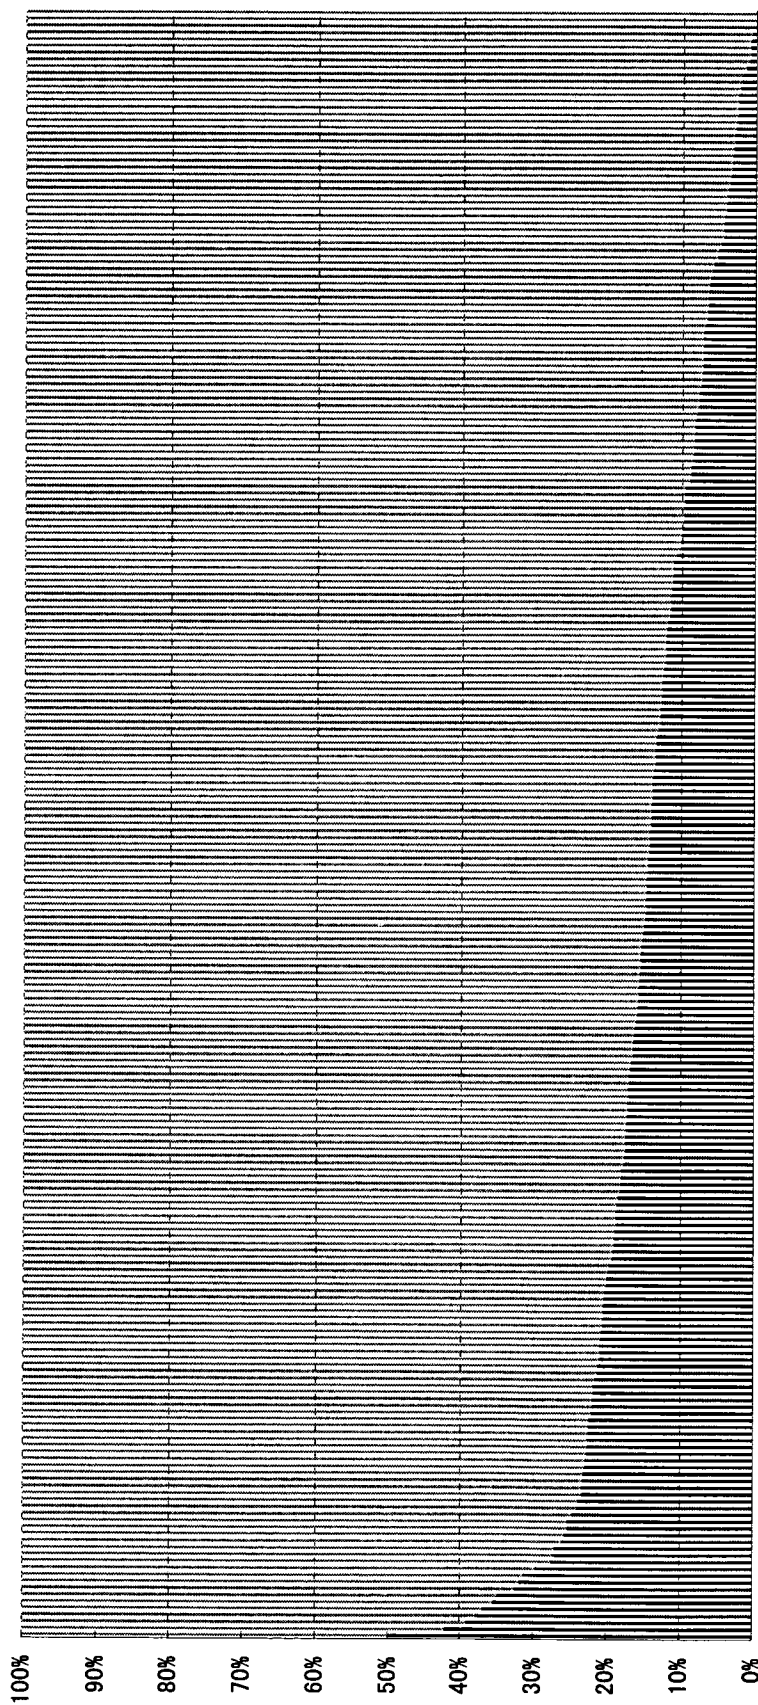


【図の説明】

■ :あり

■ :なし

## 5 呼吸ケア(全施設データ)

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |     |      |     |     | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |
| あり         | 16% | 5%   | 1%  | 40% | 8%      | 10% | 13% | 15% | 19% | 22% | 23% |
| なし         | 84% | 5%   | 60% | 99% | 77%     | 78% | 81% | 85% | 88% | 90% | 92% |
| あり(特定機能病院) | 15% | 3%   | 9%  | 23% | 11%     | 12% | 12% | 14% | 17% | 19% | 21% |
| なし(特定機能病院) | 85% | 3%   | 77% | 91% | 79%     | 81% | 83% | 86% | 88% | 88% | 89% |
| あり(その他の病院) | 16% | 6%   | 1%  | 40% | 7%      | 9%  | 13% | 15% | 19% | 22% | 23% |
| なし(その他の病院) | 84% | 6%   | 60% | 99% | 77%     | 78% | 81% | 85% | 87% | 91% | 93% |

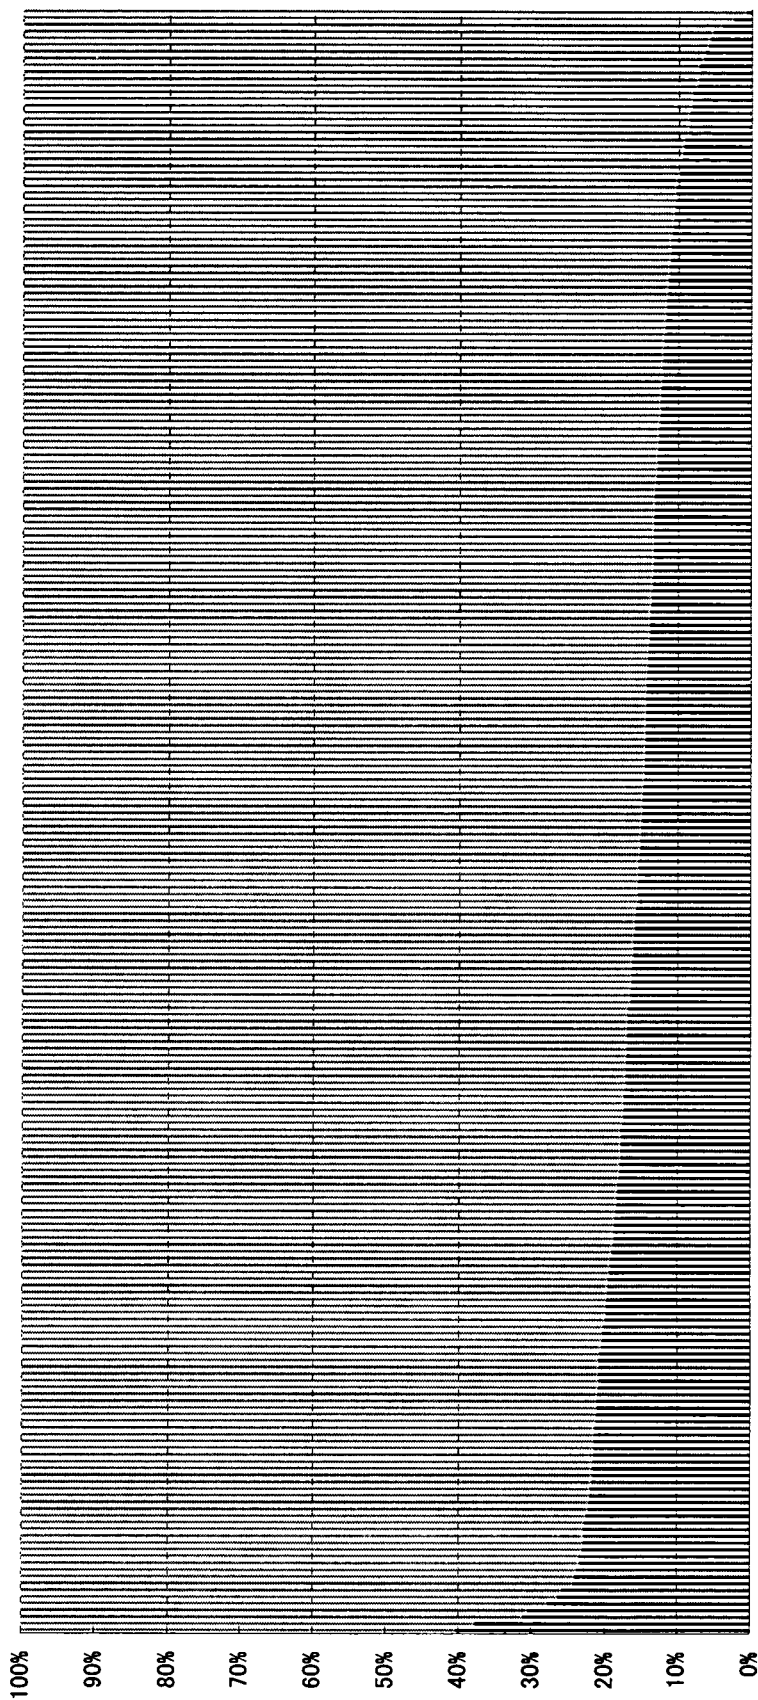


【図の説明】

■ :あり

▨ :なし

## 6 点滴ライン同時3本以上(全施設データ)

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|            |     |      |     |      | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |  |  |  |
| あり         | 4%  | 2%   | 0%  | 15%  | 1%      | 2%  | 2%  | 4%  | 6%  | 7%  | 8%  |  |  |  |
| なし         | 96% | 2%   | 85% | 100% | 92%     | 93% | 94% | 96% | 98% | 98% | 99% |  |  |  |
| あり(特定機能病院) | 6%  | 2%   | 2%  | 10%  | 3%      | 3%  | 4%  | 5%  | 7%  | 8%  | 9%  |  |  |  |
| なし(特定機能病院) | 94% | 2%   | 90% | 98%  | 91%     | 92% | 93% | 95% | 96% | 97% | 97% |  |  |  |
| あり(その他の病院) | 4%  | 2%   | 0%  | 15%  | 1%      | 1%  | 2%  | 3%  | 5%  | 7%  | 8%  |  |  |  |
| なし(その他の病院) | 96% | 2%   | 85% | 100% | 92%     | 93% | 95% | 97% | 98% | 99% | 99% |  |  |  |

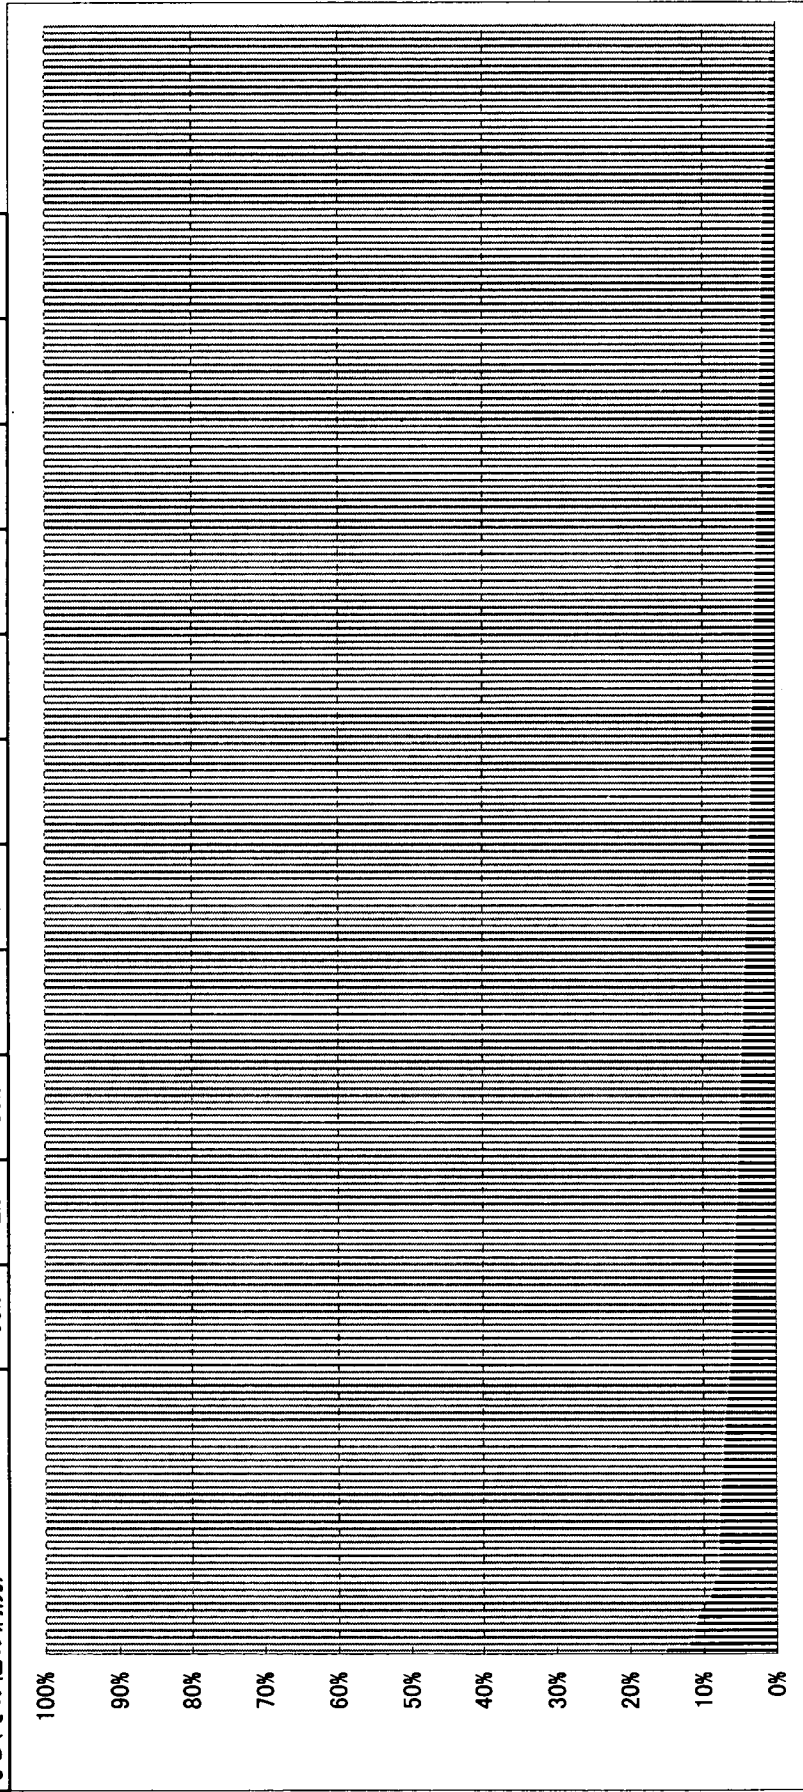


【図の説明】

■ :あり

□ :なし

# 7 心電図モニター(全施設データ)

| 解析内容       | パーセンタイル |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 平均値     | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | 5   | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |
| あり         | 15%     | 7%   | 0%  | 58%  | 6%  | 9%  | 11% | 14% | 18% | 23% | 26% |
| なし         | 85%     | 7%   | 42% | 100% | 74% | 77% | 82% | 86% | 89% | 91% | 94% |
| あり(特定機能病院) | 16%     | 8%   | 8%  | 58%  | 10% | 10% | 12% | 14% | 17% | 22% | 25% |
| なし(特定機能病院) | 84%     | 8%   | 42% | 92%  | 75% | 78% | 83% | 86% | 88% | 90% | 90% |
| あり(その他の病院) | 15%     | 7%   | 0%  | 48%  | 6%  | 8%  | 11% | 14% | 18% | 23% | 26% |
| なし(その他の病院) | 85%     | 7%   | 52% | 100% | 74% | 77% | 82% | 86% | 89% | 92% | 94% |

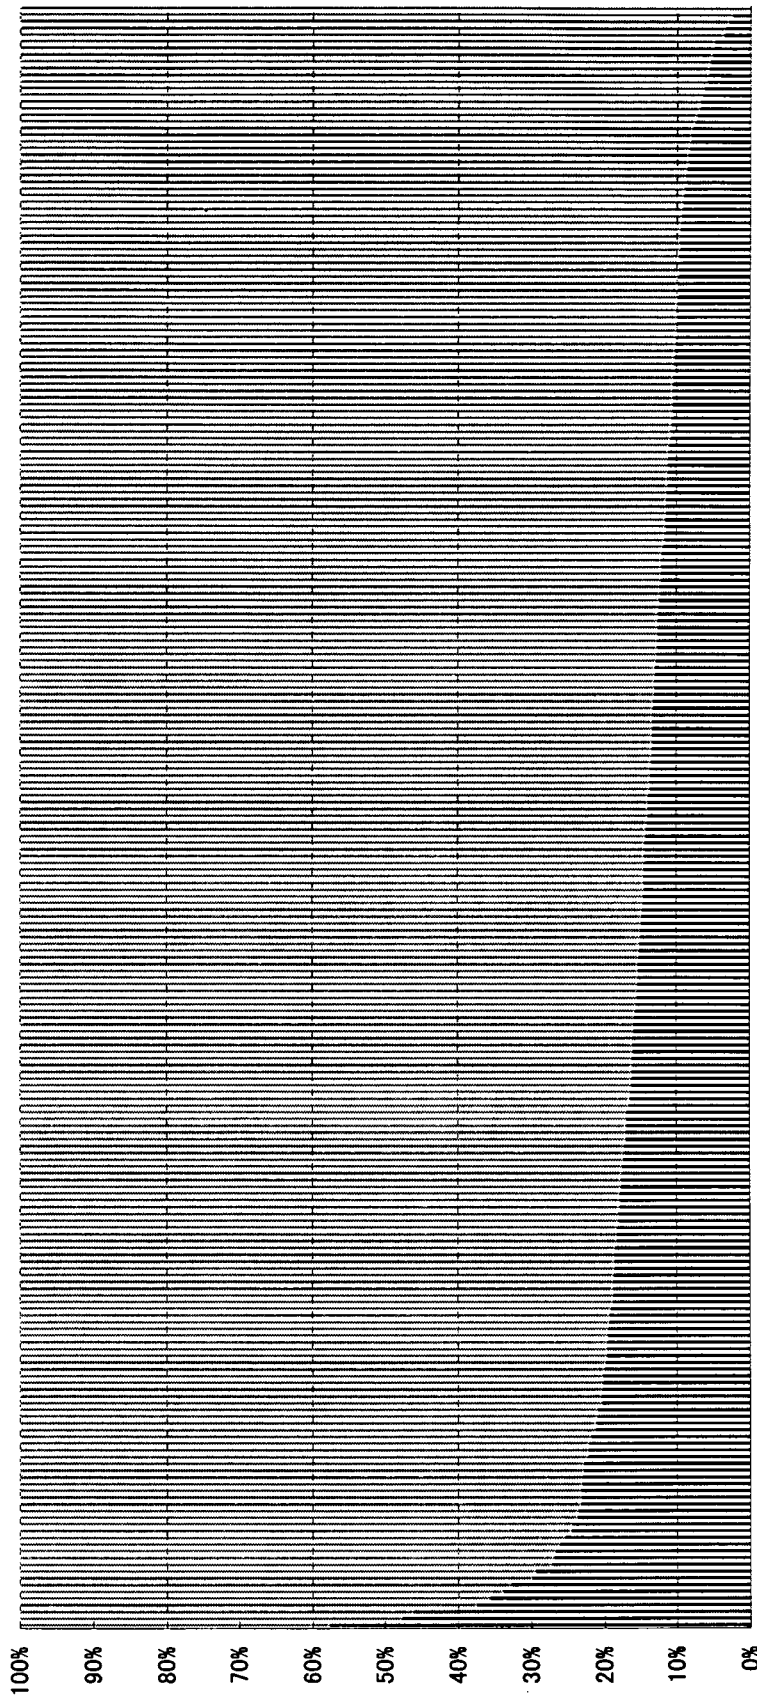


【図の説明】

■ :あり

□ :なし

## 8 輸液ポンプの使用(全施設データ)

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|            |     |      |     |      | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |  |  |  |
| あり         | 11% | 6%   | 0%  | 32%  | 3%      | 4%  | 7%  | 10% | 13% | 18% | 21% |  |  |  |
| なし         | 89% | 6%   | 68% | 100% | 79%     | 82% | 87% | 90% | 93% | 96% | 97% |  |  |  |
| あり(特定機能病院) | 12% | 6%   | 5%  | 32%  | 6%      | 7%  | 8%  | 11% | 15% | 19% | 24% |  |  |  |
| なし(特定機能病院) | 88% | 6%   | 68% | 95%  | 76%     | 81% | 85% | 89% | 92% | 93% | 94% |  |  |  |
| あり(その他の病院) | 10% | 6%   | 0%  | 32%  | 2%      | 4%  | 6%  | 10% | 13% | 18% | 21% |  |  |  |
| なし(その他の病院) | 90% | 6%   | 68% | 100% | 79%     | 82% | 87% | 90% | 94% | 96% | 98% |  |  |  |

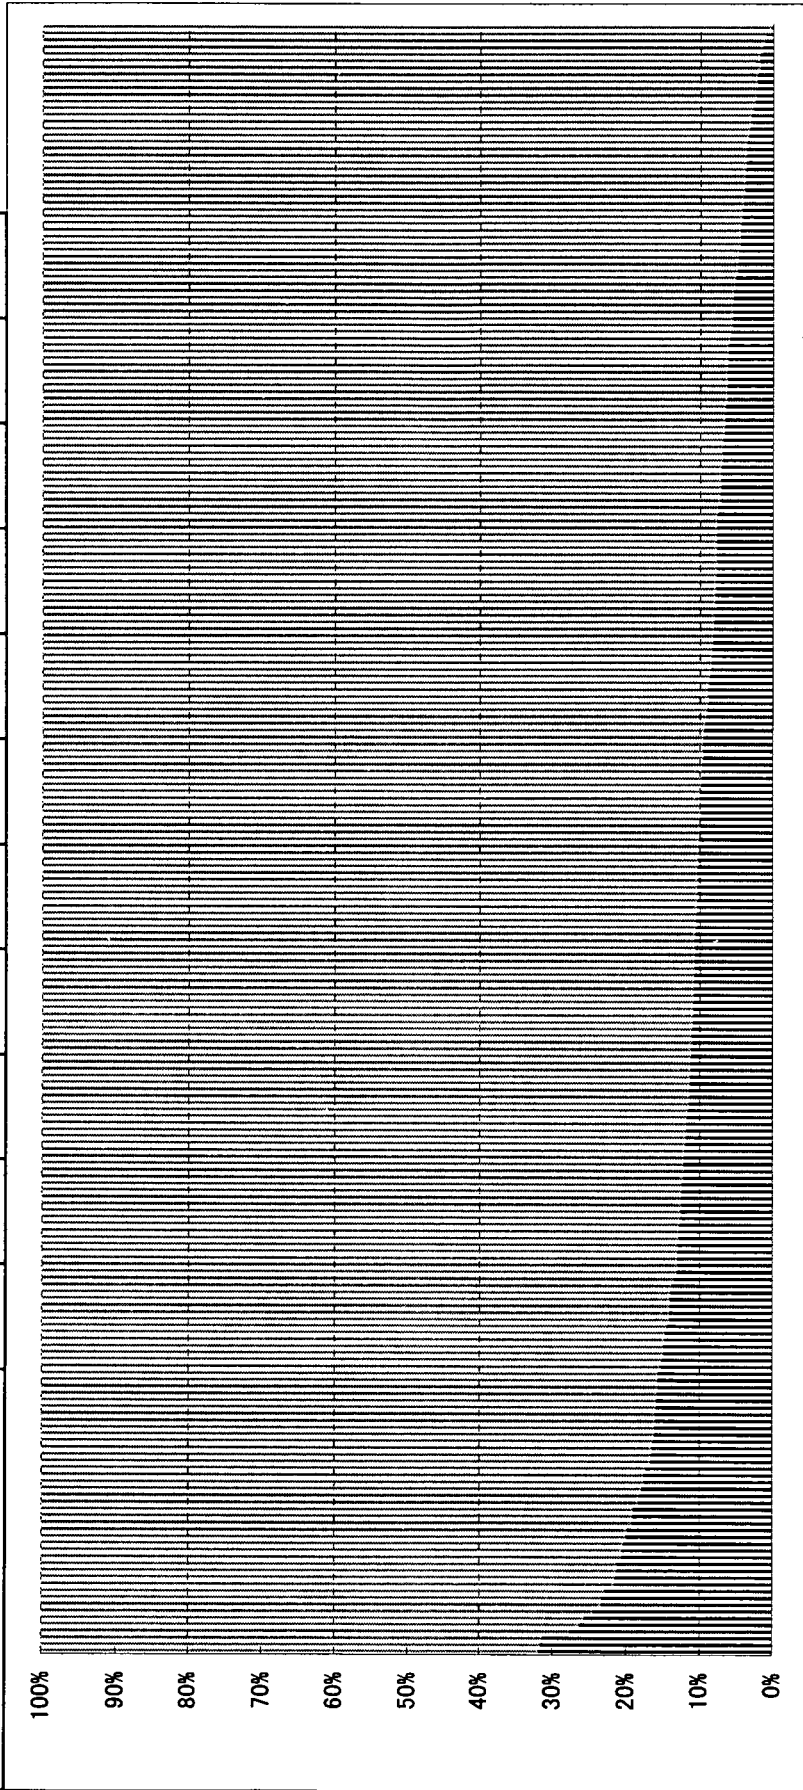


【図の説明】

■ : あり

□ : なし

### 9 動脈圧測定(動脈ライン)(全施設データ)

| 解析内容       | パーセンタイル |      |     |      |     |     |     |      |      |      |      |
|------------|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|            | 平均値     | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | 5   | 10  | 25  | 50   | 75   | 90   | 95   |
| あり         | 1%      | 1%   | 0%  | 12%  | 0%  | 0%  | 0%  | 1%   | 2%   | 3%   | 3%   |
| なし         | 99%     | 1%   | 88% | 100% | 97% | 97% | 98% | 99%  | 100% | 100% | 100% |
| あり(特定機能病院) | 2%      | 1%   | 0%  | 6%   | 0%  | 1%  | 2%  | 2%   | 3%   | 4%   |      |
| なし(特定機能病院) | 98%     | 1%   | 94% | 100% | 96% | 97% | 98% | 98%  | 99%  | 100% |      |
| あり(その他の病院) | 1%      | 1%   | 0%  | 12%  | 0%  | 0%  | 1%  | 1%   | 2%   | 3%   |      |
| なし(その他の病院) | 99%     | 1%   | 88% | 100% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% |      |

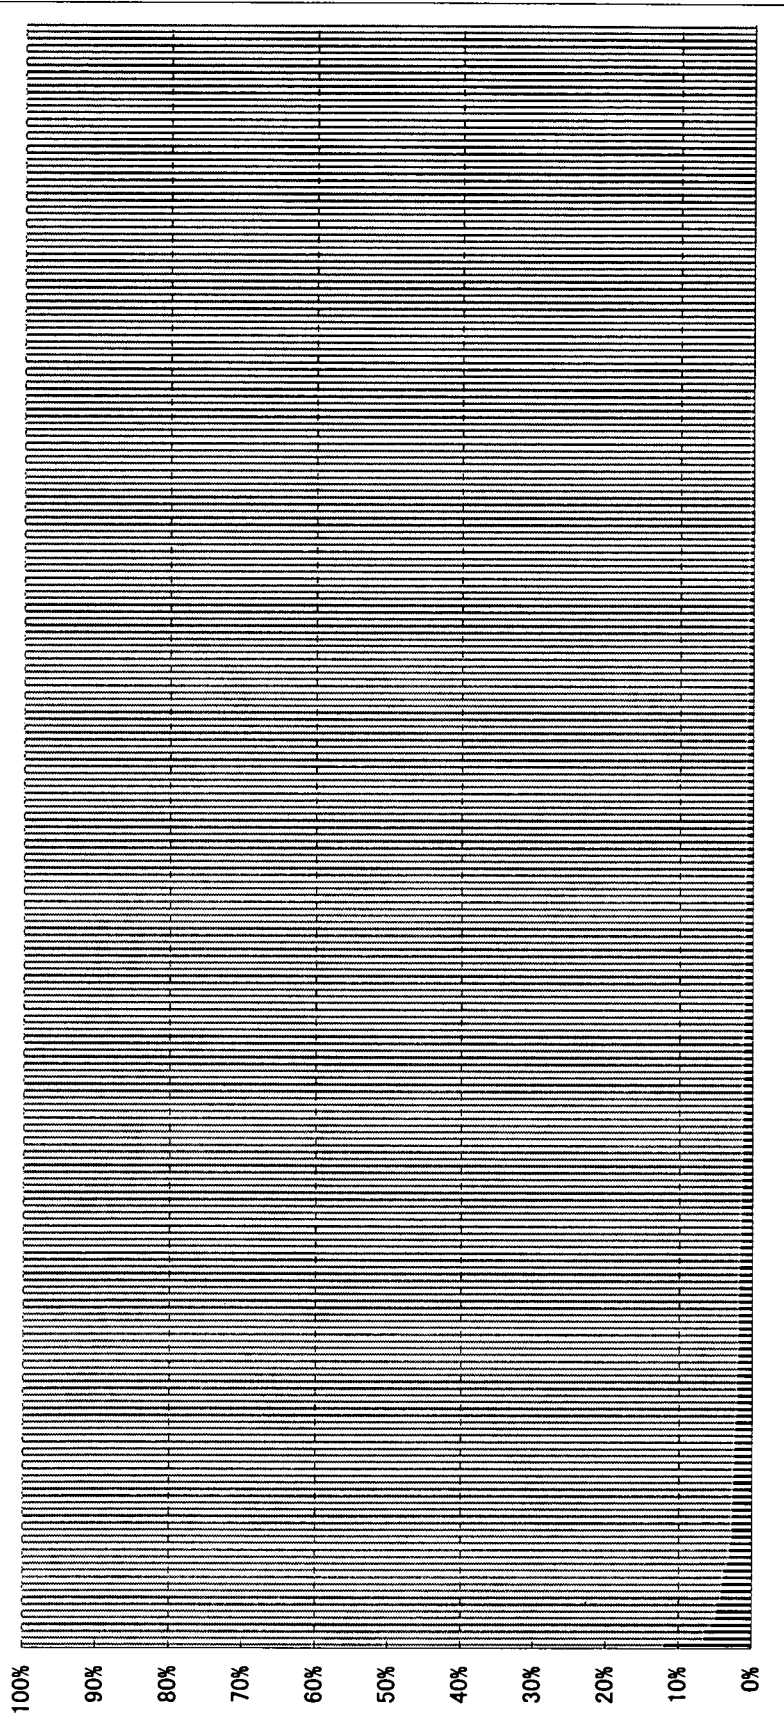

【図の説明】


■ :あり

□ :なし



# 10 シリンジポンプの使用(全施設データ)

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|            |     |      |     |      | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |  |  |  |
| あり         | 4%  | 3%   | 0%  | 20%  | 1%      | 1%  | 2%  | 4%  | 6%  | 8%  | 8%  |  |  |  |
| なし         | 96% | 3%   | 80% | 100% | 92%     | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 99% |  |  |  |
| あり(特定機能病院) | 6%  | 3%   | 2%  | 20%  | 3%      | 4%  | 4%  | 6%  | 7%  | 8%  | 11% |  |  |  |
| なし(特定機能病院) | 94% | 3%   | 80% | 98%  | 89%     | 92% | 93% | 94% | 96% | 96% | 97% |  |  |  |
| あり(その他の病院) | 4%  | 3%   | 0%  | 17%  | 1%      | 1%  | 2%  | 3%  | 5%  | 7%  | 8%  |  |  |  |
| なし(その他の病院) | 96% | 3%   | 83% | 100% | 92%     | 93% | 95% | 97% | 98% | 99% | 99% |  |  |  |

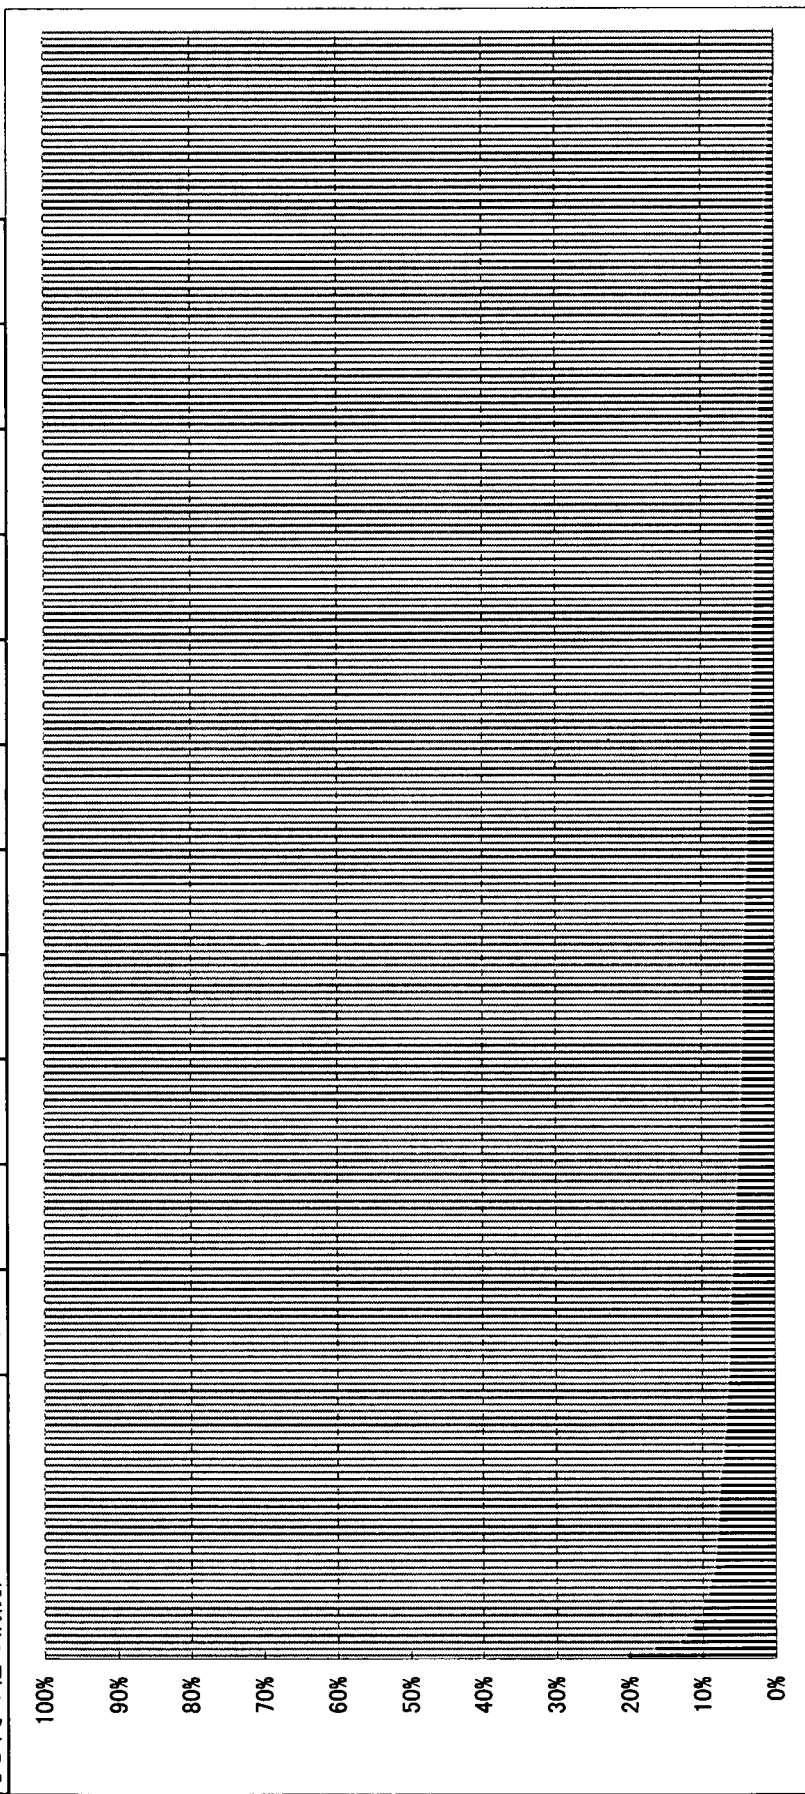


【図の説明】

■ : あり

□ : なし

# 11 中心静脈圧測定(中心静脈ライン)(全施設データ)

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | パーセンタイル |     |     |     |     |      |      |  |  |  |
|------------|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|--|--|--|
|            |     |      |     |      | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90   | 95   |  |  |  |
| あり         | 2%  | 2%   | 0%  | 16%  | 0%      | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%   | 5%   |  |  |  |
| なし         | 98% | 2%   | 84% | 100% | 95%     | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% |  |  |  |
| あり(特定機能病院) | 3%  | 1%   | 1%  | 7%   | 1%      | 1%  | 2%  | 2%  | 4%  | 5%   | 5%   |  |  |  |
| なし(特定機能病院) | 97% | 1%   | 93% | 99%  | 95%     | 95% | 96% | 98% | 98% | 99%  | 99%  |  |  |  |
| あり(その他の病院) | 2%  | 2%   | 0%  | 16%  | 0%      | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%   | 5%   |  |  |  |
| なし(その他の病院) | 98% | 2%   | 84% | 100% | 95%     | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% |  |  |  |

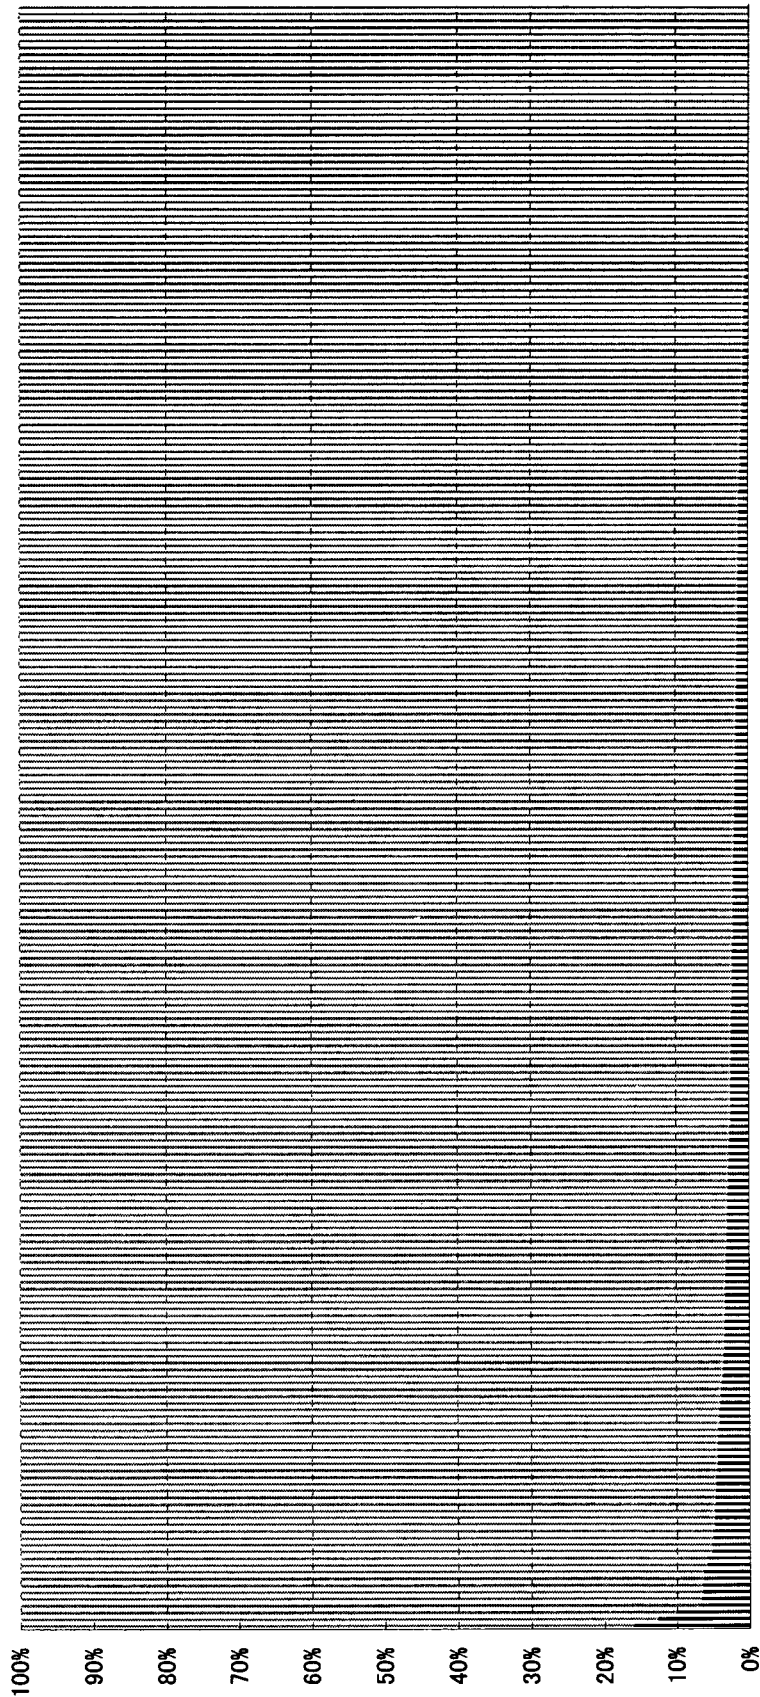


【図の説明】

■ :あり

■ :なし

# 12 人工呼吸器の装着（全施設データ）

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | パーセンタイル |     |     |     |     |      |      |  |  |  |
|------------|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|--|--|--|
|            |     |      |     |      | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90   | 95   |  |  |  |
| あり         | 2%  | 1%   | 0%  | 7%   | 0%      | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%   | 4%   |  |  |  |
| なし         | 98% | 1%   | 93% | 100% | 96%     | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% |  |  |  |
| あり(特定機能病院) | 3%  | 1%   | 1%  | 5%   | 1%      | 2%  | 2%  | 3%  | 3%  | 4%   | 5%   |  |  |  |
| なし(特定機能病院) | 97% | 1%   | 95% | 99%  | 95%     | 96% | 97% | 97% | 98% | 98%  | 99%  |  |  |  |
| あり(その他の病院) | 2%  | 1%   | 0%  | 7%   | 0%      | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%   | 4%   |  |  |  |
| なし(その他の病院) | 98% | 1%   | 93% | 100% | 96%     | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% |  |  |  |

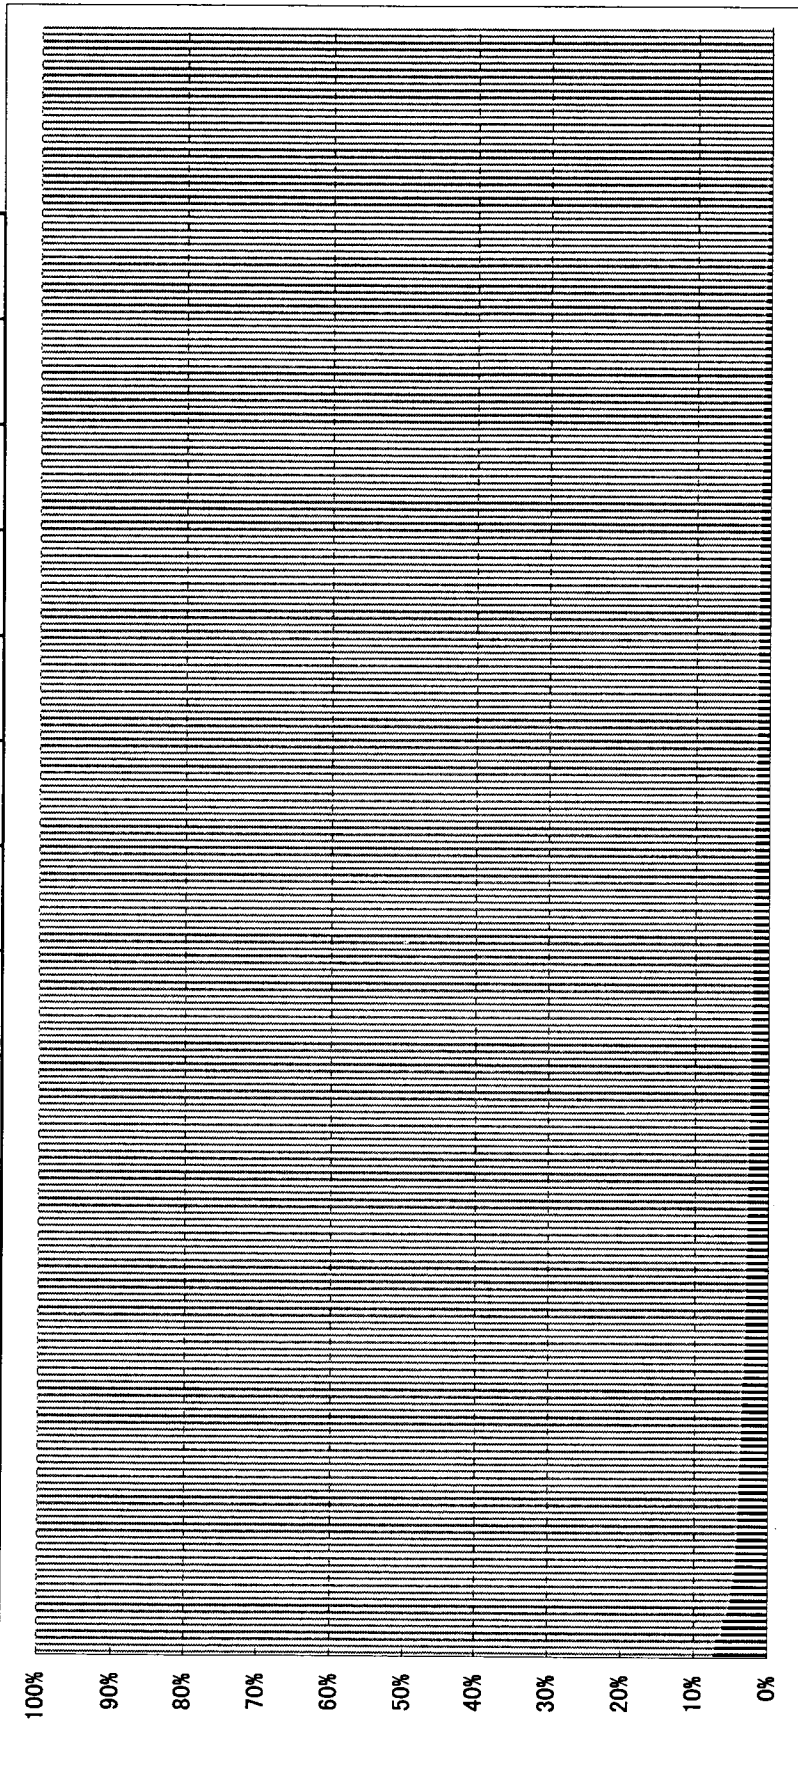


【図の説明】

■ :あり

▨ :なし

### 13 輸血や血液製剤の使用(全施設データ)

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |      |  |  |
|------------|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|
|            |     |      |     |      | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |      |  |  |
| あり         | 2%  | 1%   | 0%  | 6%   | 0%      | 1%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 4%  | 4%   |  |  |
| なし         | 98% | 1%   | 94% | 100% | 96%     | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% |  |  |
| あり(特定機能病院) | 3%  | 1%   | 1%  | 5%   | 2%      | 2%  | 3%  | 3%  | 3%  | 5%  | 5%  | 5%   |  |  |
| なし(特定機能病院) | 97% | 1%   | 95% | 99%  | 95%     | 95% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98%  |  |  |
| あり(その他の病院) | 2%  | 1%   | 0%  | 6%   | 0%      | 1%  | 1%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 4%   |  |  |
| なし(その他の病院) | 98% | 1%   | 94% | 100% | 96%     | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% |  |  |

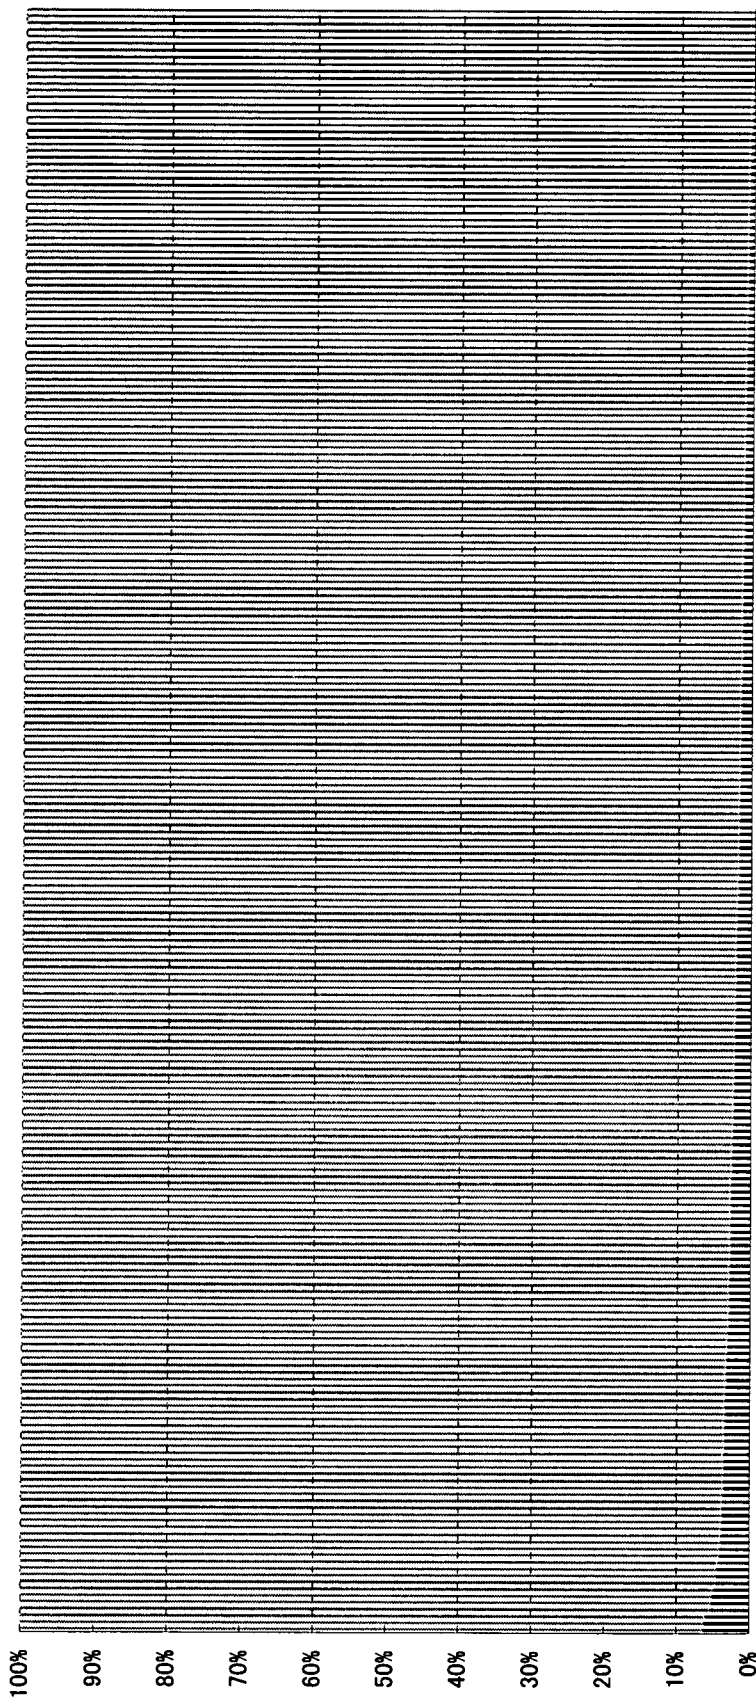


【図の説明】

■ :あり

□ :なし

# 14 肺動脈圧測定(スワンガンツカテーテル)(全施設データ)


| 解析内容       | 平均値  | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | パーセンタイル |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|-----|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |     |      | 5       | 10   | 25   | 50   | 75   | 90   | 95   |      |      |      |
| あり         | 0%   | 0%   | 0%  | 4%   | 0%      | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 1%   |
| なし         | 100% | 0%   | 96% | 100% | 99%     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| あり(特定機能病院) | 0%   | 0%   | 0%  | 1%   | 0%      | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 1%   |
| なし(特定機能病院) | 100% | 0%   | 99% | 100% | 99%     | 99%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| あり(その他の病院) | 0%   | 0%   | 0%  | 4%   | 0%      | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 1%   |
| なし(その他の病院) | 100% | 0%   | 96% | 100% | 99%     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

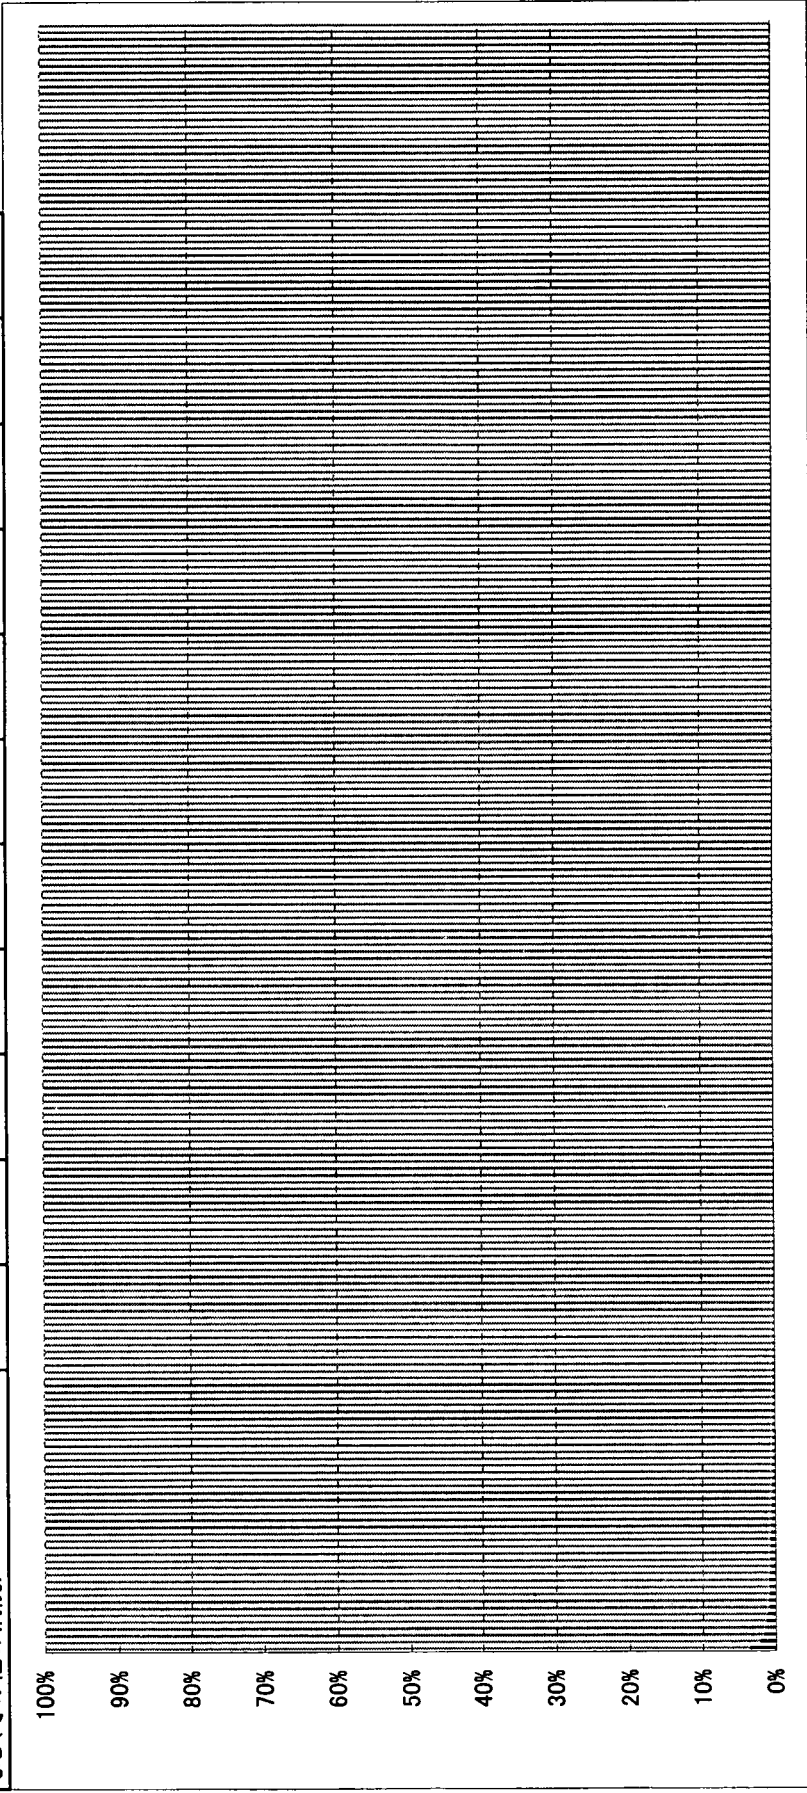

【図の説明】 ■:あり □:なし

15 特殊な治療法等(CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定等)(全施設データ)

| 解析内容       | パーセンタイル |      |     |      |     |     |     |      |      |      |      |
|------------|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|            | 平均値     | 標準偏差 | 最小値 | 最大値  | 5   | 10  | 25  | 50   | 75   | 90   | 95   |
| あり         | 1%      | 1%   | 0%  | 14%  | 0%  | 0%  | 0%  | 1%   | 1%   | 2%   | 3%   |
| なし         | 99%     | 1%   | 86% | 100% | 97% | 98% | 99% | 99%  | 100% | 100% | 100% |
| あり(特定機能病院) | 1%      | 1%   | 0%  | 5%   | 0%  | 0%  | 0%  | 1%   | 1%   | 2%   | 3%   |
| なし(特定機能病院) | 99%     | 1%   | 95% | 100% | 97% | 98% | 99% | 99%  | 100% | 100% | 100% |
| あり(その他の病院) | 1%      | 1%   | 0%  | 14%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%   | 1%   | 2%   | 3%   |
| なし(その他の病院) | 99%     | 1%   | 86% | 100% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |

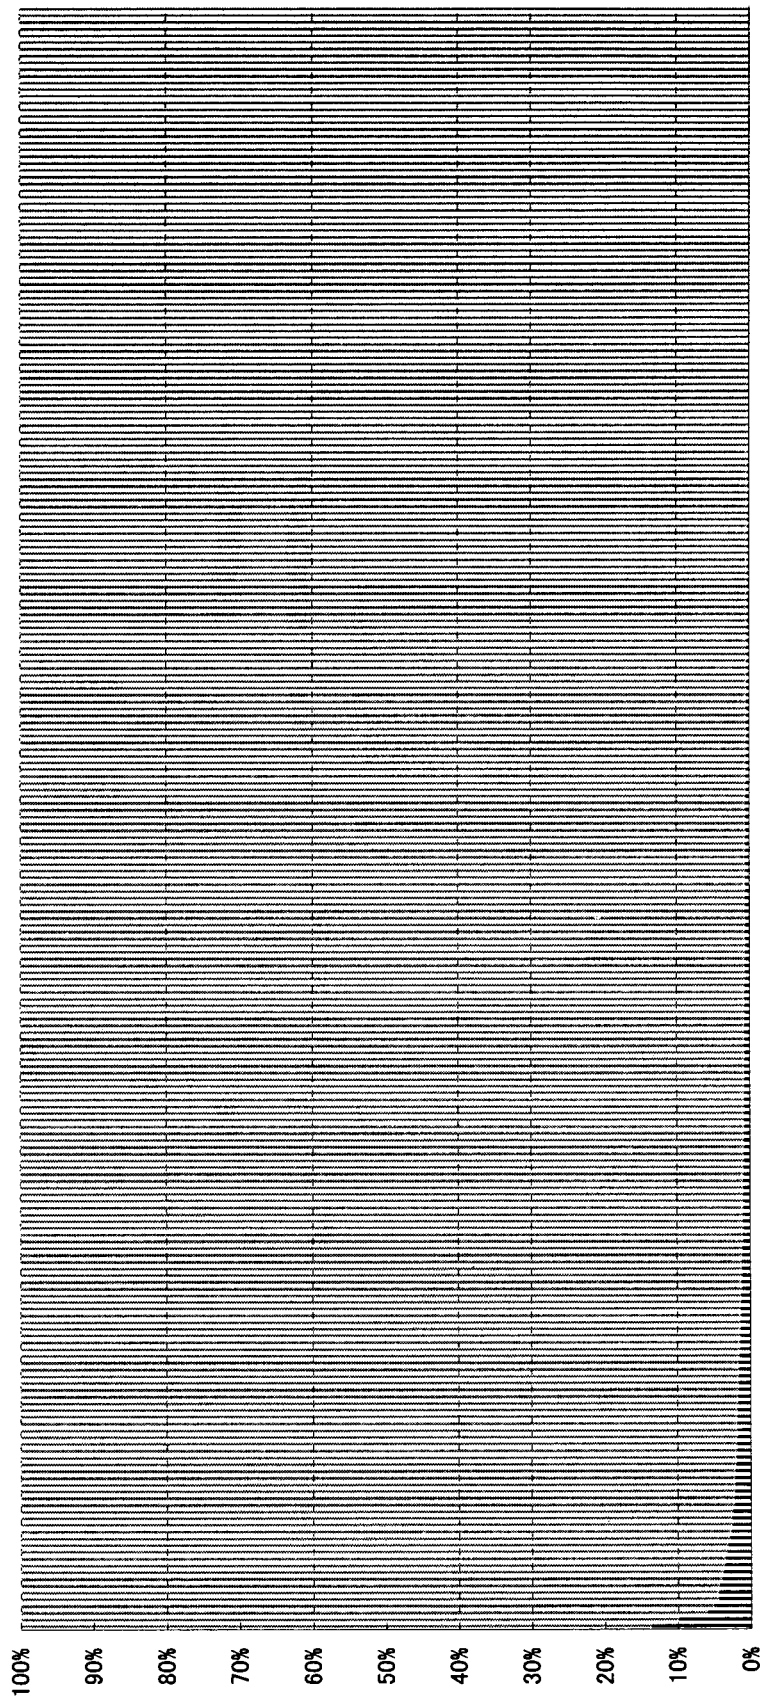


【図の説明】

■ :あり

■ :なし

# 16 床上安静の指示(全施設データ)

| 解析内容       | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |     |      |     |     | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |
| あり         | 18% | 6%   | 5%  | 37% | 8%      | 10% | 14% | 17% | 20% | 26% | 30% |
| なし         | 82% | 6%   | 63% | 95% | 70%     | 74% | 80% | 83% | 86% | 90% | 92% |
| あり(特定機能病院) | 16% | 5%   | 5%  | 27% | 9%      | 9%  | 13% | 17% | 19% | 20% | 22% |
| なし(特定機能病院) | 84% | 5%   | 73% | 95% | 78%     | 80% | 81% | 83% | 87% | 91% | 91% |
| あり(その他の病院) | 18% | 6%   | 5%  | 37% | 8%      | 10% | 14% | 17% | 21% | 27% | 30% |
| なし(その他の病院) | 82% | 6%   | 63% | 95% | 70%     | 73% | 79% | 83% | 86% | 90% | 92% |

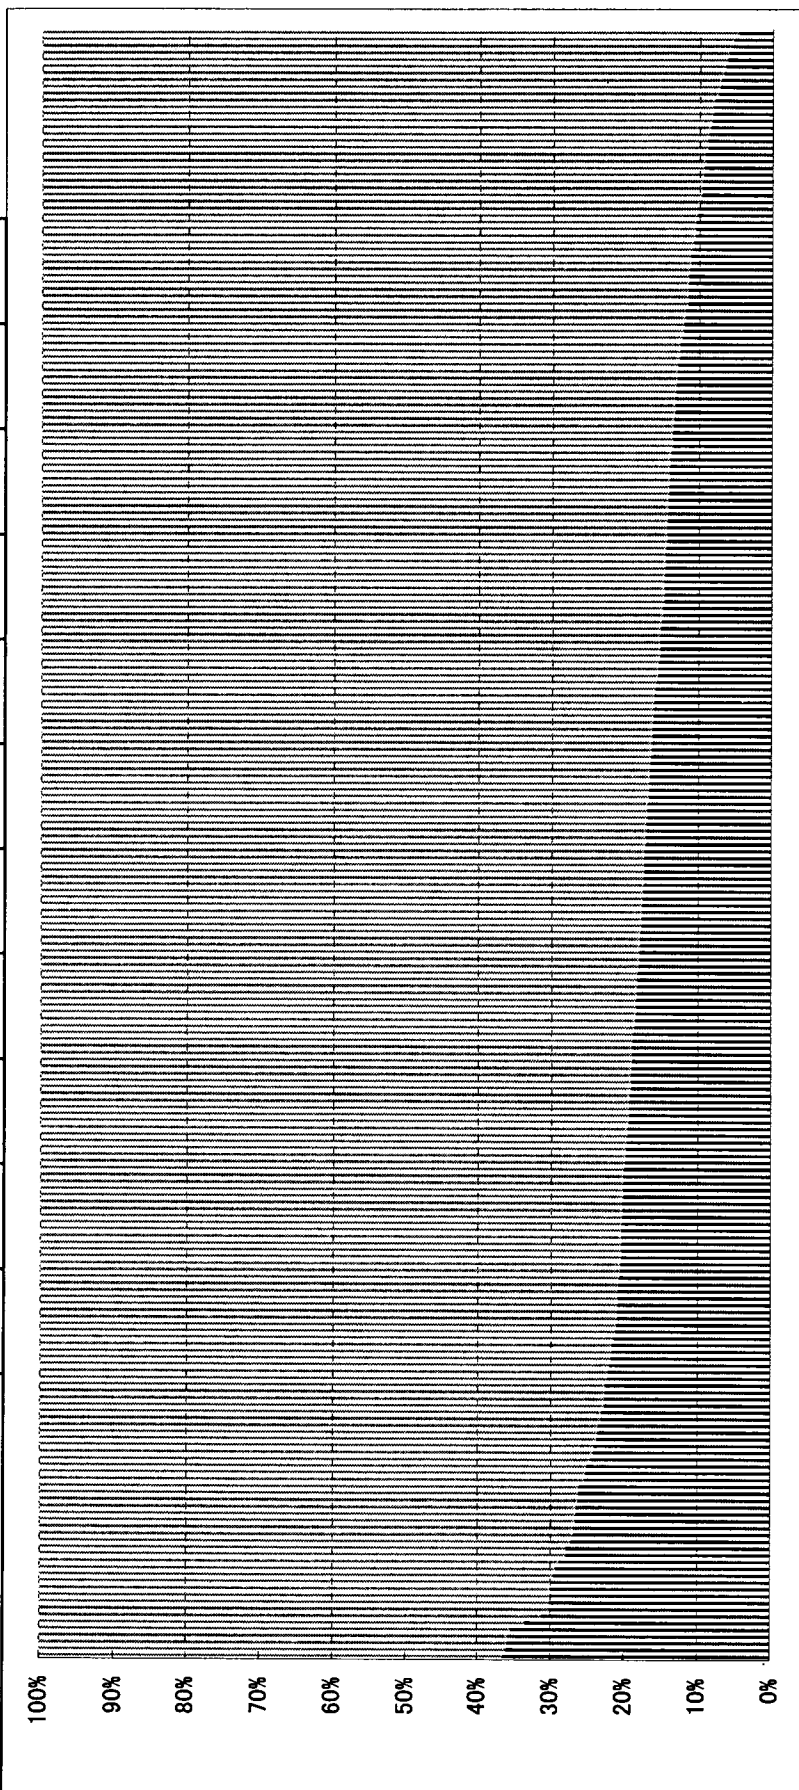


【図の説明】

■ :あり

■ :なし

17 どちらかの手を胸元まで持ち上げられる(全施設データ)

| 解析内容         | パーセントایل |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | 平均値      | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | 5   | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |
| できない         | 8%       | 4%   | 1%  | 38% | 3%  | 4%  | 6%  | 8%  | 10% | 12% | 15% |
| できる          | 92%      | 4%   | 62% | 99% | 85% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 97% |
| できない(特定機能病院) | 7%       | 2%   | 3%  | 11% | 3%  | 5%  | 5%  | 6%  | 8%  | 10% | 11% |
| できる(特定機能病院)  | 93%      | 2%   | 89% | 97% | 89% | 90% | 92% | 94% | 95% | 95% | 97% |
| できない(その他の病院) | 8%       | 5%   | 1%  | 38% | 3%  | 4%  | 6%  | 8%  | 10% | 13% | 15% |
| できる(その他の病院)  | 92%      | 5%   | 62% | 99% | 85% | 87% | 90% | 92% | 94% | 96% | 97% |

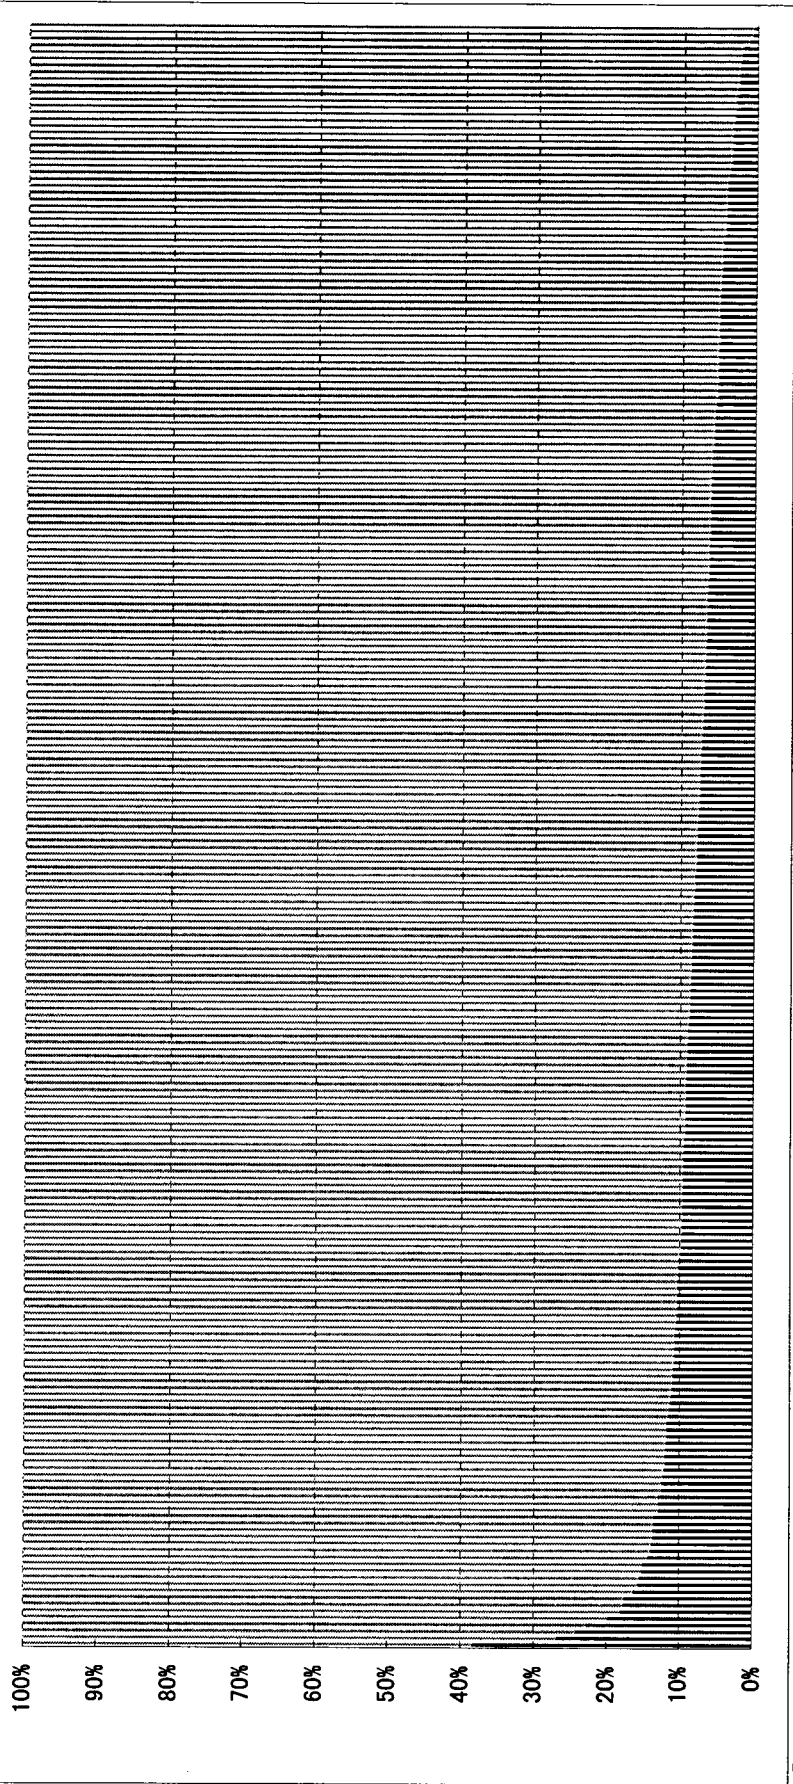

【図の説明】


■ :できない

■ :できる



# 18 寝返り(全施設データ)


| 解析内容                | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |  |  |  | 最大値 | 最小値 | 標準偏差 | 平均値 |
|---------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|------|-----|
|                     | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |  |  |  |     |     |      |     |
| できない                | 7%      | 9%  | 12% | 15% | 19% | 23% | 25% |  |  |  |     |     |      |     |
| 何かにつかまればできる         | 5%      | 6%  | 8%  | 10% | 13% | 16% | 18% |  |  |  |     |     |      |     |
| できる                 | 59%     | 63% | 70% | 75% | 79% | 83% | 85% |  |  |  |     |     |      |     |
| できない(特定機能病院)        | 6%      | 9%  | 10% | 12% | 14% | 16% | 17% |  |  |  |     |     |      |     |
| 何かにつかまればできる(特定機能病院) | 5%      | 5%  | 6%  | 8%  | 9%  | 10% | 11% |  |  |  |     |     |      |     |
| できる(特定機能病院)         | 73%     | 75% | 78% | 80% | 83% | 86% | 87% |  |  |  |     |     |      |     |
| できない(その他の病院)        | 7%      | 10% | 13% | 16% | 19% | 24% | 26% |  |  |  |     |     |      |     |
| 何かにつかまればできる(その他の病院) | 6%      | 6%  | 8%  | 10% | 13% | 16% | 19% |  |  |  |     |     |      |     |
| できる(その他の病院)         | 56%     | 62% | 68% | 73% | 78% | 82% | 85% |  |  |  |     |     |      |     |

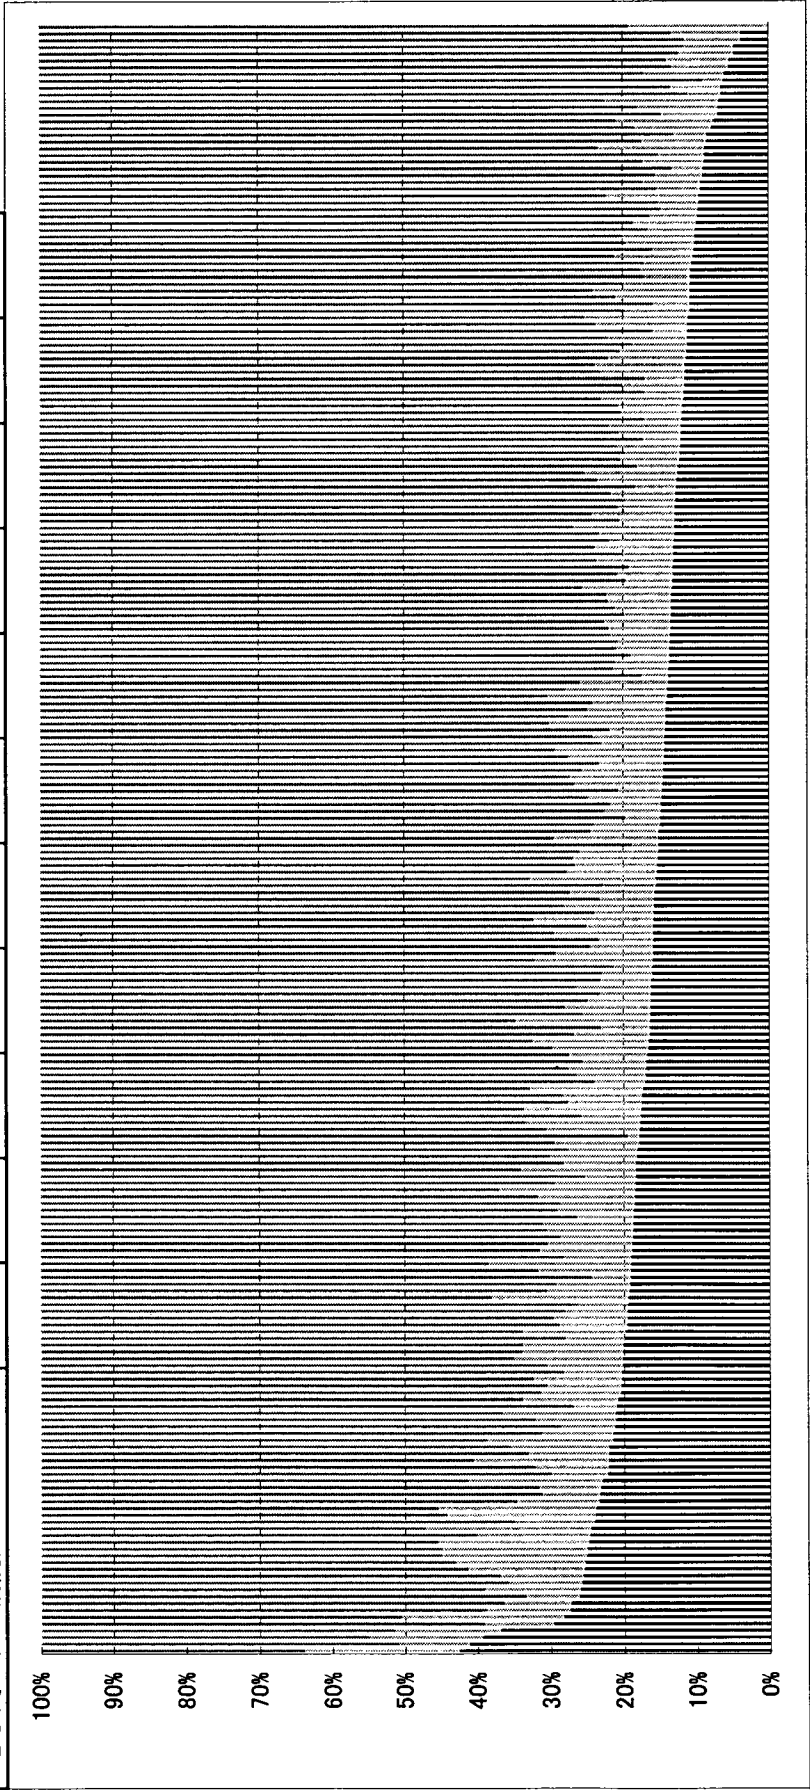

【図の説明】 ■ :できない ■ :何かにつかまればできる ■ :できる

# 19 起き上がり(全施設データ)

| 解析内容         | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              |     |      |     |     | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |
| できない         | 25% | 8%   | 7%  | 53% | 14%     | 16% | 19% | 24% | 29% | 34% | 38% |
| できる          | 75% | 8%   | 47% | 93% | 62%     | 66% | 71% | 76% | 81% | 84% | 86% |
| できない(特定機能病院) | 18% | 4%   | 11% | 27% | 11%     | 14% | 16% | 18% | 20% | 23% | 25% |
| できる(特定機能病院)  | 82% | 4%   | 73% | 89% | 75%     | 77% | 80% | 82% | 84% | 86% | 89% |
| できない(その他の病院) | 26% | 8%   | 7%  | 53% | 15%     | 18% | 21% | 25% | 30% | 35% | 38% |
| できる(その他の病院)  | 74% | 8%   | 47% | 93% | 62%     | 65% | 70% | 75% | 79% | 82% | 85% |

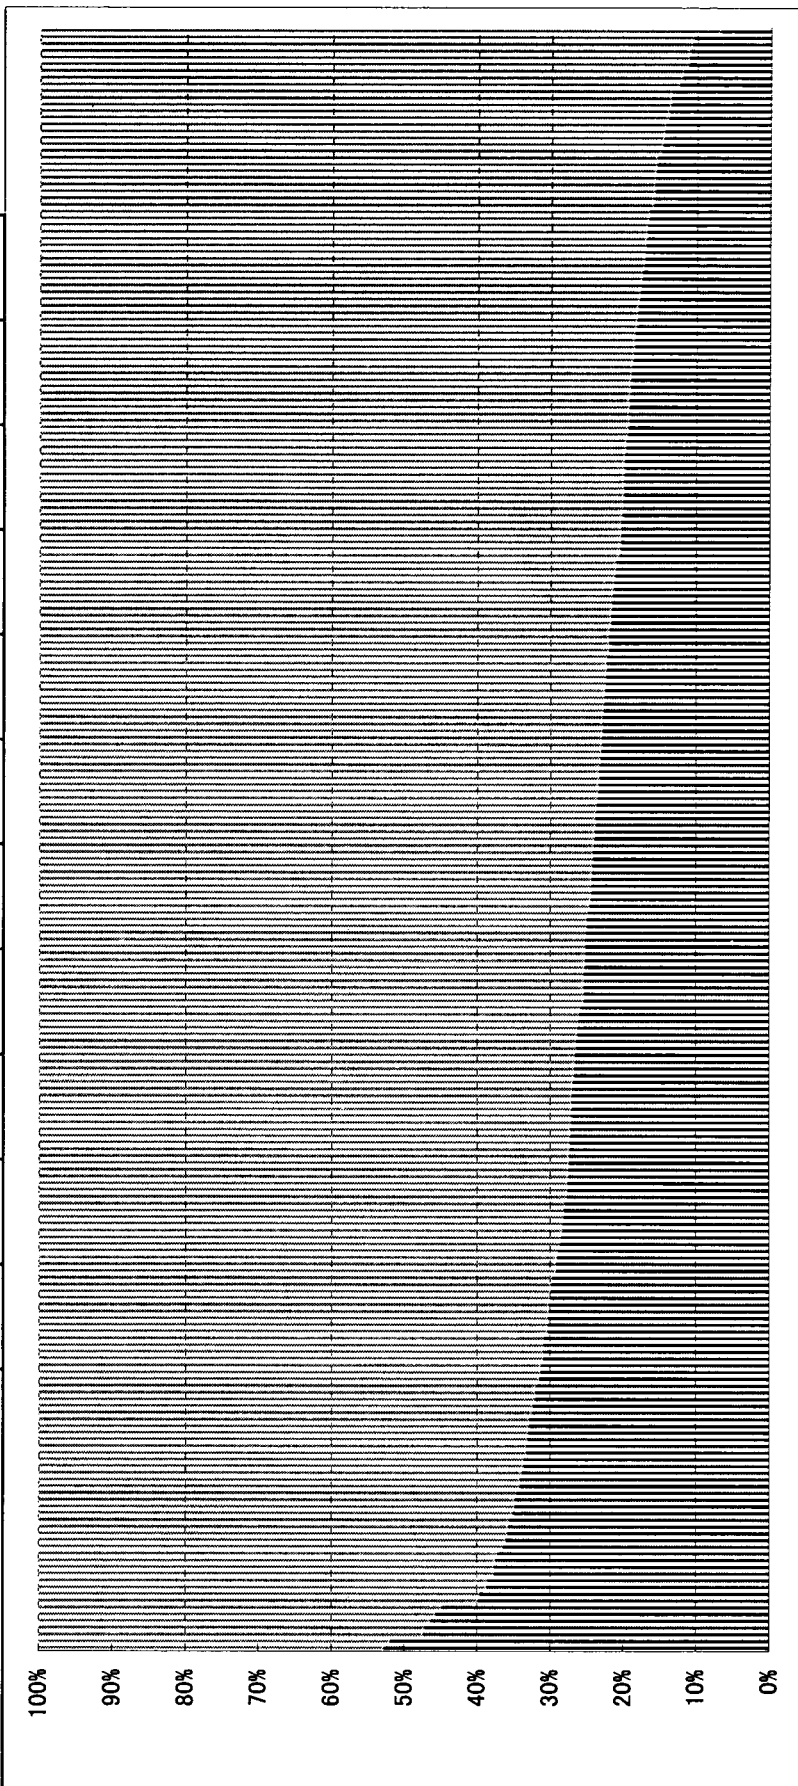


【図の説明】

■ : できない

■ : できる

## 20 座位保持(全施設データ)

| 解析内容              | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|-------------------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|                   |     |      |     |     | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |  |  |  |
| できない              | 15% | 6%   | 0%  | 43% | 8%      | 9%  | 11% | 14% | 18% | 21% | 24% |  |  |  |
| 支えがあればできる         | 13% | 6%   | 0%  | 36% | 6%      | 7%  | 9%  | 12% | 16% | 21% | 25% |  |  |  |
| できる               | 71% | 9%   | 43% | 95% | 55%     | 61% | 67% | 72% | 77% | 81% | 84% |  |  |  |
| できない(特定機能病院)      | 12% | 3%   | 6%  | 18% | 7%      | 8%  | 11% | 12% | 13% | 16% | 17% |  |  |  |
| 支えがあればできる(特定機能病院) | 9%  | 2%   | 5%  | 15% | 6%      | 6%  | 7%  | 9%  | 10% | 12% | 13% |  |  |  |
| できる(特定機能病院)       | 79% | 4%   | 67% | 86% | 72%     | 74% | 76% | 80% | 82% | 84% | 86% |  |  |  |
| できない(その他の病院)      | 16% | 6%   | 0%  | 43% | 8%      | 10% | 12% | 15% | 18% | 22% | 25% |  |  |  |
| 支えがあればできる(その他の病院) | 14% | 6%   | 0%  | 36% | 6%      | 8%  | 10% | 13% | 17% | 22% | 25% |  |  |  |
| できる(その他の病院)       | 70% | 9%   | 43% | 95% | 53%     | 60% | 65% | 71% | 76% | 80% | 83% |  |  |  |

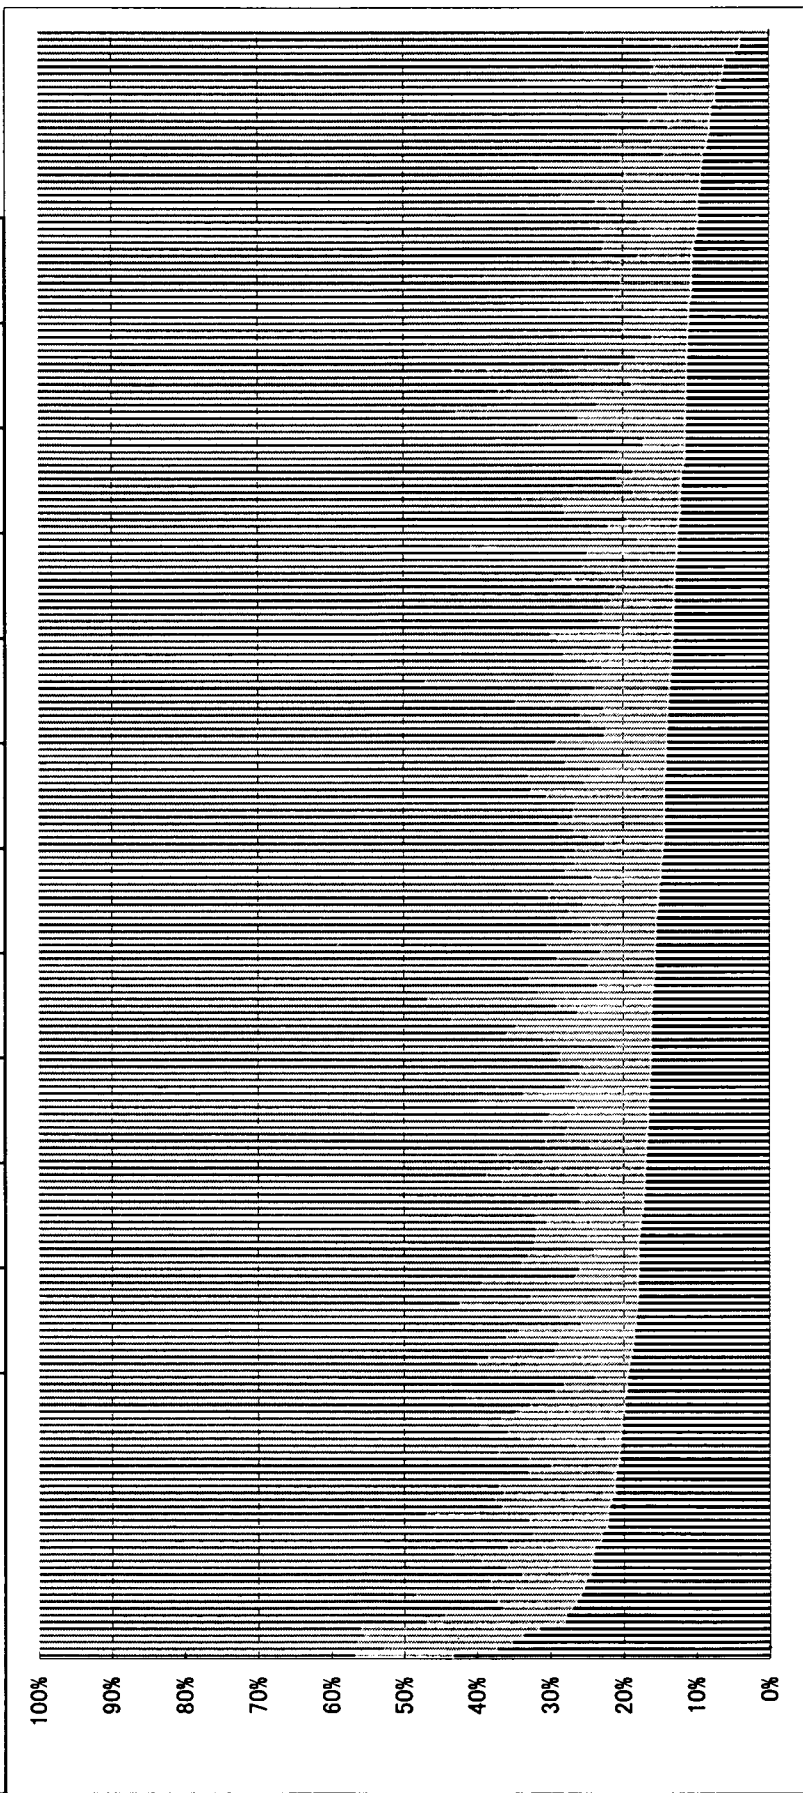

【図の説明】


■ : できない

□ : 支えがあればできる

■ : できる

## 21 移乗(全施設データ)

| 解析内容                | パーセンタイル |     |     |     |     |     |     |  |  |  | 最大値 | 最小値 | 標準偏差 | 平均値 |  |  |
|---------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|------|-----|--|--|
|                     | 5       | 10  | 25  | 50  | 75  | 90  | 95  |  |  |  |     |     |      |     |  |  |
| できない                | 11%     | 14% | 17% | 20% | 25% | 29% | 32% |  |  |  |     |     |      |     |  |  |
| 見守り・一部介助が必要         | 10%     | 11% | 14% | 17% | 21% | 25% | 27% |  |  |  |     |     |      |     |  |  |
| できる                 | 47%     | 49% | 55% | 62% | 67% | 73% | 76% |  |  |  |     |     |      |     |  |  |
| できない(特定機能病院)        | 10%     | 11% | 14% | 16% | 18% | 21% | 23% |  |  |  |     |     |      |     |  |  |
| 見守り・一部介助が必要(特定機能病院) | 11%     | 11% | 14% | 16% | 19% | 21% | 22% |  |  |  |     |     |      |     |  |  |
| できる(特定機能病院)         | 60%     | 62% | 64% | 67% | 72% | 75% | 76% |  |  |  |     |     |      |     |  |  |
| できない(その他の病院)        | 12%     | 15% | 17% | 22% | 26% | 30% | 33% |  |  |  |     |     |      |     |  |  |
| 見守り・一部介助が必要(その他の病院) | 10%     | 11% | 14% | 17% | 21% | 25% | 28% |  |  |  |     |     |      |     |  |  |
| できる(その他の病院)         | 45%     | 49% | 54% | 61% | 66% | 72% | 75% |  |  |  |     |     |      |     |  |  |

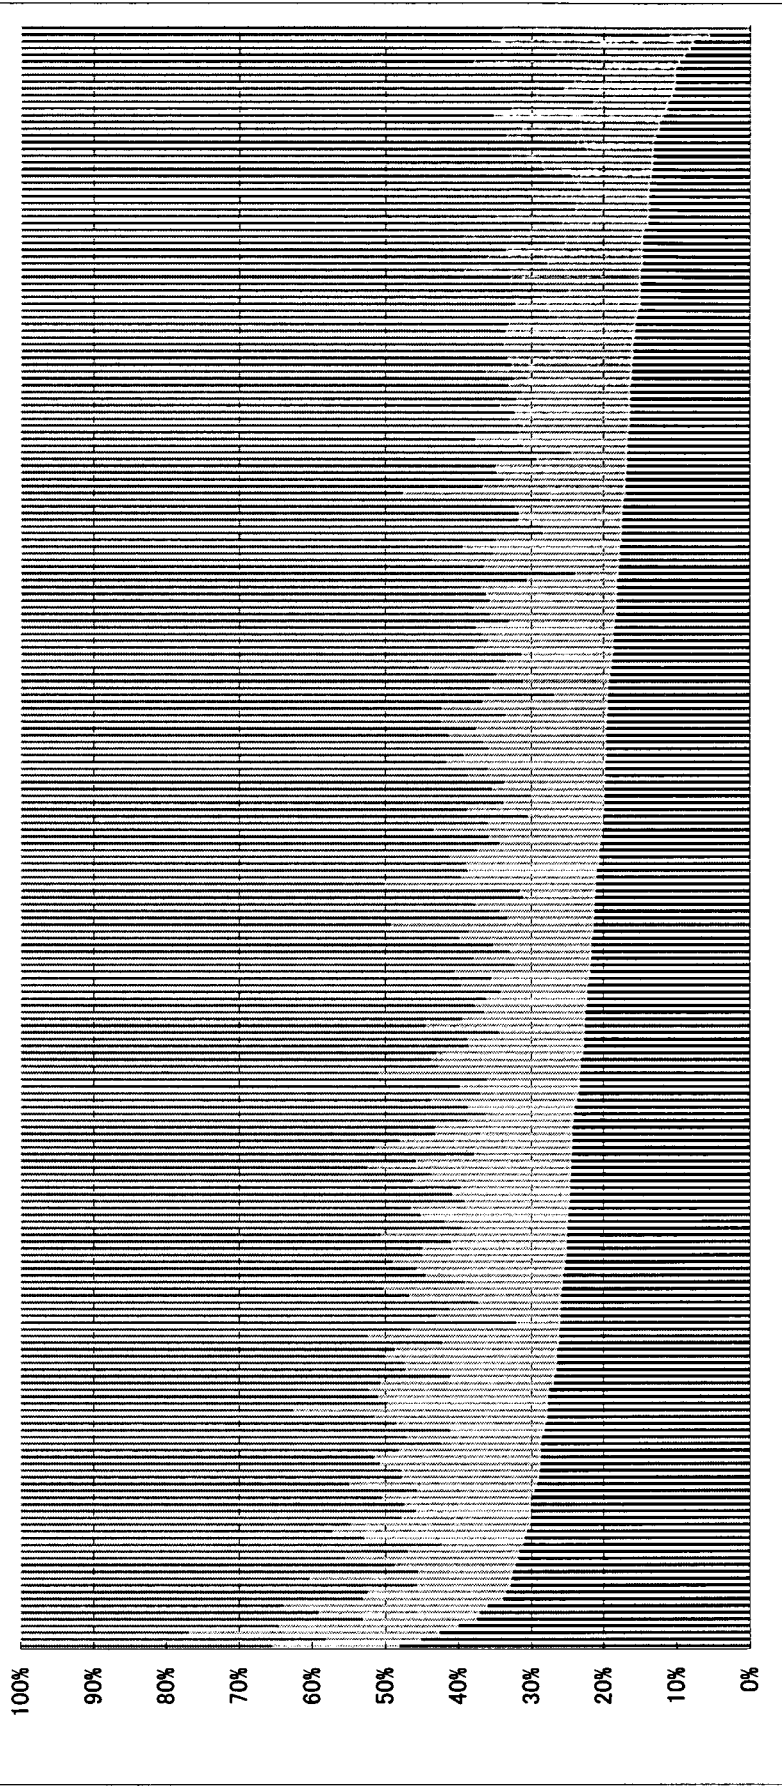

【図の説明】

■ : できない

■ : 見守り・一部介助が必要

■ : できる