


医療安全対策加算の有無

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 加算なし	84	27.9	22.9	18.3	3.9	98.0
1 加算あり	308	35.8	29.1	24.9	5.1	182.4
合計	392	34.1	27.5	23.8	3.9	182.4


注:外れ値の一部は図中に表示していない。

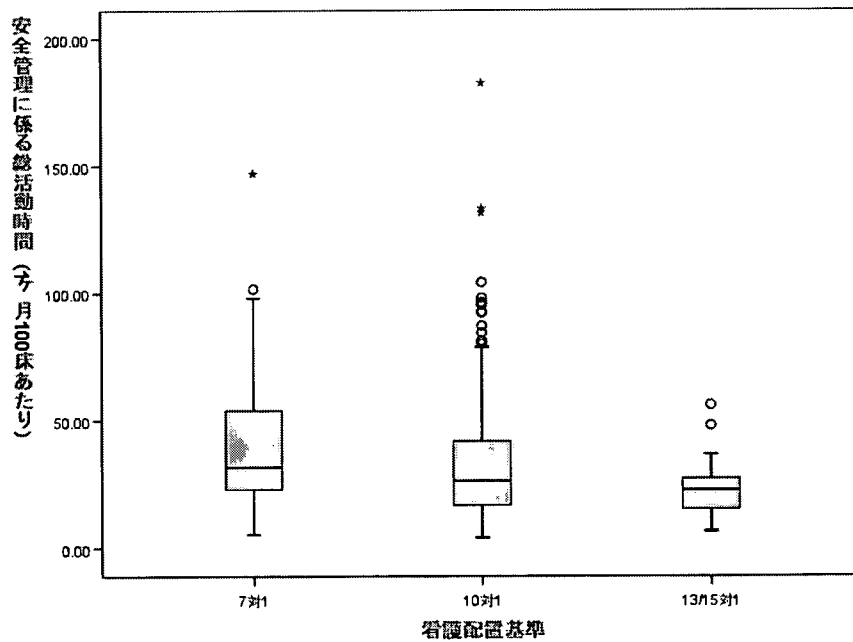

看護配置基準


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 7対1	90	40.2	31.6	24.6	5.3	146.9
2 10対1	293	33.1	26.3	23.9	3.9	182.4
3 13/15対1	18	23.9	22.6	12.7	6.4	56.0
合計	401	34.3	27.4	23.9	3.9	182.4

注:外れ値の一部は図中に表示していない。

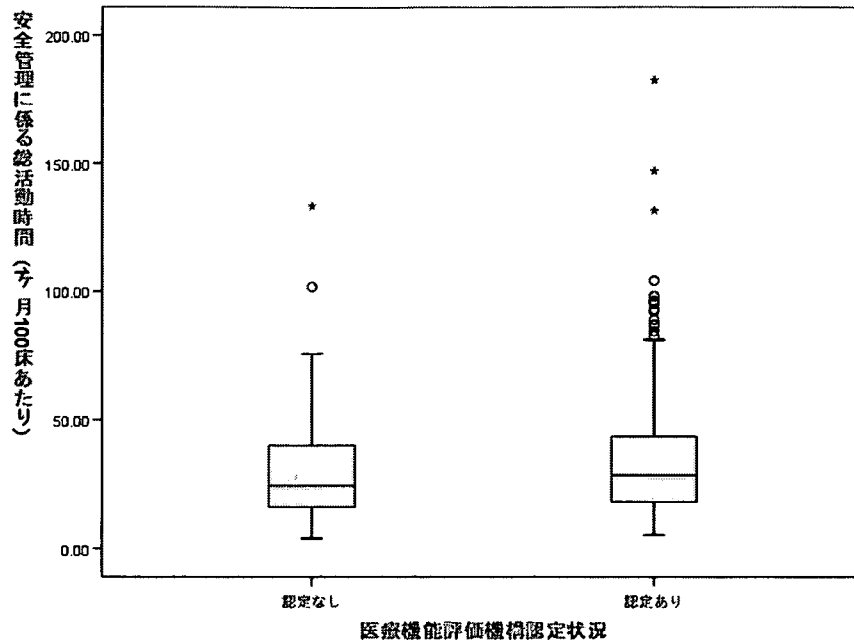


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 認定なし	81	31.3	24.4	22.7	3.9	133.2
1 認定あり	323	35.0	28.5	24.1	5.3	182.4
合計	404	34.3	27.5	23.9	3.9	182.4


注: 外れ値の一部は図中に表示していない。

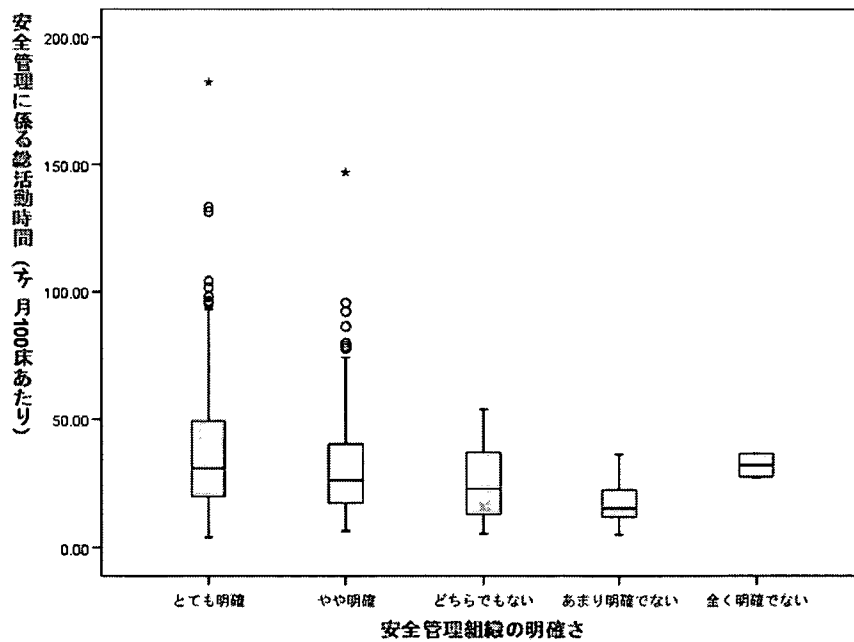


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 とても明確	206	37.9	30.9	26.8	3.9	182.4
2 やや明確	160	32.2	26.2	20.5	6.4	146.9
3 どちらでもない	12	25.6	22.9	14.6	5.3	53.9
4 あまり明確でない	10	17.6	15.4	10.6	5.1	36.4
5 全く明確でない	2	32.0	32.0	6.5	27.4	36.6
合計	390	34.6	27.6	24.0	3.9	182.4

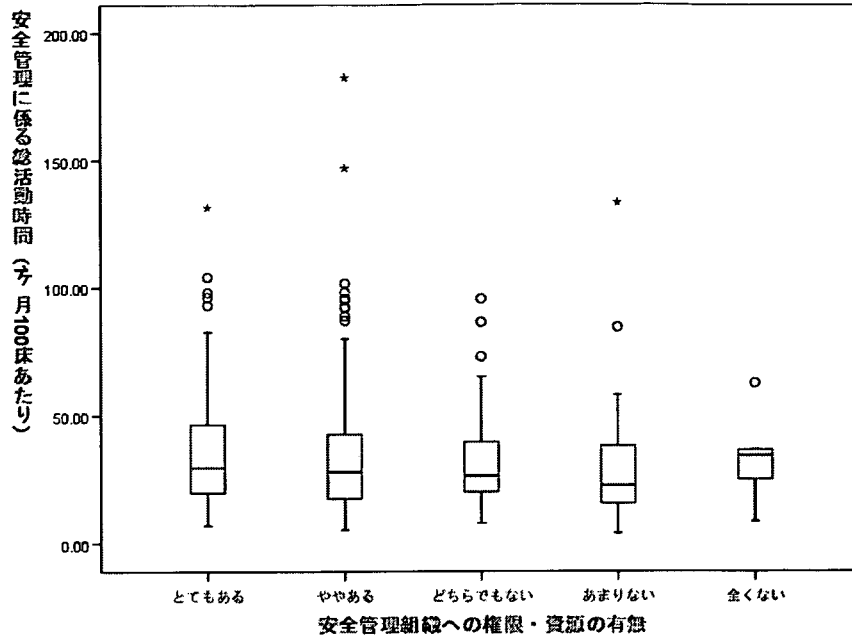


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 ともある	95	36.5	29.6	24.0	6.8	131.5
2 ややある	207	35.1	27.8	25.0	5.3	182.4
3 どちらでもない	55	32.3	26.4	18.9	7.8	95.6
4 あまりない	29	30.0	22.6	26.8	3.9	133.2
5 全くない	5	33.4	34.3	19.7	8.5	62.6
合計	391	34.7	27.7	24.0	3.9	182.4

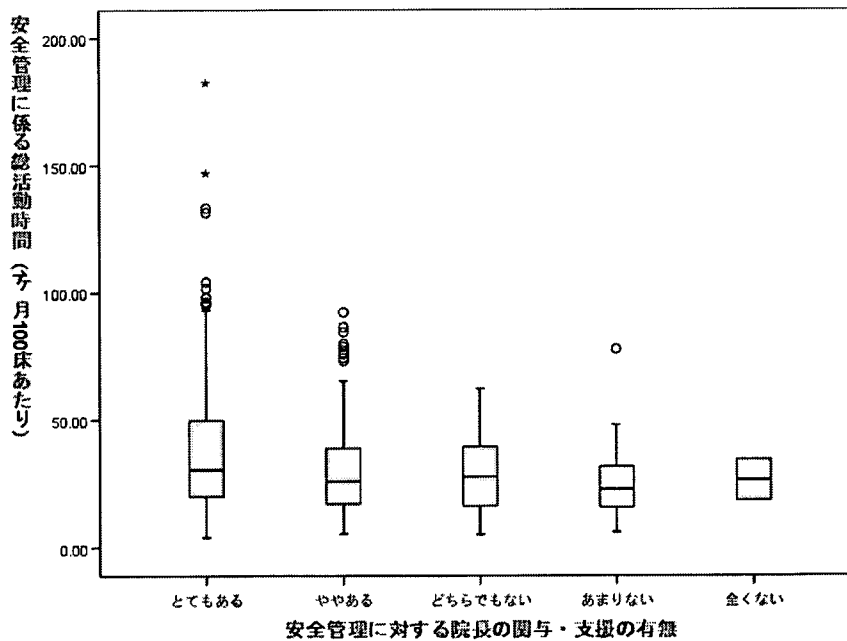


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 ともある	199	38.4	30.4	27.8	3.9	182.4
2 ややある	150	31.5	25.9	19.2	5.3	92.2
3 どちらでもない	21	30.5	27.5	17.0	5.1	62.2
4 あまりない	22	26.1	22.7	15.8	5.9	77.6
5 全くない	2	26.4	26.4	11.3	18.4	34.3
合計	394	34.6	27.7	24.0	3.9	182.4

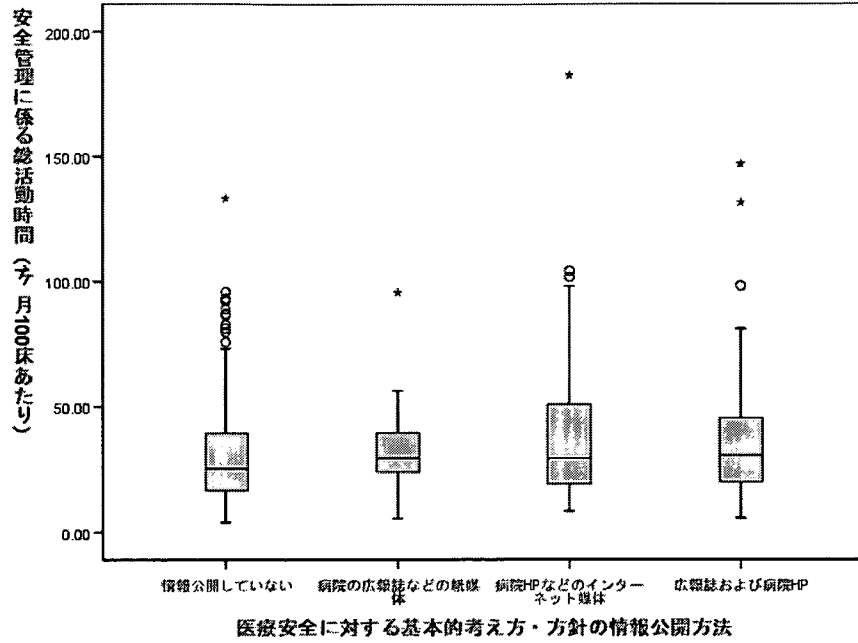

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 情報公開していない	219	31.6	25.4	20.8	3.9	133.2
1 病院の広報誌などの紙媒体	20	33.0	29.4	19.6	5.3	95.4
2 病院HPなどのインターネット媒体	60	41.4	29.3	32.1	8.3	182.4
3 広報誌および病院HP	105	36.0	30.5	24.4	5.5	146.9
合計	404	34.3	27.5	23.9	3.9	182.4

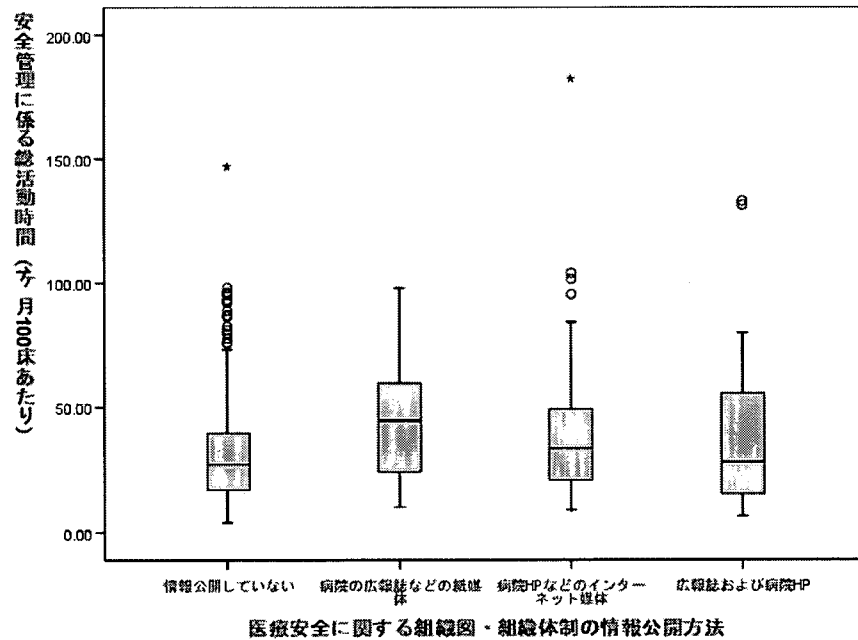


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 情報公開していない	310	32.1	27.2	20.6	3.9	146.9
1 病院の広報誌などの紙媒体	16	43.6	44.6	23.6	10.0	98.0
2 病院HPなどのインターネット媒体	41	42.8	33.5	34.4	8.9	182.4
3 広報誌および病院HP	37	39.4	27.9	31.4	6.4	133.2
合計	404	34.3	27.5	23.9	3.9	182.4

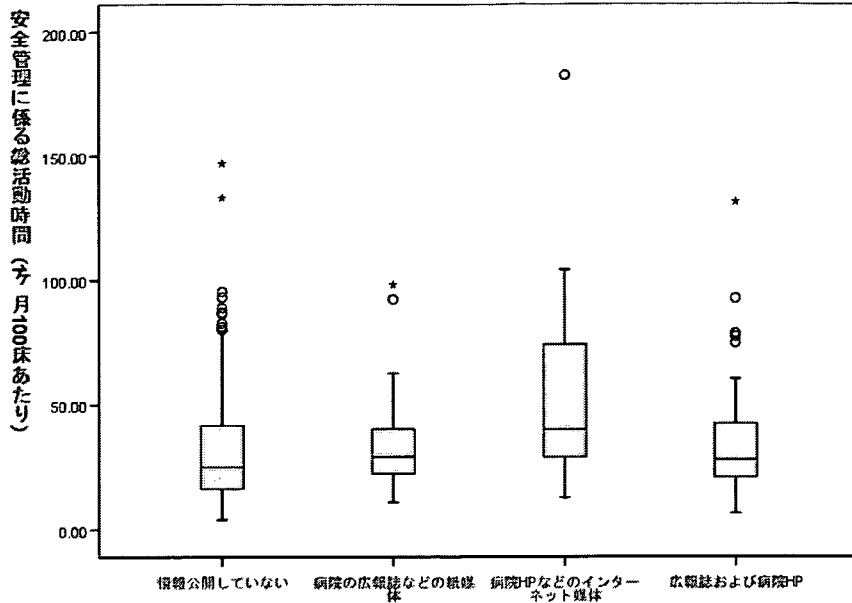

医療安全に関する具体的活動内容の情報公開方法

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 情報公開していない	264	31.6	25.0	21.8	3.9	146.9
1 病院の広報誌などの紙媒体	55	33.3	29.2	17.9	10.8	98.0
2 病院HPなどのインターネット媒体	37	53.1	40.1	35.8	12.7	182.4
3 広報誌および病院HP	48	35.7	27.8	23.6	6.4	131.5
合計	404	34.3	27.5	23.9	3.9	182.4

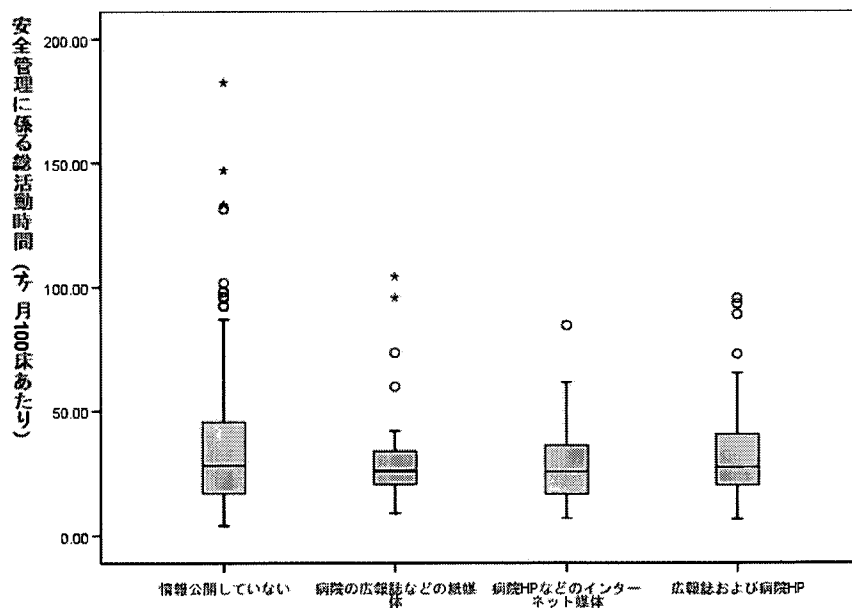

医療安全に関するその他情報の情報公開方法

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 情報公開していない	283	35.2	28.1	25.3	3.9	182.4
1 病院の広報誌などの紙媒体	27	33.1	25.7	23.7	8.9	104.2
2 病院HPなどのインターネット媒体	25	29.7	25.6	18.5	6.8	84.5
3 広報誌および病院HP	69	32.5	27.3	19.3	6.4	95.4
合計	404	34.3	27.5	23.9	3.9	182.4


(2) 感染制御に係る総活動時間と  
施設・構造的特性との関連性

(2)

## 感染制御に係る総活動時間

### 活動対象

- ✓ 感染制御に係る総活動時間（1ヶ月100床あたり）
  - 感染制御に係る委員会・会合
  - 感染制御に係る組織的なラウンド
  - 感染制御に特化した院内研修
  - 組織的な病院感染サーベイランス

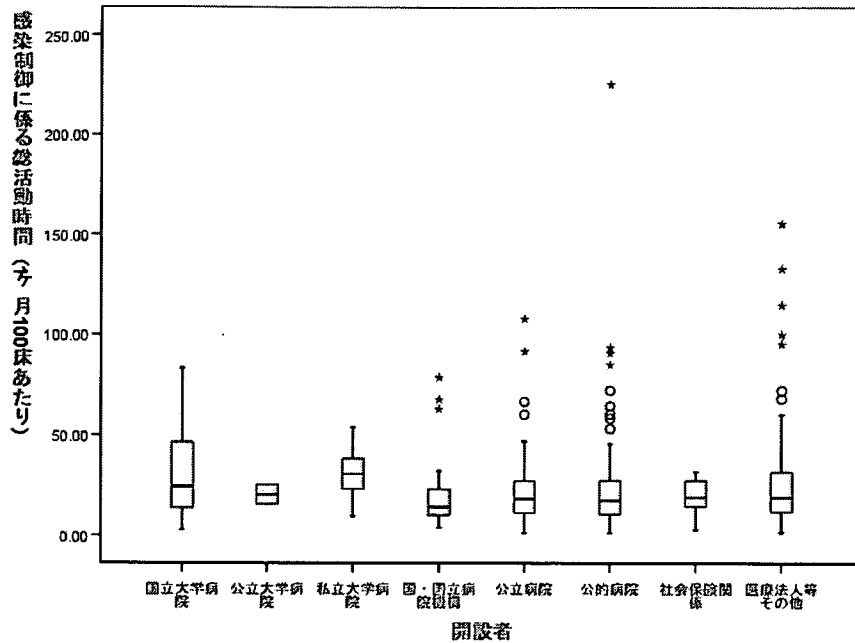


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 国立大学病院	29	30.7	24.2	22.1	2.7	83.2
2 公立大学病院	2	20.4	20.4	6.8	15.5	25.2
3 私立大学病院	15	30.4	30.6	13.7	9.6	53.9
4 国・国立病院機構	37	18.9	14.2	17.0	3.8	78.7
5 公立病院	76	23.1	18.3	18.0	1.2	107.9

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
6 公的病院	110	23.9	17.5	26.1	1.3	225.0
7 社会保険関係	19	19.1	19.1	9.2	2.9	31.9
8 医療法人等その他	116	26.2	19.1	25.1	1.7	155.5
合計	404	24.4	18.5	22.5	1.2	225.0




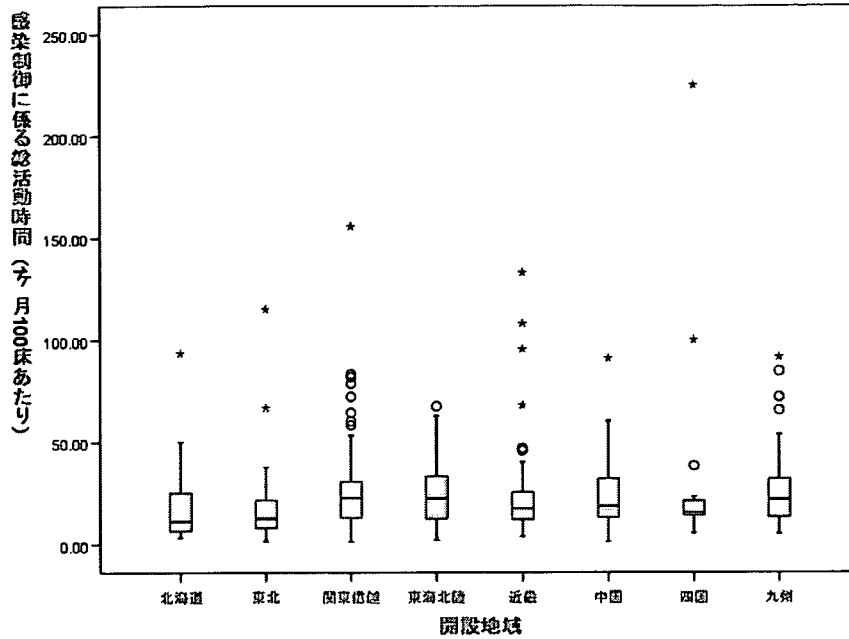

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 北海道	30	18.6	11.5	18.3	3.3	93.6
2 東北	39	18.3	12.7	20.1	1.7	114.9
3 関東信越	113	25.9	22.7	21.0	1.3	155.5
4 東海北陸	66	24.6	22.5	16.0	1.9	67.5
5 近畿	74	23.6	17.5	21.5	3.7	132.9


注:外れ値の一部は図中に表示していない。

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
6 中国	28	25.0	18.5	19.6	1.2	90.9
7 四国	16	34.9	15.7	55.3	5.6	225.0
8 九州	37	27.9	21.9	21.9	5.3	91.7
合計	403	24.5	18.5	22.5	1.2	225.0

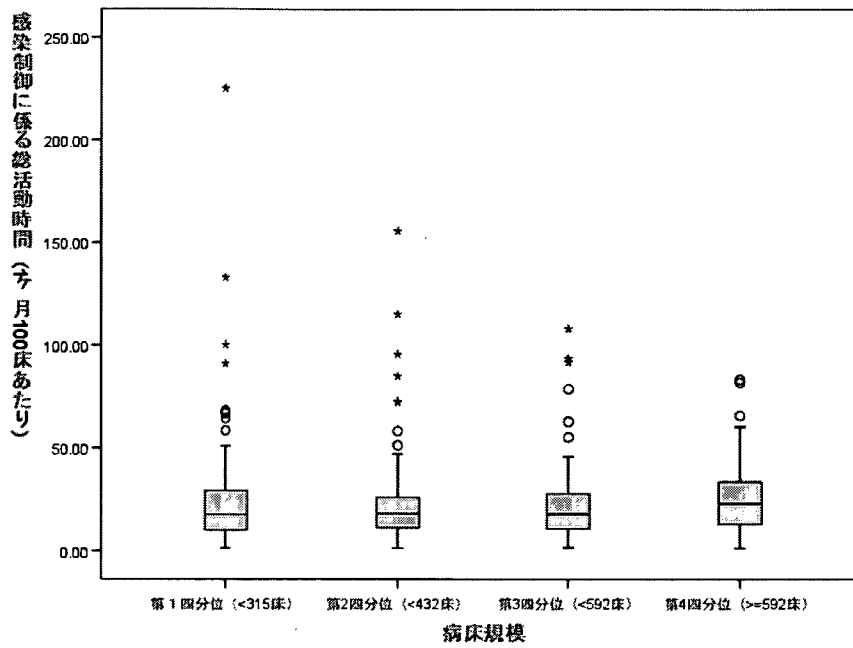


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 第1四分位 (<315床)	100	25.1	17.5	29.3	1.3	225.0
2 第2四分位 (<432床)	99	24.3	18.1	23.3	1.2	155.5
3 第3四分位 (<592床)	102	22.7	17.9	18.8	1.7	107.9
4 第4四分位 (>=592床)	103	25.7	23.1	16.8	1.3	83.2
合計	404	24.4	18.5	22.5	1.2	225.0

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。

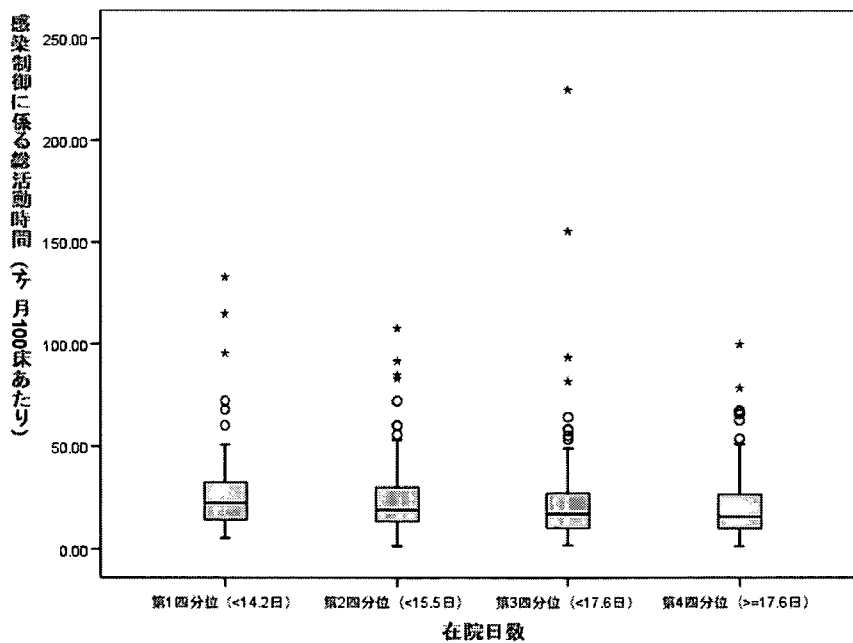


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 第1四分位 (<14.2日)	94	27.2	22.5	20.9	5.4	132.9
2 第2四分位 (<15.5日)	98	24.8	19.1	19.6	1.7	107.9
3 第3四分位 (<17.6日)	100	24.5	17.3	29.3	1.9	225.0
4 第4四分位 (>=17.6日)	98	22.0	15.8	18.3	1.3	100.1
合計	390	24.6	18.5	22.5	1.3	225.0

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。

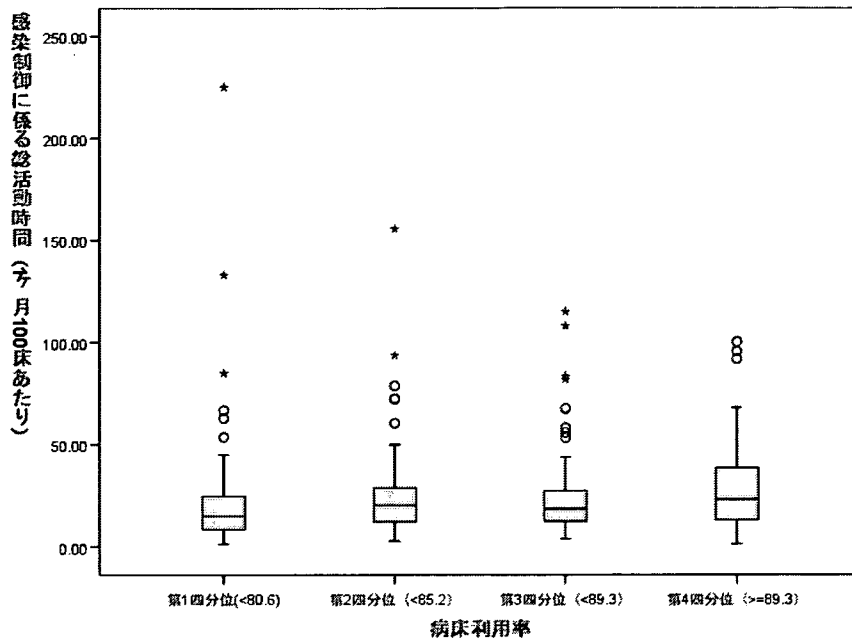


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 第1四分位 (<80.6)	96	21.8	15.0	28.0	1.3	225.0
2 第2四分位 (<85.2)	97	24.9	20.3	21.2	2.7	155.5
3 第3四分位 (<89.3)	100	23.8	18.5	19.3	3.8	114.9
4 第4四分位 (>=89.3)	97	27.6	23.1	20.3	1.3	100.1
合計	390	24.5	18.5	22.4	1.3	225.0

注:外れ値の一部は図中に表示していない.

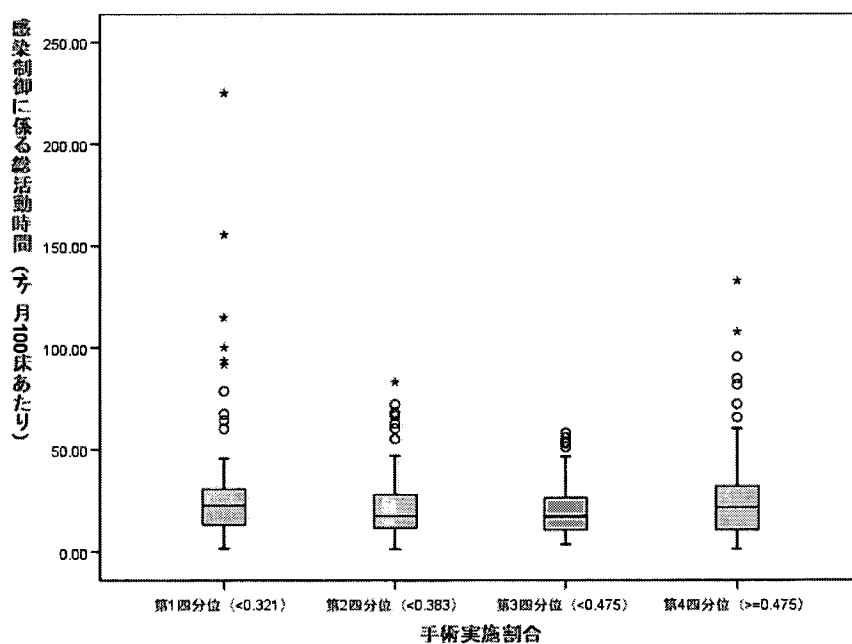


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 第1四分位 (<0.321)	87	30.1	22.7	33.4	1.7	225.0
2 第2四分位 (<0.383)	90	22.7	17.4	16.4	1.3	83.2
3 第3四分位 (<0.475)	91	20.9	17.4	13.2	3.6	58.1
4 第4四分位 (>=0.475)	89	26.4	21.5	23.8	1.3	132.9
合計	357	25.0	19.3	23.1	1.3	225.0

注:外れ値の一部は図中に表示していない.

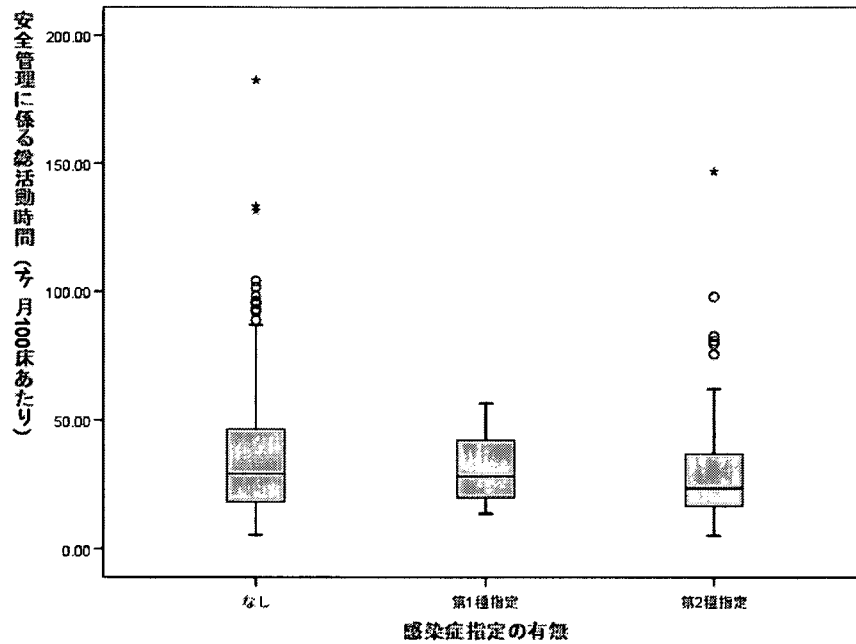


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 なし	251	24.7	18.5	23.0	1.2	225.0
1 第1種指定	18	22.6	16.3	13.7	4.6	45.9
2 第2種指定	82	22.0	19.6	16.1	1.3	107.9
合計	351	24.0	18.5	21.2	1.2	225.0

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。

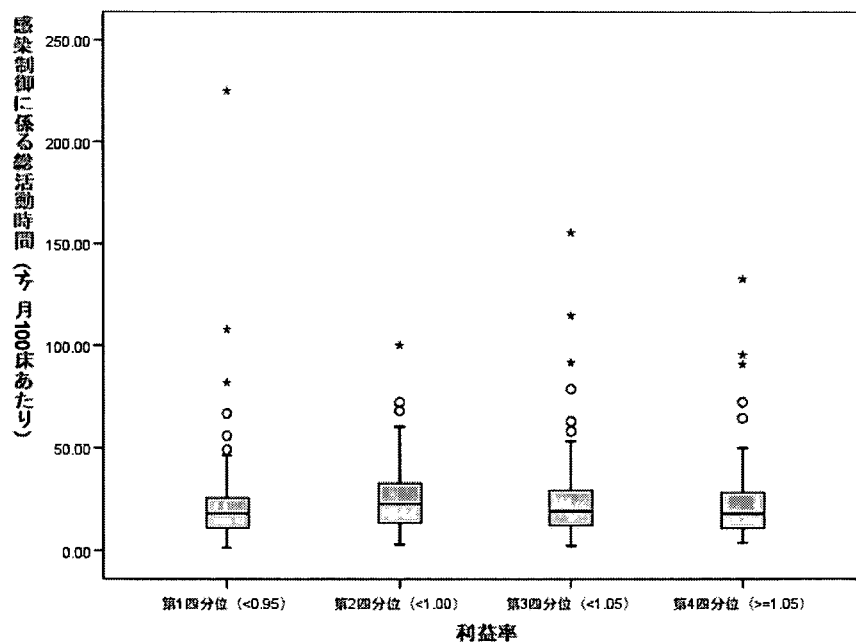


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 第1四分位 (<0.95)	69	24.9	18.1	30.5	1.3	225.0
2 第2四分位 (<1.00)	55	25.7	22.7	18.6	2.9	100.1
3 第3四分位 (<1.05)	80	24.9	19.2	24.3	2.2	155.5
4 第4四分位 (>=1.05)	66	24.8	17.8	23.2	3.7	132.9
合計	270	25.1	18.4	24.6	1.3	225.0

注: 外れ値の一部は図中に表示していない。

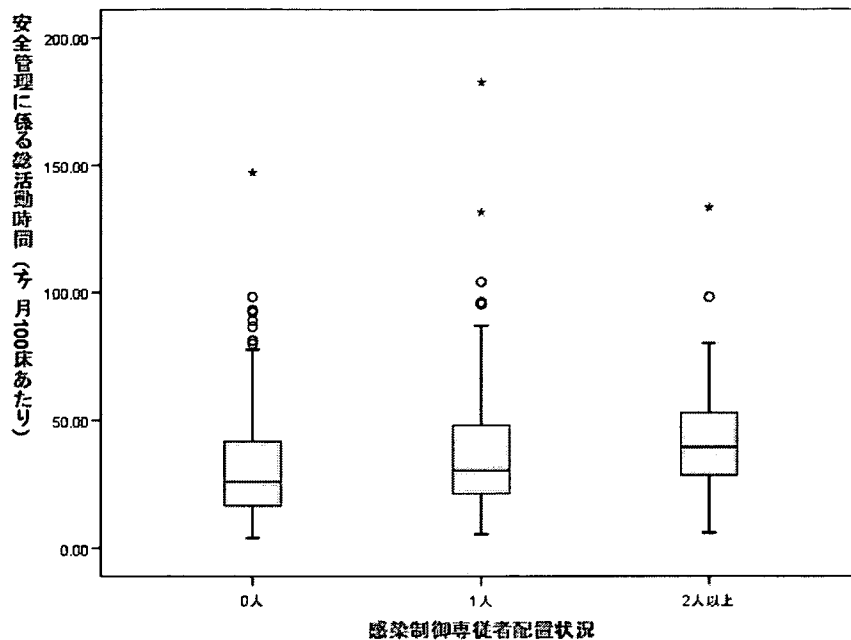


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 0人	288	23.0	17.0	23.6	1.2	225.0
1 1人	76	26.9	23.5	17.7	2.7	114.9
2 2人以上	24	35.6	33.4	20.5	6.7	83.2
合計	388	24.5	18.5	22.5	1.2	225.0

注:外れ値の一部は図中に表示していない。

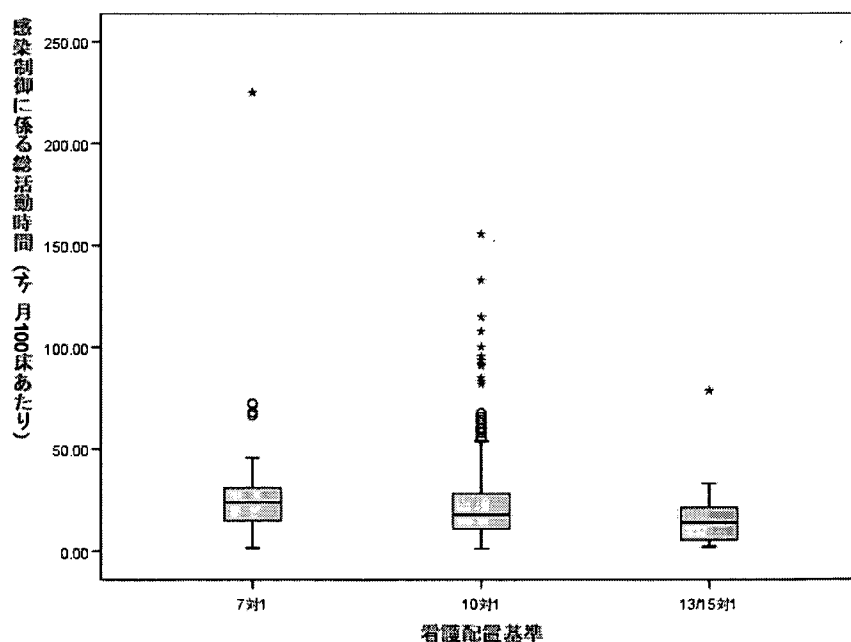


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 7対1	90	27.0	24.0	25.4	1.7	225.0
2 10対1	293	24.2	17.8	21.8	1.2	155.5
3 13/15対1	18	17.4	13.9	17.4	2.1	78.7
合計	401	24.5	18.5	22.5	1.2	225.0

注:外れ値の一部は図中に表示していない。

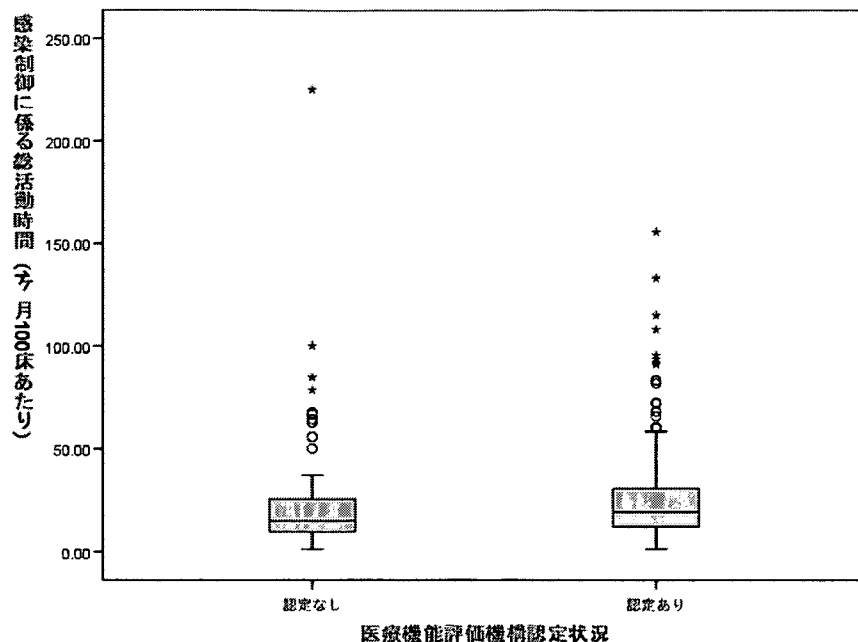


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 認定なし	81	23.8	15.0	30.1	1.2	225.0
1 認定あり	323	24.6	19.4	20.2	1.3	155.5
合計	404	24.4	18.5	22.5	1.2	225.0


注: 外れ値の一部は図中に表示していない。

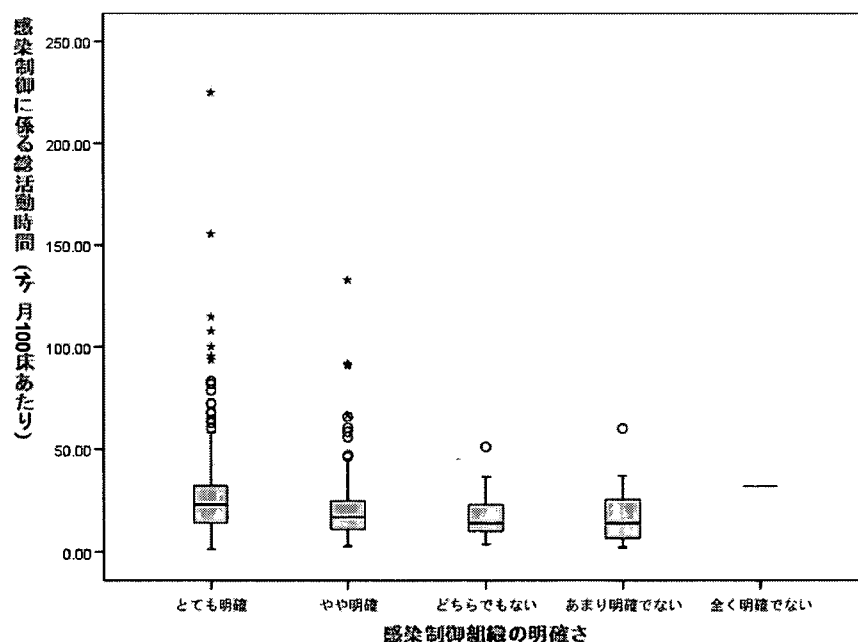


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 とても明確	193	28.7	23.1	26.4	1.3	225.0
2 やや明確	141	21.9	17.0	17.9	2.7	132.9
3 どちらでもない	21	17.6	14.0	12.3	3.8	51.2
4 あまり明確でない	18	17.4	13.9	14.9	2.1	60.3
5 全く明確でない	1	31.9	31.9	-	31.9	31.9
合計	374	25.0	19.1	22.7	1.3	225.0

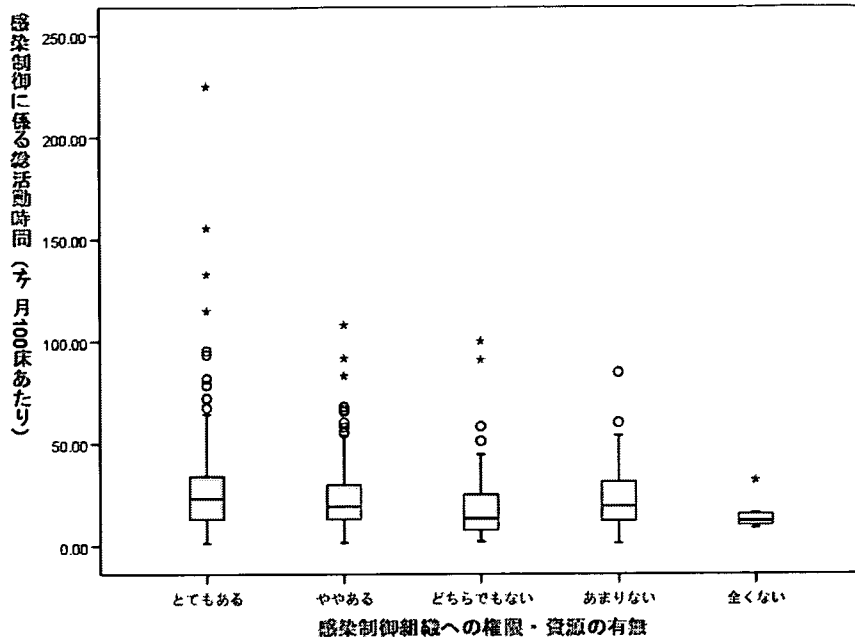


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 ともある	85	33.8	23.2	35.5	1.3	225.0
2 ややある	205	23.3	19.4	15.9	1.7	107.9
3 どちらでもない	44	20.8	13.2	20.9	2.1	100.1
4 あまりない	32	24.0	19.4	18.2	1.3	84.9
5 全くない	9	14.5	12.0	7.1	8.7	31.9
合計	375	25.2	19.3	22.9	1.3	225.0

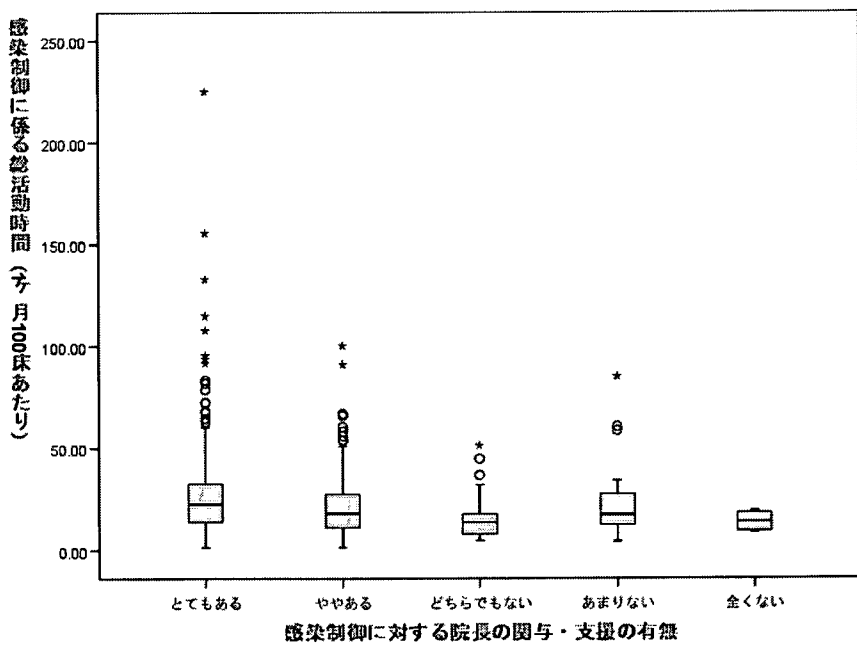

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 ともある	160	30.0	22.5	29.2	1.3	225.0
2 ややある	159	22.3	17.8	16.1	1.3	100.1
3 どちらでもない	27	16.1	13.5	12.2	4.6	51.2
4 あまりない	31	22.5	17.4	17.7	4.2	84.9
5 全くない	4	13.8	13.8	5.3	8.5	19.1
合計	381	25.0	18.9	22.8	1.3	225.0

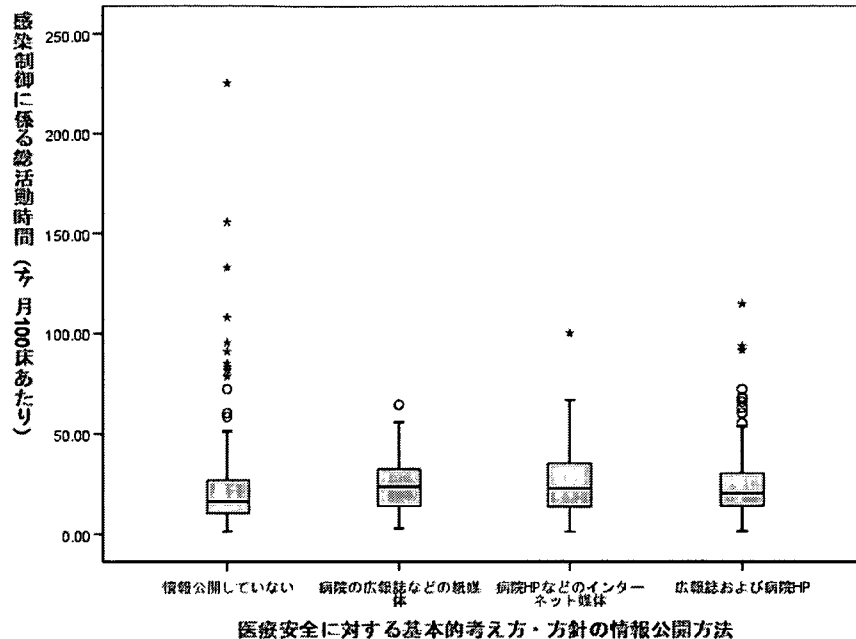


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 情報公開していない	219	23.0	16.1	25.0	1.3	225.0
1 病院の広報誌などの紙媒体	20	25.6	23.6	16.3	2.7	64.4
2 病院HPなどのインターネット媒体	60	26.2	22.7	18.1	1.2	100.1
3 広報誌および病院HP	105	26.2	20.4	20.1	1.3	114.9
合計	404	24.4	18.5	22.5	1.2	225.0

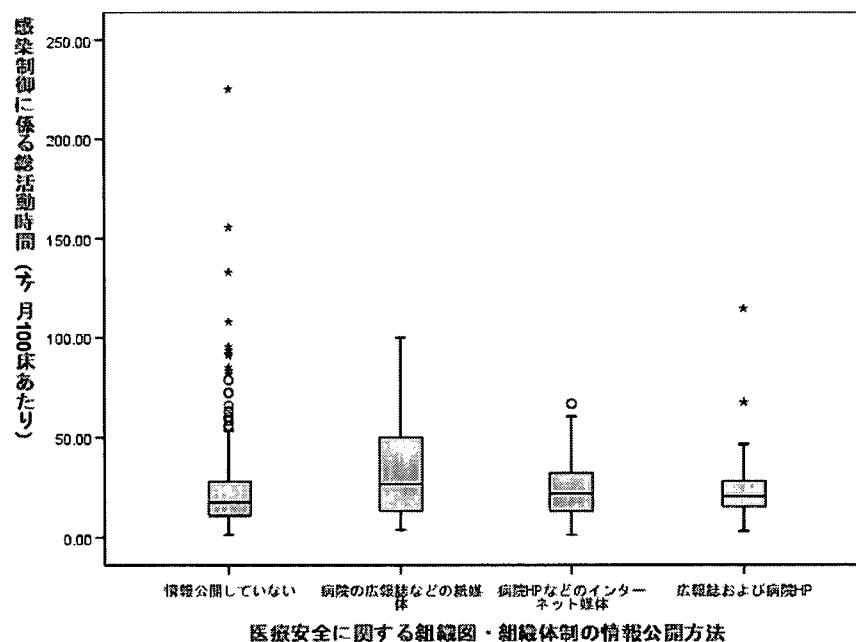


	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 情報公開していない	310	23.7	17.5	23.2	1.3	225.0
1 病院の広報誌などの紙媒体	16	33.7	26.6	26.7	3.7	100.1
2 病院HPなどのインターネット媒体	41	25.9	21.9	16.6	1.2	66.7
3 広報誌および病院HP	37	25.1	20.4	19.8	2.9	114.9
合計	404	24.4	18.5	22.5	1.2	225.0



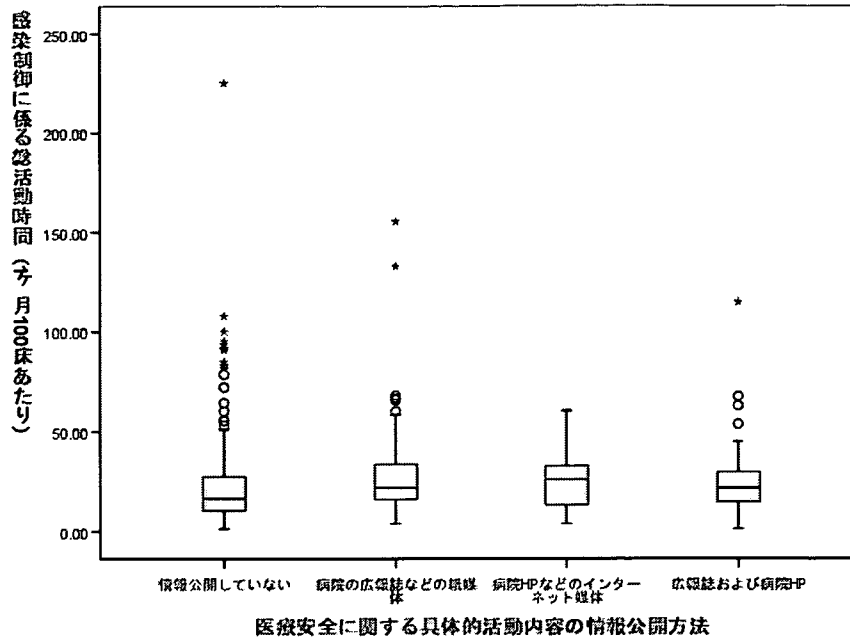

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 情報公開していない	264	23.1	16.4	22.7	1.3	225.0
1 病院の広報誌などの紙媒体	55	29.7	21.9	27.3	3.8	155.5
2 病院HPなどのインターネット媒体	37	25.5	25.9	15.0	3.8	60.4
3 広報誌および病院HP	48	25.2	21.7	19.1	1.2	114.9
合計	404	24.4	18.5	22.5	1.2	225.0

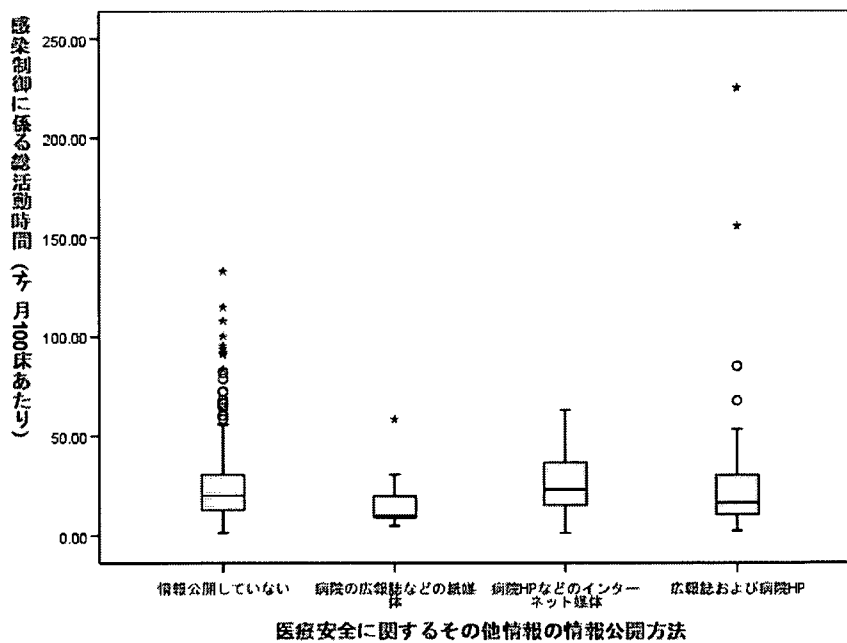

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0 情報公開していない	283	25.0	20.0	20.3	1.3	132.9
1 病院の広報誌などの紙媒体	27	15.0	9.9	11.2	4.7	58.1
2 病院HPなどのインターネット媒体	25	26.1	23.0	16.3	1.2	62.9
3 広報誌および病院HP	69	25.4	16.3	33.2	2.1	225.0
合計	404	24.4	18.5	22.5	1.2	225.0


(3) 安全管理・感染制御に係る総活動時間と  
施設・構造的特性との関連性

(3)

## 安全管理・感染制御に係る総活動時間

### 活動対象

- ✓ **安全管理・感染制御に係る総活動時間（1ヶ月100床あたり）**
  - ▶ 感染制御に係る委員会・会合
  - ▶ 感染制御に係る組織的なラウンド
  - ▶ 感染制御に特化した院内研修
  - ▶ インシデント報告
  - ▶ 感染制御に係る委員会・会合
  - ▶ 感染制御に係る組織的なラウンド
  - ▶ 感染制御に特化した院内研修
  - ▶ 組織的な病院感染サーベイランス

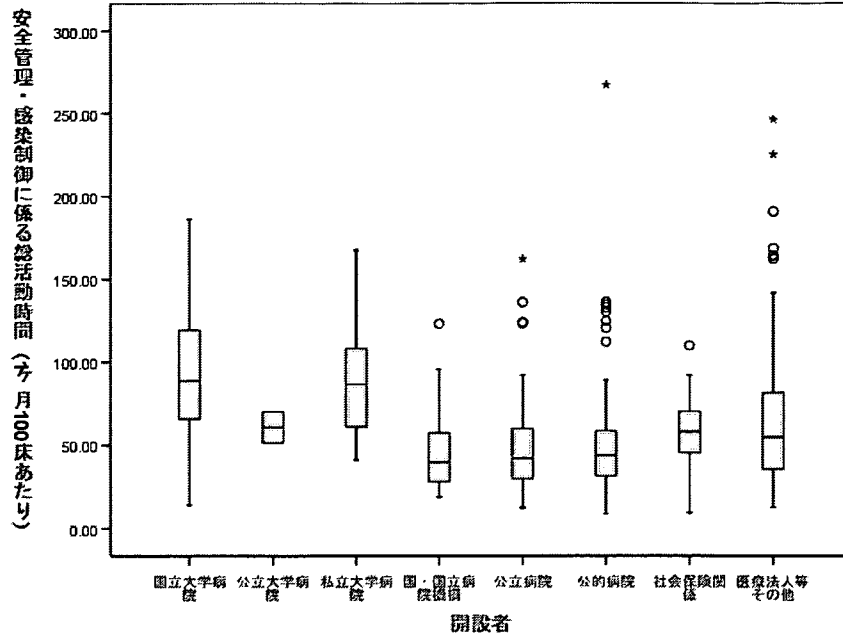

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1 国立大学病院	29	89.9	89.0	40.0	14.1	186.2
2 公立大学病院	2	61.0	61.0	13.3	51.6	70.4
3 私立大学病院	15	89.0	86.6	36.4	41.2	167.3
4 国・国立病院機構	37	47.2	39.8	25.2	18.9	123.1
5 公立病院	76	48.9	42.2	27.7	12.4	162.2

注:外れ値の一部は図中に表示していない。

	度数	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
6 公的病院	110	51.0	43.9	33.6	8.6	267.0
7 社会保険関係	19	59.0	58.0	23.2	9.4	109.9
8 医療法人等その他	116	64.4	54.9	41.7	12.6	246.4
合計	404	58.7	50.2	36.6	8.6	267.0