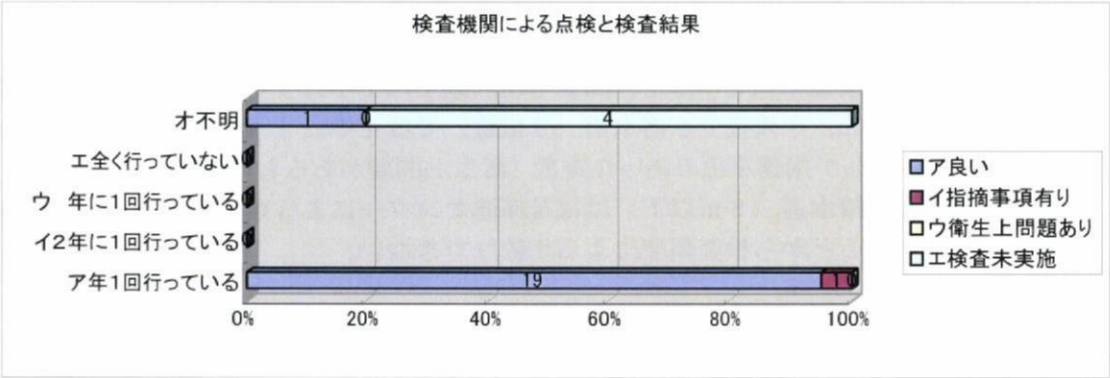

図 1-(1)-28　検査頻度別検査結果（小規模受水槽水道（８超））

表 1-(1)-29　検査頻度別検査結果（小規模受水槽水道（８以下））

	ア良い	イ指摘事項有り	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ウ　３年に１回行っている	75	6	57	0	138

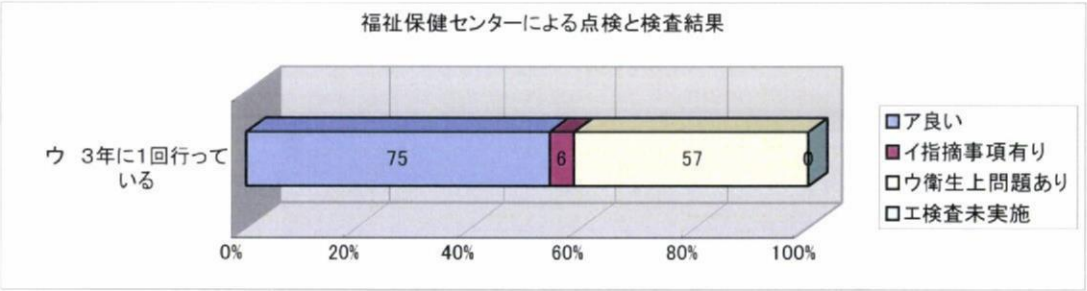

図 1-(1)-29　検査頻度別検査結果（小規模受水槽水道（８以下））

④　管理責任者の設置状況と検査結果

管理責任者の設置状況と検査結果をみると、簡易専用水道では検査を受けた施設は全て管理責任者を設置しており、その３．９％が指摘事項のあった施設（衛生上問題がるものを含む）であった。小規模受水槽水道（８㎥超）では９５．２％が管理責任者を設置しており、その５．０％が指摘事項のあった施設（衛生上問題があるものを含む）であった。小規模受水槽水道（８㎥以下）では５０．０％が管理責任者を設置しており、その５２．２％が指摘事項のあった施設（衛生上問題があるものを含む）であった。

表 1-(1)-30　管理責任者設置状況別検査結果（簡易専用水道）

	ア良い	イ指摘事項有り	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア設置している	124	5	0	1	130
イ設置していない	0	0	0	0	0
ウ不明	0	0	0	7	7
合計	124	5	0	8	137

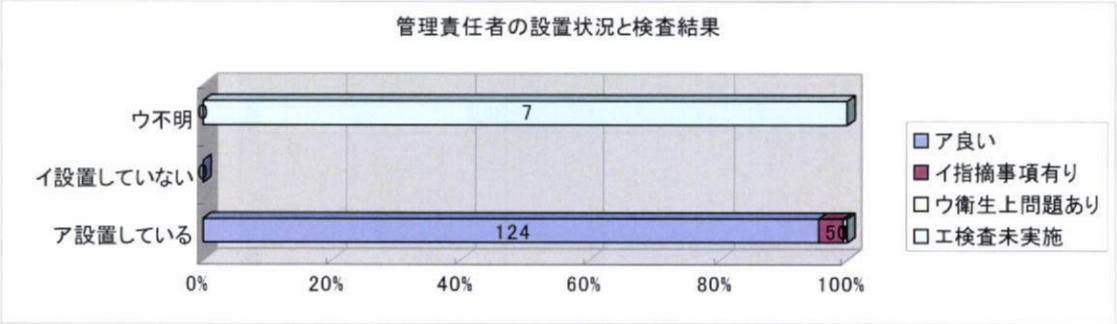

図 1-(1)-30　管理責任者設置状況別検査結果（簡易専用水道）

表 1-(1)-31　管理責任者設置状況別検査結果（小規模受水槽水道（８超））

	ア良い	イ指摘事項有り	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア設置している	19	1	0	0	20
イ設置していない	0	0	0	0	0
ウ不明	1	0	0	4	5
合計	20	1	0	0	25

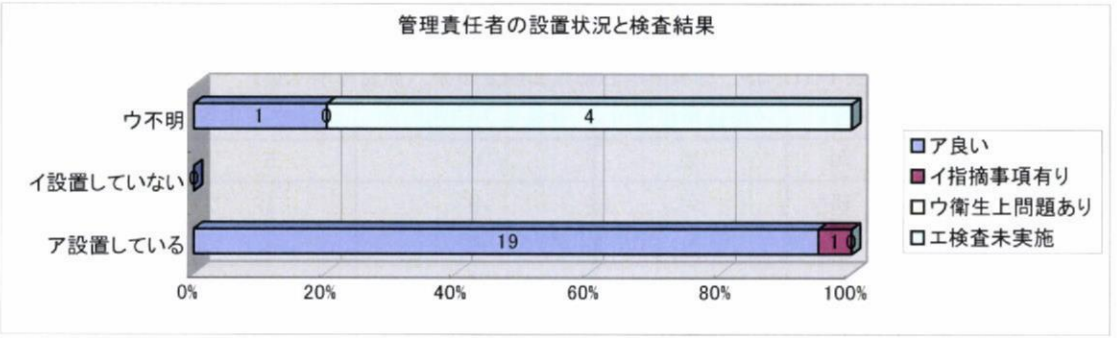

図 1-(1)-31　管理責任者設置状況別検査結果（小規模受水槽水道（８超））

表 1-(1)-32　管理責任者設置状況別検査結果（小規模受水槽水道（８以下））

	ア良い	イ指摘事項有り	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア設置している	33	1	35	0	69
イ設置していない	0	0	0	0	0
ウ不明	42	5	22	0	69
合計	75	6	57	0	138

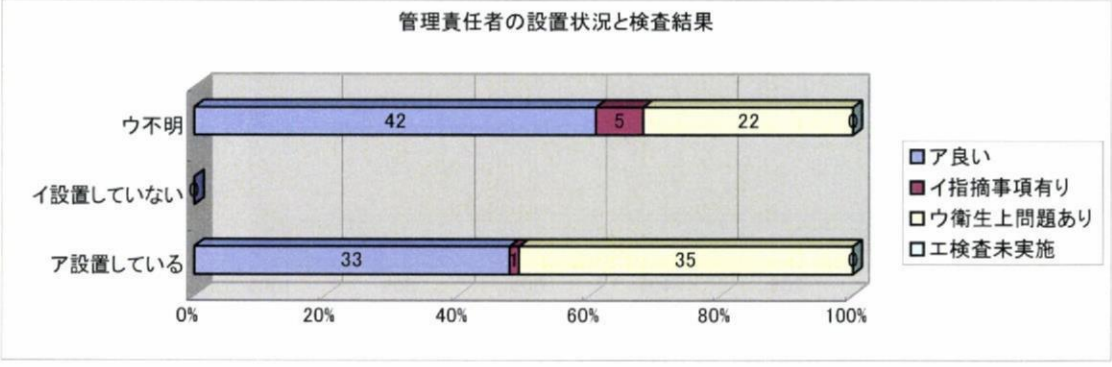

図 1-(1)-32　管理責任者設置状況別検査結果（小規模受水槽水道（８以下））

（４）受水槽有効容量と使用水量

①　受水槽水回転数(使用水量／有効容量)と検査結果

受水槽水回転数と検査結果をみると、簡易専用水道では受水槽水の１日回転数が１～０．８の施設の１１．８％、小規模受水槽水道（８㎥超）では１回転以上の施設の６．７％、小規模受水槽水道（８㎥以下）では０．１回転の施設の５０．０％が指摘事項のあった施設（衛生上問題があるものを含む）であった。

表 1-(1)-33　受水槽水回転数別検査結果（簡易専用水道）

	ア良い	イ指摘事項有り	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア　1回転以上	70	2	0	5	77
イ　1～0.8回転	15	2	0	1	18
ウ　0.7～0.5回転	18	1	0	1	20
エ　0.4～0.2回転	14	0	0	1	15
オ　0.1回転	5	0	0	0	5
カ　その他	2	0	0	0	2
合計	124	5	0	8	137

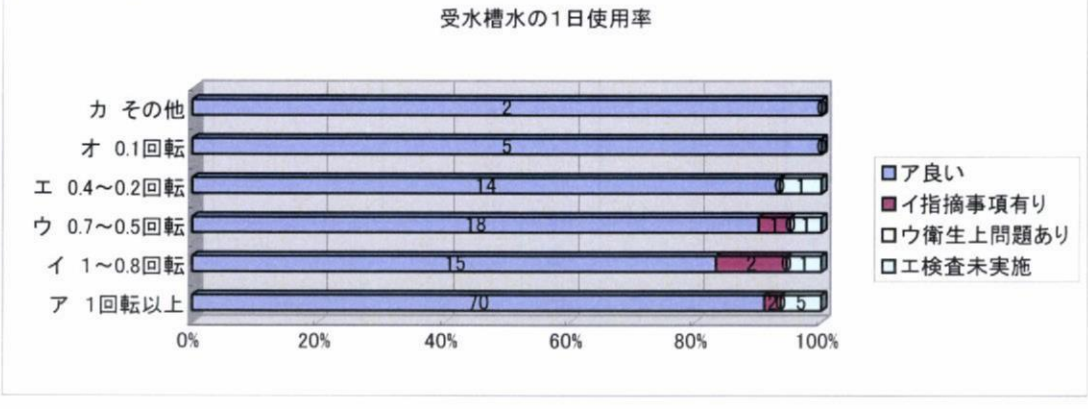

図 1-(1)-33　受水槽水回転数別検査結果（簡易専用水道）

表 1-(1)-34　受水槽水回転数別検査結果（小規模受水槽水道（8超））

	ア良い	イ指摘事項有り	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア　1回転以上	14	1	0	0	15
イ　1～0.8回転	3	0	0	1	4
ウ　0.7～0.5回転	1	0	0	1	2
エ　0.4～0.2回転	2	0	0	1	3
オ　0.1回転	1	0	0	0	1
カ　その他	0	0	0	0	0
合計	21	1	0	3	25

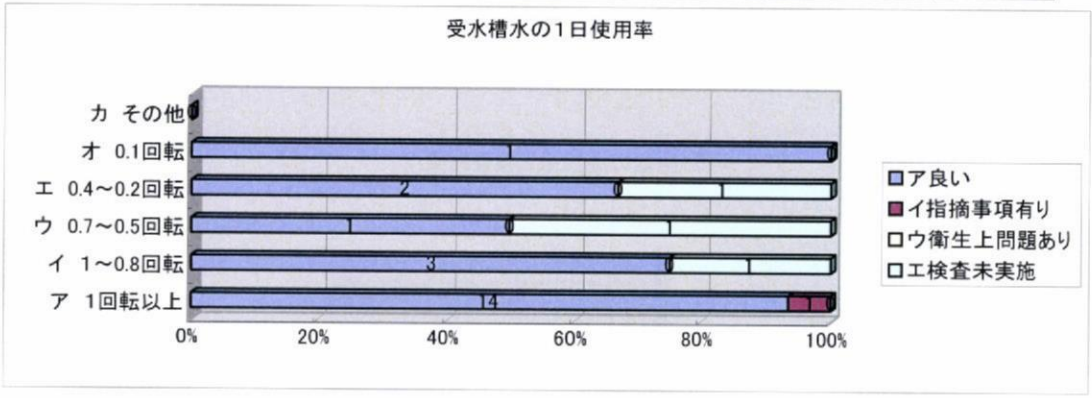

図 1-(1)-34　受水槽水回転数別検査結果（小規模受水槽水道（8超））

表 1-(1)-35　受水槽水回転数別検査結果（小規模受水槽水道（8以下））

	ア良い	イ指摘事項有り	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア　1回転以上	35	3	32	0	70
イ　1～0.8回転	16	0	11	0	27
ウ　0.7～0.5回転	13	1	5	0	19
エ　0.4～0.2回転	7	2	3	0	12
オ　0.1回転	4	0	6	0	10
カ　その他	0	0	0	0	0
合計	75	6	57	0	138

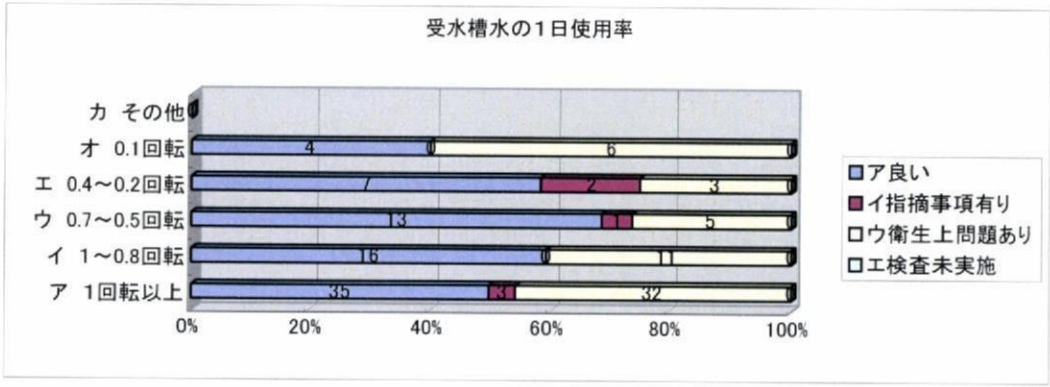

図 1-(1)-35　受水槽水回転数別検査結果（小規模受水槽水道（8以下））

② 受水槽水回転数０．１（回／日）施設と検査結果

受水槽水が１日に０．１回転する施設の検査結果をみると、簡易専用水道及び小規模受水槽水道（８㎥超）では指摘事項のあった施設はなかった。小規模受水槽水道（８㎥以下）では６０．０％が指摘事項のあった施設（衛生上問題があるものを含む）であった。

表1-(1)-36　受水槽水回転０．１（回／日）施設の検査結果

	良い	指摘あり
簡易専用水道	5	0
小規模受水槽水道（８超）	1	0
小規模受水槽水道（８以下）	4	6

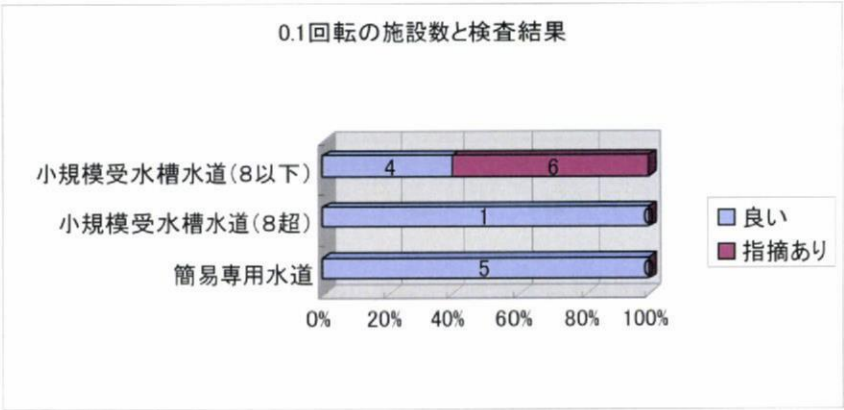

図1-(1)-36　受水槽水回転０．１（回／日）施設の検査結果

8　考察

（規模区分）

本調査結果から、小規模受水槽水道（８㎥以下）は簡易専用水道、小規模受水槽水道（８㎥超）と比較し、指摘率が高く、管理状況が適切でない施設が多いことがわかった。小規模受水槽水道（８㎥以下）は条例に基づく管理基準は設定されているが、管理状況検査の義務付けがなく、大部分の施設の衛生管理は設置者等による自主点検、判断等に委ねられており、良好な衛生状態が担保されているとはいえないことが示唆される。良好な衛生状態を担保するための取組強化が必要と考えられた。

（施設用途）

施設の用途では、全ての規模区分において共同住宅の指摘率が高く、管理状況が適切でない施設が多いことがわかった。特に小規模な共同住宅では届出上の管理者の設置はあるものの、実務上の管理について管理体制が整備されていないことが示唆され、衛生確保対策を優先的に行う必要があると考えられた。

（設置年）

設置年では、全ての規模区分において昭和６０年以前に設置された施設で指摘事項のあった施設が多いことがわかった。特に、小規模受水槽水道（８㎥以下）では昭和５

０年以前に設置された施設の６割以上が衛生上問題のあることがわかった。設置年の古い施設は六面点検ができない構造であるものが多いことや、経年による劣化があること、さらに小規模な施設については保守管理の未実施等、衛生管理体制が整っていないことが示唆され、衛生確保対策を優先的に行う必要があると考えられた。

（受水槽設置方式）

受水槽設置方式では、全ての規模区分において地下式受水槽（屋内又は屋外）で指摘事項のあった施設が多いことがわかった。特に、小規模受水槽水道（８㎥以下）では屋内地下式受水槽の９割近くが衛生上問題のある施設であることがわかった。設置年と同様に六面点検ができない構造であるものは経年劣化の要因も加味され、さらに小規模な施設については保守管理の未実施等、衛生管理体制が整っていないことが示唆され、衛生確保対策を優先的に行う必要があると考えられた。

（受水槽材質）

受水槽の材質では、全ての規模区分においてコンクリート製の受水槽で指摘事項のあった施設が多いことがわかった。特に、小規模受水槽水道（８㎥以下）ではコンクリート製の受水槽の８割以上が衛生上問題のある施設であることがわかった。設置年と同様にコンクリート製であるものは経年劣化があること、さらに小規模な施設については保守管理の未実施等、衛生管理体制が整っていないことが示唆され、衛生確保対策を優先的に行う必要があると考えられた。

（検査（点検）の困難度）

検査の困難度では、簡易専用水道及び小規模受水槽水道（８㎥以下）において「検査が困難である施設」や「六面点検ができない施設」で指摘事項のある施設が多いことがわかった。「検査が困難である」や「六面点検ができない」ということは、管理しにくい設置場所や構造であり、管理のしやすい構造、設置場所を担保することは貯水槽の衛生確保に有効な手段であると考えられた。

（受水槽水の回転数）

受水槽水の回転数と検査結果をみると、小規模受水槽水道（８㎥以下）において、受水槽水が新しい水道水と入れ替わる率（受水槽水の回転率）の低い施設で指摘事項のあった施設が多いことがわかった。受水槽の有効容量と水の使用量とのバランスをとるように設定することは貯水槽の衛生確保に有効な手段であると考えられた。

（点検頻度）

点検頻度をみると、簡易専用水道及び小規模受水槽水道（８㎥以下）において「点検を全く行っていない施設」や「点検頻度の不明な施設」で指摘事項のあった施設が多いことがわかった。前述したとおり、実務上の管理体制、管理計画が確立していない施設について衛生確保がされないことが示唆された。実務上の管理体制等の確立は貯水槽の衛生確保に有効な手段であると考えられた。そのためには、貯水槽水道の設置者のみならず利用者の衛生管理意識の高揚のための取組強化が必要であると考えられた。

9　まとめ

貯水槽水道の衛生を確保するために次のことが重要であると考えられた。

①　小規模受水槽水道（８㎥以下）に対する取組強化

②　共同住宅に対する優先的な取組み

③　昭和５０年以前に設置された施設に対する優先的な取組み

④　地下式受水槽（六面点検ができない構造）施設に対する優先的な取組み

⑤　コンクリート製受水槽施設に対する優先的な取組み

⑥　点検等管理のしやすい設置場所、構造を担保するための取組み

⑦　水の使用量に適した受水槽有効容量を設定（設計）するための取組み

⑧　実務上の管理体制等の確立を担保するための取組み

⑨　貯水槽水道の設置者及び利用者の衛生管理意識高揚のための取組強化

別紙１

貯水槽水道アンケート調査票

No.

１　区分 ｱ 簡易専用水道 ｲ 小規模貯水槽（8 ㎥超）ｳ 小規模貯水槽（8 ㎥以下）
２　施設名　　（台帳No.　　）
３　地名　　区　　町　　丁目　　番地
４　貯水槽の用途及び規模
　①　用途
　　ア　共同住宅（戸数　　）　イ　専用住宅　　ウ　事務所
　　エ　店舗　　オ　学校　　カ　工場　　キ　病院
　　ク　旅館　　ケ　その他（　　）
　②　延べ床面積　（　　ｍ２）
　③　階数　地上　　階　地下　　階
５　届け出年
　ア　昭和 50 年以前　　イ　昭和 50 年から 60 年まで
　ウ　昭和 61 年から平成６年まで
　ｴ　平成７年以降
６　設置（給水開始）年
　ア　昭和 50 年以前　イ　昭和 50 年から 60 年まで
　ウ　昭和 61 年から平成 6 年まで　エ　平成 7 年以降
７　施設の構造
　①　受水槽　ア　屋内・床上式　イ　屋内・地下式　　ウ　屋内・ビルピト設置式　エ　屋外・床上式　オ屋外・地下式
　①―２　槽数　　槽
　①―３　有効容量　　ｍ３
　①―４　材質　　ア　コンクリート　　イ　鋼　　ウ　ＦＲＰ
　　ｴ　その他　（　　）
　②　高置水槽　ア　屋内　　イ　屋外（屋上）
　②―２　槽数　　槽
　②―３　有効容量　　ｍ３
　②―４　材質　　ア　コンクリート　　イ　鋼　　ウ　ＦＲＰ
　　エ　その他　（　　）
　③　給水方式　ア　高置水槽方式　イ　圧力水槽方式　ウ　タンクレス方式
　③―２　水道直結栓　　ア　有　　イ　無
　④　配管材質　　ア　鋼管　　イ　亜鉛メッキ鋼管　　ウ　塩ビライニング鋼管　　エ　その他　（　　）
　⑤　防錆措置　　有（防せい剤　　・その他　　）　　無
８　検査結果
　①　直近（1 年以内）の検査結果
　　ア　良い　イ　指摘事項あり　ウ　衛生上問題あり　エ　検査未実施
　②　最近 2 ヵ年の検査結果
　　ア　継続して良い　イ　継続して指摘事項あり　ウ　継続して衛生上の問題あり　エ　継続検査未実施

9　検査機関名
　ア　登録検査機関等（　　）イ　その他（保健所）

10　その他 特記事項
　（検査の結果等特記事項があれば記載してください。）
　（例）よく管理されている。
（　　）

以下の項目については、可能な範囲でお答えください。

11　水槽上部等の状況
　①　汚水が入り込む危険性がある状況か否か　ｱ 問題有り ｲ問題なし ｳ不明
　②　周辺の状況、ふたがはずれやすいなどの問題点　ｱ有　ｲ無　ｳ不明
　　問題点（　　）
12　水槽周辺の状況
　ア　草がはえている　イ　ごみが多い　ウ　特に問題はない
　　エ　その他（　　）オ　不明
13　検査・管理の困難度
　ア　検査・管理に問題はない　イ　六面点検ができない
　ウ　検査が困難（理由；昇降が困難等　　）
　エ　その他の問題点（　　）オ　不明
14　更生工事の状況
　　ア　大規模な工事を行った　イ　大規模な工事を行っていないが、小規模な補修を行った　　ウ　補修を含め工事は行っていない
　　エ　その他（　　）オ　不明
15　管理の状況
　①　設置者による点検の実施状況
　　ア　行っている（　回／月程度）イ　半年に１回程度　ウ　１年に１回程度　エ　全く行っていない　オ　その他（　　）カ　不明
　②　登録検査機関等による検査の実施状況
　　ア　１年に１回行っている　　イ　２年に１回程度行っている
　　ウ　__年に１回程度行っている　エ　全く行っていない　オ　不明
　③　管理責任者の設置状況
　　ア　設置している　イ　設置していない　ウ　不明（　　）
　④　水道使用水量
　　ア　１日使用水量（＿＿＿＿＿＿㎥）　イ　不明
　⑤　受水槽水の１日使用率（1日使用水量（平均）÷受水槽有効容量）
　　ア　１回転以上　イ１～0.8回転　ウ　0.7～0.5回転　エ　0.4～0.2回転　オ　0.1回転　カ　その他（　　）

別紙2 アンケート調査集計表(簡易専用水道)

調査票No.	1 区分	4貯水槽の用途及び規模						5届け出年		6設置(給水開始)年		7施設の構造												8検査結果 9検査機関名				10その他	11水槽上部等の状況		12水槽周辺の状況	13検査・管理の困難度	14更正工事の状況	15管理の状況					
番号		①		②		③						①	①-2	①-3	①-4	②	②-2	②-3	②-4	③	③-2	④	⑤	①	②	検査年月日	検査年月日	特記事項	①	②				①	②	③	④	⑤	
1	ア	ア	180	11573	11	0	昭和54年7月16日	イ	昭和480918	ア	イ	0	60	ア	イ	0	20	エ	ア	イ	エ	無	イ	エ	平成18年5月29日		・受水槽上床部を駐輪場等に使用	ア	イ	ウ	イ	ウ	エ	ア	ア	62.28	1.04	ア
2	ア	ア	36	2413	6	0	昭和55年1月18日	イ	昭和410610	ア	イ	0	70.4	ア	イ	0	10	イ	ア	イ	ア	無	ア	ア	平成19年7月11日	平成18年7月21日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	12.04	0.17	オ
3	ア	ア	32	2345	6	1	昭和62年3月11日	ウ	昭和420421	ア	イ	0	16	ア	イ	0	4	ウ	ア	ア	ア	無	ア	ア	平成19年7月11日	平成18年7月21日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	16.92	1.06	ア
4	ア	ア	0	954	0	0	平成2年12月5日	ウ	昭和430301	ア	イ	0	15	ア	イ	0	3	ウ	ア	ア	イ	無	ア	ア	平成19年3月29日	平成18年3月30日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	5.59	0.37	エ
5	ア	ア	42	3192	0	0	昭和61年11月5日	ウ	昭和591001	イ	エ	2	17.6	ウ	イ	1	5	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年7月20日	平成18年7月19日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	12.26	0.7	ウ
6	ア	ア	0	1672	0	0	昭和62年10月1日	ウ	昭和420224	ア	オ	1	11	ア	イ	1	4	ウ	ア	イ	イ	無	イ	イ	平成18年11月28日	平成17年12月1日	・高置水槽マンホール蓋、鍵なし	イ	ア	ウ	ア	ウ	ウ	ア	ア	5.69	0.52	ウ
7	ア	ア	0	25791	0	0	平成2年9月28日	ウ	平成021001	ウ	ア	1	86.4	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月1日	平成18年2月15日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	105.5	1.22	ア
8	ア	ア	0	1877	0	0	平成3年2月20日	ウ	昭和540701	イ	エ	1	12	ウ	イ	1	4	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年3月9日	平成18年3月20日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	15.51	1.29	ア
9	ア	オ	0	5764	4	0	昭和61年12月5日	ウ	昭和440301	ア	ア	1	16	ウ	イ	1	4	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月27日	平成17年12月21日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	ア	ア	20.55	1.28	ア
10	ア	ア	121	13590	11	0	昭和59年12月20日	イ	昭和570320	イ	エ	1	45	ウ	ア	1	11	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年5月8日	平成18年5月10日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	69.61	1.55	ア
11	ア	ア	160	6721	0	0	平成2年12月12日	ウ	昭和580401	イ	ウ	1	41.6	ウ	イ	1	12	ウ	ア	ア	イ	無	ア	ア	平成19年6月19日	平成18年7月27日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	39.48	0.95	イ
12	ア	ア	68	6534	5	0	昭和56年5月23日	イ	昭和560401	イ	エ	2	29.6	ア	イ	1	5	ウ	ア	ア	エ	無	ア	ア	平成18年8月9日	平成17年9月22日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	40.6	1.37	ア
13	ア	ア	0	5539	0	0	平成2年12月14日	ウ	昭和611220	ウ	エ	1	30	ウ	イ	1	11	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	平成18年11月27日	平成17年12月26日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	55.39	1.85	ア
14	ア	オ	0	4395	5	1	昭和54年8月28日	イ	昭和430401	ア	オ	1	43	ア	イ	1	4	ウ	ア	イ	ア	無	ア	ア	平成19年7月23日	平成18年7月18日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	12.51	0.29	エ
15	ア	ア	71	3995	6	0	昭和61年11月28日	ウ	昭和540811	イ	エ	1	36	ウ	イ	1	10	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	平成18年9月6日	平成17年9月8日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	44.35	1.23	ア
16	ア	ア	54	3432	7	0	昭和61年11月28日	ウ	昭和580721	イ	エ	1	27	ウ	イ	1	7	ウ	ア	イ	ウ	無	ア		平成18年12月28日	平成17年12月13日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	34.47	1.28	ア
17	ア	ア	0	1834	0	0	昭和62年9月21日	ウ	昭和610801	ウ	ア	1	14.5	ウ	ア	1	4	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年10月11日	平成17年10月6日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	19.34	1.33	ア
18	ア	ウ	0	1890	3	0	昭和54年8月23日	イ	昭和410511	ア	エ	2	107	イ	0	0	0	0	イ	ア	ア	無	ア	ア	平成19年5月25日	平成18年5月29日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	74.16	0.69	ウ
19	ア	ウ	0	2475	3	0	昭和55年8月18日	イ	昭和440831	ア	エ	0	56	ウ	イ	1	3	ウ	ア	ア	ア	無	ア	ア	平成19年4月11日	平成18年4月10日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	29.49	0.53	ウ
20	ア	ウ	0	905	3	0	昭和61年11月18日	ウ	昭和390319	ア	オ	1	10.1	ア	0	0	0	0	イ	ア	ア	無	ア	ア	平成18年12月2日	平成17年12月3日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	22.86	2.26	ア
21	ア	ア	121	10304	11	0	昭和54年8月30日	イ	昭和470327	ア	イ	0	97.4	ア	イ	0	18	ウ	ア	ア	ア	無	ア	ア	平成19年4月4日	平成18年4月6日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	53.36	0.55	ウ
22	ア	ア	205	17772	11	1	昭和54年8月27日	イ	昭和451215	ア	ア	1	50	ア	イ	1	16	ウ	ア	ア	ア	無	ア	ア	平成18年7月19日	平成17年6月8日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	76.09	1.52	ア
23	ア	ア	61	3930	11	0	昭和54年8月31日	イ	昭和480801	ア	イ	1	38.5	ア	イ	1	5	ウ	ア	ア	エ	無	ア	ア	平成19年3月9日	平成18年3月7日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	22.5	0.58	ウ
24	ア	ア	122	14456	10	1	昭和54年7月23日	イ	昭和481001	ア	イ	4	90	ア	ア	1	20	ウ	ア	イ	ウ	無	イ	イ	平成19年3月22日	平成18年3月27日	・受水槽上床部が通路に使用 ・高置水漏水あり	ア	イ	ウ	イ	ウ	エ	ア	ア	88.87	0.99	イ
25	ア	キ	0	4496	4	1	昭和61年12月10日	ウ	昭和610324	ウ	エ	1	60	ウ	イ	1	16	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年1月10日	平成18年1月10日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	71.43	1.19	ア
26	ア	キ	0	3737	8	0	昭和62年2月4日	ウ	昭和571215	イ	ア	2	54	ウ	イ	2	18	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	平成19年6月26日	平成18年7月3日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	42.89	0.79	ウ
27	ア	エ	0	1336	0	0	昭和62年11月26日	ウ	昭和610116	ウ	エ	1	22.5	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	ア	平成18年11月22日	平成17年12月1日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	11.81	0.52	ウ
28	ア	ア	97	7856	3	0	昭和54年8月2日	イ	昭和471203	ア	エ	1	32.8	エ	イ	1	9.3	エ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年4月10日	平成18年4月18日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	49.03	1.49	ア
29	ア	エ	0	4954	2	1	昭和54年8月31日	イ	昭和540113	イ	ア	1	54	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ア	無	ア	ア	平成19年4月12日	平成18年4月13日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	43.57	0.81	イ
30	ア	オ	0	0	0	0	昭和55年3月31日	イ	昭和510401	イ	エ	1	34	ア	イ	2	12	ウ	ア	イ	ア	無	ア	ア	平成19年2月22日	平成17年12月20日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	7.39	0.22	エ
31	ア	ケ	0	7036	5	2	昭和58年12月16日	イ	昭和581220	イ	エ	2	46.5	イ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年8月22日	平成17年8月17日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	21.81	0.47	エ
32	ア	オ	0	6272	0	0	平成1年4月11日	ウ	平成010302	ウ	エ	1	20	ウ	イ	2	17	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月22日	平成17年12月21日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	19.19	0.96	イ
33	ア	ア	0	4767	5	1	昭和54年12月25日	イ	昭和430301	ア	エ	1	45	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ア	無	ア	エ	平成19年7月24日	平成17年7月12日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	32.25	0.72	ウ
34	ア	ア	129	11856	5	0	昭和55年3月17日	イ	昭和550321	イ	エ	1	36	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	ア	平成18年8月4日	平成17年8月8日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	88.83	2.47	ア
35	ア	ア	0	12580	0	0	昭和63年9月17日	ウ	昭和560301	イ	エ	0	60	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	ア	平成18年8月4日	平成17年8月8日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	98.96	1.65	ア
36	ア	ア	0	6261	0	0	昭和63年9月17日	ウ	昭和560701	イ	エ	1	30	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	ア	平成18年8月4日	平成17年8月8日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	45.13	1.5	ア
37	ア	エ	0	1569	2	0	昭和61年11月12日	ウ	昭和571002	イ	エ	1	12.6	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ア	無	ア	ア	平成19年5月1日	平成18年5月1日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	10.37	0.82	イ
38	ア	ア	21	2550	6	0	昭和54年7月31日	イ	昭和480816	ア	イ	1	30.3	ア	イ	1	4	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	平成19年7月11日	平成18年7月19日		イ	イ	ウ	ア	ア	イ	ア	ア	8.88	0.29	エ
39	ア	ア	18	0	6	0	昭和54年11月12日	イ	昭和490927	ア	イ	1	21.1	ア	イ	1	4	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	平成19年6月28日	平成18年7月25日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	7.52	0.36	エ
40	ア	ケ	0	4119	0	0	昭和62年7月15日	ウ	昭和620521	ウ	エ	1	30.5	ウ	イ	1	3	ウ	ア	ア	イ	無	ア	ア	平成18年8月22日	平成17年8月17日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	ア	ア	17.27	0.57	ウ
41	ア	ア	0	988	0	0	平成3年2月12日	ウ	昭和630401	ウ	エ	1	12	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	エ	無	エ	エ											11.68	0.97	イ
42	ア	オ	0	0	0	0	昭和55年3月31日	イ	昭和540413	イ	エ	1	21	ア	イ	2	9	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	平成19年3月6日	平成17年12月28日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	22.34	1.06	ア
43	ア	オ	0	6064	3	0	平成17年3月31日	エ	昭和310301	ア	エ	1	10.3	ウ	イ	0	0	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年3月6日	平成17年12月28日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	10.15	0.99	イ
44	ア	ア	44	2639	7	0	昭和63年3月25日	ウ	昭和620601	ウ	ア	1	18.7	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年10月24日	平成17年10月24日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	24.53	1.31	ア
45	ア	ア	0	1213	0	0	平成2年6月28日	ウ	平成010301	ウ	エ	0	30	ア	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年12月19日	平成17年12月8日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	41.83	1.39	ア
46	ア	ウ	0	269	0	0	平成2年7月20日	ウ	平成020701	ウ	エ	1	21	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	ア	平成19年2月22日	平成18年3月15日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	9.43	0.45	エ
47	ア	ア	0	1179	0	0	平成2年12月28日	ウ	昭和600215	イ	エ	1	11.2	ウ	イ	0	0	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年4月10日	平成18年4月11日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	9.88	0.88	イ
48	ア	キ	0	5984	5	2	昭和55年12月8日	イ	昭和550924	イ	ア	2	134	ウ	イ	2	34	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年1月19日	平成18年1月20日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	133.7	0.99	イ
49	ア	オ	0	7250	4	0	昭和59年4月10日	イ	昭和590401	イ	エ	1	33	ウ	ア	2	12	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月7日	平成17年12月21日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	12.49	0.38	エ
50	ア	ア	67	5354	11	0	昭和54年8月29日	イ	昭和480201	ア	イ	1	45	ア	イ	1	8	ウ	ア	イ	ア	無	ア	ア	平成19年4月18日	平成18年4月18日		イ	イ	ウ	ア	ア	ウ	ア	ア	34.56	0.77	ウ
51	ア	ア	53	3913	5	0	昭和54年12月24日	イ	昭和491112	ア	イ	1	49	ア	イ	2	6	ウ	ア	ア	ア	無	ア	ア	平成18年9月25日	平成17年9月12日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	29.55	0.6	ウ
52	ア	ア	0	0	0	0	昭和58年10月17日	イ	昭和550901	イ	エ	1	31	イ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ア	ア	平成19年7月5日	平成18年7月10日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	47.78	1.54	ア
53	ア	オ	0	5545	4	0	昭和61年12月5日	ウ	昭和550701	イ	エ	1	29.8	ア	イ	2	4	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月6日	平成17年12月21日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	19.58	0.66	ウ
54	ア	ア	39	2148	6	0	昭和62年1月22日	ウ	昭和441025	ア	エ	1	11.9	ウ	イ	2	3	ウ	ア	イ	エ	無	ア	エ	平成18年8月23日			イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	14.64	1.23	ア
55	ア	ケ	0	2494	0	0	昭和62年12月3日	ウ	昭和620430	ウ	ア	1	21.6	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	エ	エ											26.95	1.25	ア
56	ア	ウ	0	5733	5	1	平成16年11月18日	エ	昭和580301	イ	ア	1	15	ウ	イ	1	3	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	平成18年8月17日	平成17年8月17日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	13.82	0.92	イ
57	ア	ア	0	2040	0	0	平成2年12月27日	ウ	昭和610401	ウ	エ	1	15	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月3日	平成18年2月4日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	19.33	1.29	ア
58	ア	ア	0	1610	0	0	平成3年2月22日	ウ	昭和630701	ウ	ア	1	28	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年8月2日	平成17年8月9日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	39.12	1.4	ア
59	ア	ア	0	9298	0	0	平成3年2月28日	ウ			イ	1	40	ア	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	ア	平成19年7月6日	平成18年7月6日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	27.63	0.69	ウ
60	ア	ア	30	1833	5	0	平成3年6月19日	ウ	昭和461001	ア	イ	1	20	ア	イ	1	3	ウ	ア	ア	イ	無	エ	エ											12.42	0.62	ウ
61	ア	ア	72	8588	3	0	平成3年11月15日	ウ	平成031001	ウ	エ	1	31	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年8月9日	平成17年8月10日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	53.52	1.73	ア
62	ア	ア	65	6836	6	1	平成3年12月20日	ウ	平成020727	ウ	ア	2	32	ウ	イ	1	7	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年12月18日	平成18年7月25日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	38.77	1.21	ア

調査票No.	1 区分	4貯水槽の用途及び規模					5届け出年		6設置(給水開始)年		7施設の構造											8検査結果 9検査機関名				10その他	11水槽上部等の状況		12水槽周辺の状況	13検査・管理の困難度	14更正工事の状況	15管理の状況					
番号		①		②		③					①	①-2	①-3	①-4	②	②-2	②-3	②-4	③	③-2	④	⑤	①	②	検査年月日	検査年月日	特記事項	①	②			①	②	③	④	⑤	
63	ア	ア	43	2260	5	0	平成3年12月21日	ウ	昭和551201	イ	エ	1	18.6	ウ	イ	1	3	ウ	ア	イ	イ	無	ア	ア	平成18年12月21日	平成17年12月26日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	19.43	1.04	ア
64	ア	エ	0	452	2	0	平成3年12月24日	ウ	平成030807	ウ	エ	1	12	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月28日	平成18年3月1日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	13.55	1.13	ア
65	ア	ア	45	850	4	1	平成4年1月16日	ウ	平成030501	ウ	ア	1	12.6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月7日	平成18年3月14日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	7.74	0.61	ウ
66	ア	ア	33	1921	6	1	平成4年1月21日	ウ	平成020320	ウ	ア	1	18	ウ	0	0	0	0	イ	ア	イ	無	ア	エ	平成18年7月7日		なし	イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	15.16	0.84	イ
67	ア	ア	40	2883	4	0	平成4年1月30日	ウ	平成040128	ウ	ア	1	24	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年8月11日	平成17年9月22日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	24.76	1.03	ア
68	ア	ア	24	1783	6	0	平成4年2月20日	ウ	平成021218	ウ	ウ	1	15.5	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ア	ア	平成18年11月9日	平成17年11月10日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	15.26	0.98	イ
69	ア	オ	0	7654	4	0	平成4年2月27日	ウ	平成040210	ウ	エ	1	27	ウ	イ	1	10	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月7日	平成18年1月10日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	9.51	0.35	エ
70	ア	ウ	0	1019	5	0	平成4年4月2日	ウ	昭和440218	ア	イ	1	18	ア	イ	1	2	イ	ア	イ	ア	無	ア	ア	平成18年12月13日	平成17年12月13日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	0.77	0.04	オ
71	ア	ア	63	980	4	1	平成4年6月3日	ウ	平成030823	ウ	ア	1	12	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	イ		平成18年12月18日	平成17年5月31日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	12.08	1.01	ア
72	ア	ア	270	7862	7	1	平成4年7月23日	ウ	平成010314	ウ	ウ	2	60	ウ	イ	2	22	ウ	ア	ア	ウ	無	エ	エ												69.5	1.16	ア
73	ア	ウ	0	1580	6	0	平成4年8月13日	ウ	昭和470101	ア	イ	1	15	ア	イ	1	3	ウ	ア	イ	イ	無	ア	ア	平成19年2月27日	平成18年2月27日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	1.1	0.07	オ
74	ア	ア	16	1024	5	0	平成4年9月28日	ウ	平成021201	ウ	ウ	1	11	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年12月25日	平成17年12月26日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	11.29	1.03	ア
75	ア	ケ	0	3133	5	0	平成4年10月8日	ウ	昭和510401	イ	イ	1	11.2	ア	イ	1	2	ウ	ア	ア	イ	無	ア	ア	平成19年1月10日	平成18年1月10日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	10.09	0.9	イ
76	ア	ウ	0	339	4	1	平成4年10月14日	ウ	昭和390401	ア	イ	1	17	ア	イ	1	21	ア	ア	イ	イ	無	ア	エ	平成19年3月15日			イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	2.34	0.14	オ
77	ア	ウ	0	2756	4	1	平成4年10月28日	ウ	平成030701	ウ	ウ	1	16	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年1月24日	平成18年1月24日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	13.82	0.86	イ
78	ア	オ	0	8963	4	0	平成5年3月17日	ウ	昭和390501	ア	オ	1	18.3	ア	イ	1	8	イ	ア	イ	ア	無	ア	ア	平成19年1月15日	平成18年1月23日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	9.55	0.52	ウ
79	ア	ク	0	1086	4	0	平成5年4月5日	ウ	昭和600208	イ	ウ	1	24	ウ	イ	1	6	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	エ	平成18年9月5日		なし	イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	21.37	0.89	イ
80	ア	ア	74	9000	12	1	平成5年6月25日	ウ	平成050419	ウ	ア	1	31.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年8月4日	平成17年8月10日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	42.18	1.34	ア
81	ア	ウ	0	2923	4	0	平成5年9月14日	ウ	平成050915	ウ	エ	1	15	ウ	イ	1	3	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年11月15日	平成17年10月6日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	4.74	0.32	エ
82	ア	ア	25	1595	5	0	平成6年1月25日	ウ	平成041209	ウ	エ	1	11	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年7月18日	平成18年7月21日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	11.93	1.08	ア
83	ア	ア	30	1571	5	0	平成6年3月1日	ウ	昭和480201	ア	エ	1	15	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月16日	平成18年2月2日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	12.87	0.86	イ
84	ア	ア	23	1359	4	0	平成6年3月29日	ウ	平成041001	ウ	エ	1	12.1	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	エ	エ												13.58	1.12	ア
85	ア	ア	50	1012	7	0	平成6年12月26日	ウ	平成060326	ウ	エ	1	17.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年3月8日	平成18年3月9日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	24.95	1.45	ア
86	ア	ア	27	1832	5	0	平成7年1月13日	エ	平成061105	ウ	エ	2	11	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年6月7日	平成18年6月8日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	17.58	1.6	ア
87	ア	ア	36	2372	6	0	平成7年3月8日	エ	平成070228	エ	ア	2	16	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年4月13日	平成17年4月8日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	25.8	1.61	ア
88	ア	ア	60	4013	10	0	平成7年5月19日	エ	平成070211	エ	ア	2	30	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年9月25日	平成17年9月13日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	39.22	1.31	ア
89	ア	ア	40	3197	5	1	平成7年5月30日	エ	平成060801	ウ	エ	2	18	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年12月25日	平成17年12月14日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	21.18	1.18	ア
90	ア	ア	60	3564	6	0	平成7年6月12日	エ	昭和480801	ア	イ	1	16.4	ア	イ	1	6	ウ	ア	イ	ア	無	ア	ア	平成19年3月17日	平成18年2月14日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	23.99	1.46	ア
91	ア	ア	115	7798	7	0	平成7年6月20日	エ	平成060323	ウ	エ	2	49	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年9月25日	平成17年9月13日		イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア	71.31	1.46	ア
92	ア	ア	28	2110	5	0	平成7年9月6日	エ	平成070728	エ	エ	2	12.8	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア		平成19年6月22日	平成18年4月17日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	19.11	1.49	ア
93	ア	ア	25	985	5	0	平成7年12月20日	エ	昭和470621	ア	エ	2	11.6	ウ	イ	1	2	イ	ア	イ	ア	無	ア	ア	平成19年6月4日	平成18年6月13日		イ	イ	ウ	ア	イ	イ	ア	ア	10.19	0.88	イ
94	ア	ア	41	4008	6	0	平成8年2月8日	エ	平成070200	エ	エ	1	20	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	エ	平成18年9月8日			イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	28.14	1.41	ア
95	ア	ア	28	2637	7	0	平成8年5月28日	エ	平成071201	エ	エ	2	14.4	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年10月24日	平成17年10月24日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	20.85	1.45	ア
96	ア	ア	27	2491	5	0	平成8年5月28日	エ	平成070701	エ	エ	2	13.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年10月24日	平成17年10月24日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	23.27	1.76	ア
97	ア	ケ	0	3176	5	0	平成8年7月22日	エ	平成080716	エ	エ	2	20	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年7月27日	平成18年7月25日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	25.22	1.26	ア
98	ア	ア	36	2557	5	0	平成8年10月3日	エ	平成080622	エ	ウ	2	15	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年10月3日	平成17年10月3日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	25.34	1.69	ア
99	ア	ア	79	12816	4	2	平成9年1月24日	エ	平成020501	ウ	ア	2	29.4	ウ	イ	1	10	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年1月17日	平成18年1月17日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	69.93	2.38	ア
100	ア	エ	0	654	4	0	平成9年2月10日	エ	平成090201	エ	ウ	2	12.4	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	エ	エ												5.45	0.44	エ
101	ア	ア	75	5118	8	1	平成9年2月12日	エ	平成090129	エ	ア	2	37.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年3月12日	平成18年3月20日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	45.32	1.22	ア
102	ア	ア	260	18250	5	0	平成9年3月11日	エ	平成090401	エ	エ	2	104	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年5月28日	平成18年5月31日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	142.8	1.37	ア
103	ア	ア	538	40569	14	1	平成9年3月31日	エ	平成080522	エ	エ	2	210	エ	イ	1	14	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	平成18年12月19日	平成17年12月9日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	220.4	1.05	ア
104	ア	ア	598	25000	5	0	平成9年4月1日	エ	昭和590324	イ	エ	2	160	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア		平成19年2月16日	平成18年2月17日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	180.1	1.13	ア
105	ア	ア	45	3190	10	0	平成9年4月22日	エ	平成080924	エ	エ	2	18.5	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月23日	平成17年12月2日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	25.15	1.36	ア
106	ア	ア	23	726	4	0	平成9年4月28日	エ	昭和611212	ウ	ウ	2	12	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ア	エ	平成18年8月8日		マンホールパッキンが固定されていない	イ	ア	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	4.62	0.39	エ
107	ア	ア	29	2379	7	0	平成9年6月3日	エ	平成090328	エ	エ	2	14	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年4月13日	平成18年4月17日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	14.27	1.02	ア
108	ア	ア	19	1404	4	1	平成9年9月19日	エ	平成080901	エ	ア	1	10.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年12月21日	平成17年12月6日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	10.94	1.04	ア
109	ア	ア	25	2245	6	0	平成10年5月11日	エ	平成100425	エ	ウ	2	11	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年4月20日	平成18年4月6日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	17.05	1.55	ア
110	ア	ア	28	2182	3	0	平成10年7月3日	エ	平成080329	エ	エ	2	12.4	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年7月10日	平成18年7月19日		イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア	21.93	1.77	ア
111	ア	ア	143	14927	9	0	平成10年7月27日	エ	平成100414	エ	ア	2	57.2	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年11月9日	平成17年11月15日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	89.23	1.56	ア
112	ア	ア	45	2806	7	1	平成10年11月13日	エ	平成101001	エ	ウ	2	18.4	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年9月7日	平成17年9月7日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	20.43	1.11	ア
113	ア	ア	44	3059	6	1	平成11年1月8日	エ	平成070125	エ	エ	2	18.6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年11月28日	平成17年11月21日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	27.68	1.49	ア
114	ア	ア	30	2365	3	1	平成11年2月5日	エ	平成100926	エ	エ	1	12.3	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年8月11日	平成17年8月10日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	20.38	1.66	ア
115	ア	ア	80	6044	11	0	平成11年8月26日	エ	昭和470901	ア	エ	1	33.8	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年3月16日	平成18年3月27日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	39.75	1.18	ア
116	ア	ア	78	8682	14	1	平成11年9月6日	エ	平成100605	エ	ウ	2	38.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	エ	エ	平成17年12月22日			イ	イ	ウ	ア	ア	イ	ア	ア	50.47	1.32	ア
117	ア	ア	55	4160	7	0	平成11年12月21日	エ	平成120115	エ	エ	1	27.9	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年9月22日	平成17年9月27日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	37.28	1.34	ア
118	ア	ア	0	2141	4	0	平成12年5月8日	エ	平成120300	エ	ア	2	10.7	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年9月25日	平成17年9月13日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	16.03	1.5	ア
119	ア	ア	35	2948	7	0	平成12年10月10日	エ	平成121010	エ	エ	1	14.4	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年11月22日	平成17年12月12日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	23.26	1.62	ア
120	ア	エ	0	23189	4	0	平成12年12月14日	エ	平成121101	エ	ア	2	60	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	イ	エ	平成18年6月14日		施設は良好図面類確認できず	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	ア	ア	48.81	0.81	イ
121	ア	ウ	0	4068	6	1	平成13年1月24日	エ	平成121204	エ	ア	1	31	ウ	イ	1	5.8	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月27日	平成18年2月27日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	9.58	0.31	エ
122	ア	ケ	1	3598	4	0	平成13年3月27日	エ	平成130402	エ	エ	2	28	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年1月15日	平成18年1月10日		イ	イ	ウ	ア	ア	イ	ア	ア	41.97	1.5	ア
123	ア	ア	28	2153	5	0	平成13年9月27日	エ	平成121001	エ	ウ	2	12	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年9月6日	平成17年9月7日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	19.98	1.67	ア
124	ア	ア	36	2314	6	0	平成13年10月18日	エ	昭和610331	ウ	ウ	1	20	イ	イ	1	4	イ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	平成19年3月8日	平成18年3月28日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	15.51	0.78	ウ
125	ア	ア	41	888	5	1	平成13年10月30日	エ	平成010915	ウ	ウ	2	15	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ア	無	ア	ア	平成19年3月30日	平成18年3月30日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	7.8	0.52	ウ
126	ア	ア	96	13399	6	2	平成13年10月31日	エ	平成130926	エ	ア	2	40.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年10月19日	平成17年10月26日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	62.08	1.53	ア
127	ア	ウ	1	3327	5	1	平成13年11月6日	エ	平成040728	ウ	ア	2	18	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年6月6日	平成18年6月1日	よく管理されている	イ	イ	ウ	ア	イ	ア	ア	ア	3	0.17	オ

調査票No.	1 区分	4貯水槽の用途及び規模					5届け出年		6設置(給水開始)年		7施設の構造												8検査結果 9検査機関名				10その他	11水槽上部等の状況		12水槽周辺の状況	13検査・管理の困難度	14更正工事の状況	15管理の状況					
番号		①		②		③					①	①-2	①-3	①-4	②	②-2	②-3	②-4	③	③-2	④	⑤	①	②	検査年月日	検査年月日	特記事項	①	②				①	②	③	④	⑤	
128	ア	ア	45	3093	4	0	平成13年11月20日	エ	平成091001	エ	エ	2	20.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年10月30日	平成17年10月24日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	23.16	1.13	ア
129	ア	ア	35	3262	6	1	平成13年12月13日	エ	平成100730	エ	ア	2	16.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年5月18日	平成18年6月5日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	24.33	1.47	ア
130	ア	ア	32	2591	7	0	平成14年3月8日	エ	平成100302	エ	エ	2	13.7	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年2月26日	平成18年3月13日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	25.28	1.85	ア
131	ア	カ	0	6720	3	0	平成14年4月19日	エ	平成140423	エ	エ	2	25	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成18年9月6日	平成17年10月25日	良好	イ	イ	ウ	オ	オ	カ	ア	ア	11.69	0.47	エ
132	ア	ケ	1	7145	4	1	平成16年2月4日	エ	平成160202	エ	ア	2	31.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	エ	無	ア	ア	平成19年5月30日	平成18年6月15日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	9.67	0.31	エ
133	ア	ア	29	2337.3	5	0	平成16年5月17日	エ	平成130227	エ	ウ	2	24	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	ア	平成19年4月25日	平成18年4月18日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	17.16	0.72	ウ
134	ア	ア	308		30	1	平成16年9月1日	エ	平成160915	エ	ア	1	46	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	エ	無	ア	ア	平成19年7月13日	平成18年7月20日	よく管理されている	イ	イ	ウ	ア	ウ	ア	ア	ア		0	カ
135	ア	ア	53	4247.3	7	0	平成17年6月24日	エ	平成170701	エ	エ	2	23.6	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	エ	無	ア	エ	平成18年9月29日		なし	イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	ア	ア		0	カ
136	ア	ケ	0	4896.6	7	0	平成17年9月12日	エ	平成170915	エ	イ	4	63.8	ウ	0	0	0	0	ウ			無	エ	エ												87.75	1.38	ア
137	ア	ケ		6426.4	4	1	平成19年3月19日	エ	平成190401	エ	ア	2	32	ウ	0	0	0	0	イ		ウ	無	ア	エ	平成19年9月27日		受水槽周囲たまり水	イ	イ	エ	ア	オ	イ	ア	ア	49.03	1.53	ア

別紙2 アンケート調査集計表(小規模受水槽水道8超)

調査票No.	1	4貯水槽の用途及び規模					5届け出年		6設置(給水開始)年		7施設の構造											8検査結果		9検査機関名		10その他	11水槽上部等の状況		12水槽周辺の状況	13検査・管理の困難度	14更正工事の状況	15管理の状況					
番号	区分	①		②	③						①	①-2	①-3	①-4	②	②-2	②-3	②-4	③	③-2	④	⑤	①	②	検査年月日	検査年月日	特記事項	①	②				①	②	③	④	⑤	
1	イ	ア	12	851	4	0	平成4年4月2日	ウ	昭和430400	ア	イ	1	10	ア	イ	1	1	ウ	ア	1	ウ	無	エ	エ								カ	オ	ウ	3.83	0.38	エ
2	イ	ア	19	1303	5	0	平成4年4月15日	ウ	昭和580401	イ	エ	1	9.6	ウ	イ	1	2	ウ	ア	1	ウ	無	ア	ア	平成19年2月13日	平成18年3月31日	管理会社により良好に管理されている。助言に対しての対応も早い	イ	イ	ウ	ア	オ	カ	ア	ア	12.25	1.28	ア
3	イ	ア	19	1014	4	0	平成4年5月7日	ウ	昭和601130	イ	エ	1	9.6	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成19年2月6日	平成18年2月10日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	13	1.35	ア
4	イ	ケ		1855	2	0	平成4年6月8日	ウ	昭和430401	ア	エ	1	8.2	ア	イ	1	3	ウ	ア	2	ウ	無	ア	ア	平成18年9月26日								カ	オ	ウ	18.61	2.27	ア
5	イ	ア	19	810	5	0	平成4年6月16日	ウ	昭和450401	ア	イ	1	10	ア	ア	1	6	ウ	ア	2	ア	無	ア	エ	平成19年6月28日	平成17年4月12日		イ	イ	ウ	ア	ア	イ	ア	ア	7.47	0.75	ウ
6	イ	ア	20	1030	5	0	平成4年9月25日	ウ	昭和551001	イ	イ	1	9	ア	イ	1	3	ウ	ア	2	ア	無	イ	エ	平成19年9月14日		図面の不備	イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	9.76	1.08	ア
7	イ	ア	19	964	6	0	平成4年10月1日	ウ	昭和621221	ウ	エ	1	8.8	ウ	イ	1	2.7	ウ	ア	1	ウ	無	ア	ア	平成19年5月9日	平成18年5月17日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	11.01	1.25	ア
8	イ	ア	30	2192	4	0	平成4年10月7日	ウ	昭和571028	イ	エ	1	9.5	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	エ	平成19年7月31日		管理会社に認識の相違がありH18年は検査が出来なかったが、現在は良好。	イ	イ	ウ	ア	ア	カ	ア	ア	14.37	1.51	ア
9	イ	ア	8	516	4	0	平成4年10月14日	ウ	昭和500320	イ	エ	1	10	ア	0	0	0	0	ウ	2	ア	無	エ	エ								カ	オ	ウ	1.51	0.15	オ
10	イ	ア	16	824	4	0	平成4年11月16日	ウ	平成021101	ウ	ウ	1	8.8	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成19年3月23日	平成18年3月31日	管理会社により良好に管理されている。助言に対しての対応も早い	イ	イ	ウ	ア	オ	カ	ア	ア	7.74	0.88	イ
11	イ	ア	21	1768	8	1	平成4年12月1日	ウ	昭和580101	イ	ウ	1	9	ウ	イ	1	2	ウ	ア	1	ウ	無	ア	ア	平成18年11月1日	平成17年11月25日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	8.33	0.93	イ
12	イ	ウ		4784	3	1	平成5年4月20日	ウ	平成050410	ウ	ア	1	9	ウ	イ	1	6	ウ	ア	1	ウ	無	ア		平成18年6月28日								ウ	ア	ア	11.83	1.31	ア
13	イ	ア	19	1489	5	0	平成5年5月28日	ウ	昭和580101	イ	エ	1	9	ウ	0	0	0	0	ウ	2	ウ	無	ア	ア	平成19年6月27日	平成18年6月26日	管理組合により良好に管理されている。	イ	イ	ウ	ア	オ	カ	ア	ア	11.4	1.27	ア
14	イ	ウ		2410	4	1	平成6年2月22日	ウ	昭和571222	イ	エ	1	10	ウ	イ	1	3.3	ウ	ア	2	ウ	無	ア	ア	平成19年6月4日	平成18年6月30日	良好に管理されている。	イ	イ	ウ	ア	オ	カ	ア	ア	3.09	0.31	エ
15	イ	ア	19	1200	7	0	平成7年6月26日	エ	昭和440405	ア	イ	1	10	ア	イ	1	3	ウ	ア	2	ア	無	エ	エ								カ	オ	ウ	7.61	0.76	ウ
16	イ	ア	24	2251	3	1	平成9年5月20日	エ	平成090327	エ	ア	2	9.9	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成19年2月1日	平成18年2月2日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	14.26	1.44	ア
17	イ	ア	18	963	3	0	平成10年8月3日	エ	昭和601101	イ	エ	1	9	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成19年4月10日	平成18年4月4日		イ	イ	イ	ア	オ	ウ	ア	ア	13.61	1.51	ア
18	イ	ア	22	1620	5	0	平成11年4月7日	エ	平成110323	エ	エ	2	9.3	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成19年4月4日	平成18年4月14日	管理会社により良好に管理されている。助言に対しての対応も早い	イ	イ	ウ	ア	オ	カ	ア	ア	13.73	1.48	ア
19	イ	ア	23	1596	6	0	平成12年11月28日	エ	平成121201	エ	エ	2	9.3	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成18年12月13日	平成17年12月14日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	11.93	1.28	ア
20	イ	ア	22	2132	5	2	平成12年12月28日	エ	平成121130	エ	エ	2	10	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成18年11月28日	平成17年10月21日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	13.16	1.32	ア
21	イ	ア	23	1109	6	5	平成13年11月27日	エ	平成060314	ウ	エ	1	9.3	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成19年5月2日	平成17年8月10日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	11.77	1.27	ア
22	イ	ク		884	5	1	平成14年8月6日	エ	昭和591001	イ	ア	1	9.4	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成19年4月10日	平成18年4月28日		イ	イ	ウ	ア	オ	ウ	ア	ア	8.83	0.94	イ
23	イ	ケ		1737	4	0	平成17年11月4日	エ	H17.2.1	エ	ウ	2	8.5	ウ	0	0	0	0	ウ	2	ウ	無	ア	ア	平成19年6月18日	平成18年7月4日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	1.8	0.21	エ
24	イ	ア	22	1529	4	0	平成17年11月29日	エ	H7.11.30	エ	エ	1	9	ウ	0	0	0	0	ウ	2	ウ	無	エ	エ								カ	オ	ウ	8.14	0.9	イ
25	イ	ア	19	1517	5	0	平成18年9月1日	エ	80527	エ	ウ	1	9	ウ	0	0	0	0	ウ	1	ウ	無	ア	ア	平成18年8月29日	平成17年8月30日		イ	イ	ウ	ア	ア	ア	ア	ア	10.01	1.11	ア

別紙2　アンケート調査集計表（小規模受水槽水道8以下）

調査票No.	1 区分	4貯水槽の用途及び規模					5届け出年		6設置（給水開始）年		7施設の構造												8検査結果	11水槽上部等の状況		12水槽周辺の状況	13検査・管理の困難度	14更正工事の状況	15管理の状況						小規模受水槽水道（8㎥以下）立入検査表	
番号		①		②	③						①	①-2	①-3	①-4	②	②-2	②-3	②-4	③	③-2	④	⑤	①	①	②				①	②	③	④	⑤		監視日	判定
1	ウ	ア	9	213	3	0	平成4年4月1日	ウ	昭和630801	ウ	エ	1	0.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	0.2	0.4	エ	平成17年6月17日	A
2	ウ	キ	0	486	3	0	平成18年7月24日	エ	昭和530401	イ	エ	1	2.1	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	イ	イ	イ	ア	ア	ウ	カ	エ	ウ	0.7	0.34	エ	平成18年7月10日	BⅡ
3	ウ	ア	20	855	4	0	平成4年4月1日	ウ	昭和390101	ア	オ	1	7.4	ア	イ	1	2	イ	ア	イ	ア	無	ウ	イ	イ	ウ	イ	ウ	ウ	エ	ア	2.8	0.38	エ	平成17年6月20日	C
4	ウ	ウ	0	2547	5	0	平成4年4月1日	ウ	昭和561009	イ	エ	1	8	ウ	イ	1	4	ウ	ア	ア	ア	無	ア	イ	イ	ウ	ア	イ	ウ	エ	ア	13	1.57	ア	平成18年6月9日	A
5	ウ	ア	15	780	4	0	平成4年4月1日	ウ	昭和510401	イ	エ	1	4	ウ	イ	1	3	ウ	ア	ア	イ	無	ウ	イ	イ	ア	ウ、周囲点検スペースが狭い	ウ	ウ	エ	ア	3.9	0.97	イ	平成18年7月6日	C
6	ウ	ウ	0	3390	5	0	平成4年4月1日	ウ	昭和450700	ア	エ	1	7.5	ウ	イ	1	8	イ	ア	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	イ	ウ	エ	ア	2.5	0.33	エ	平成17年6月14日	A
7	ウ	ア	9	467	3	0	平成4年4月1日	ウ	昭和610901	ウ	エ	1	6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ア	無	ウ	ア	ア	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	5.3	0.88	イ	平成17年6月17日	C
8	ウ	ア	0	554	4	0	平成4年4月1日	ウ	昭和401001	ア	オ	1	2	ア	イ	1	1	ウ	ア	イ	ア	無	ウ	ア	ア	ウ	イ	ウ	エ	エ	ウ	5.2	2.61	ア	平成17年7月6日	C
9	ウ	エ	0	998	4	0	平成4年4月1日	ウ	昭和600726	イ	エ	1	7	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	3.9	0.55	ウ	平成17年11月1日	A
10	ウ	ア	19	1844	6	0	平成4年4月3日	ウ	昭和610601	ウ	ウ	1	6.8	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	14	2.06	ア	平成19年7月10日	A
11	ウ	ア	9	545	4	0	平成4年4月6日	ウ	昭和460401	ア	エ	1	3.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	イ	無	ウ	イ	ア	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	4.5	1.29	ア	平成18年1月23日	C
12	ウ	ア	0	713	3	0	平成4年4月4日	ウ	平成020730	ウ	エ	1	6.4	ウ	イ	1	1	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ア	ア	ウ	ウ	エ	ア	4	0.62	ウ	平成17年6月16日	A
13	ウ	ア	8	373	4	0	平成4年4月6日	ウ	平成020811	ウ	エ	1	3.4	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ウ	3.3	0.98	イ	平成17年5月30日	C
14	ウ	ウ	0	204	4	0	平成4年4月7日	ウ	昭和561200	イ	ウ	1	2	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	イ	イ	イ	イ	ア	ウ	カ	エ	ウ	0.5	0.26	エ	平成18年4月13日	BⅡ
15	ウ	ウ	0	518	3	0	平成4年4月1日	ウ	昭和520325	イ	ウ	1	3	ウ	イ	1	1	ウ	ア	イ	ウ	無	ウ	イ	ア	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	0.4	0.12	オ	平成17年6月15日	C
16	ウ	ア	11	942	5	0	平成4年4月9日	ウ	平成020401	ウ	エ	1	5.3	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	0.2	0.03	オ	平成17年6月9日	A
17	ウ	ア	20	633	4	0	平成4年4月10日	ウ	平成010125	ウ	エ	1	7.7	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	7	0.91	イ	平成19年10月4日	A
18	ウ	ア	19	1242	4	0	平成4年4月6日	ウ	平成040226	ウ	エ	1	7.6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	12	1.57	ア	平成19年6月22日	A
19	ウ	ウ	0	649	3	0	平成4年4月23日	ウ	昭和480400	ア	オ	1	2.5	ア	イ	1	1	ウ	ア	ア	イ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	2.1	0.84	イ	平成17年7月6日	A
20	ウ	ア	12	391	3	0	平成4年4月27日	ウ	平成021221	ウ	エ	1	4.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	イ	イ	イ	イ	イ	ウ	カ	エ	ウ	4.9	1.09	ア	平成19年3月22日	BⅡ
21	ウ	ア	10	360	4	0	平成4年4月27日	ウ	昭和630927	ウ	エ	1	4	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	ア	ア	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	3	0.74	ウ	平成17年6月3日	C
22	ウ	ア	9	642	4	0	平成4年5月11日	ウ	昭和480301	ア	エ	1	4	ウ	イ	1	2	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	3.2	0.8	イ	平成17年11月7日	A
23	ウ	ア	15	1718	7	0	平成4年5月12日	ウ	昭和470605	ア	イ	1	5.2	ア	イ	1	3.2	ウ	ア	ア	イ	無	ウ	ア	ア	イ	イ	ウ	カ	エ	ウ	7	1.34	ア	平成18年5月16日	C
24	ウ	ア	10	0	3	0	平成4年6月8日	ウ	平成010601	ウ	エ	1	6	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ウ	イ	ウ	ア	ア	ウ	カ	エ	ア	4	0.66	ウ	平成17年6月13日	C
25	ウ	ア	22	1135	4	0	平成4年6月9日	ウ	昭和601101	イ	エ	1	7.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	エ	ア	11	1.46	ア	平成17年6月17日	A
26	ウ	ア	16	1004	4	0	平成4年6月9日	ウ	昭和550306	イ	ア	1	8	イ	イ	1	2	ウ	ア	イ	ウ	無	ウ	イ	イ	ア	ア	ウ	カ	エ	ア	8.8	1.1	ア	平成18年6月14日	C
27	ウ	ア	6	310	4	0	平成4年6月12日	ウ	昭和480225	ア	イ	1	3	ア	イ	1	1	ウ	ア	ア	イ	無	ウ	ア	イ	ウ	イ	ウ	カ	エ	ア	2.4	0.81	イ	平成17年6月15日	C
28	ウ	ア	14	772	5	0	平成19年5月25日	エ	昭和550701	イ	エ	1	4.8	ウ	イ	1	1	ウ	ア	イ	イ	無	ア	イ	イ	ア	ア	イ	カ	エ	ア	4.4	0.93	イ	平成19年4月16日	A
29	ウ	ア	9	450	3	0	平成18年4月10日	エ	昭和531001	イ	エ	1	1	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	イ	カ	エ	ア	3.1	3.09	ア	平成18年4月10日	C
30	ウ	ア	8	1132	5	0	平成4年8月7日	ウ	昭和470428	ア	イ	1	5	ア	イ	1	3	ウ	ア	ア	イ	無	ウ	ア	イ	ウ	イ	ウ	カ	エ	ア	3.5	0.7	ウ	平成17年6月2日	C
31	ウ	ア	24	921	4	0	平成4年8月10日	ウ	昭和570701	イ	エ	1	6	ウ	イ	1	2	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	4.8	0.8	イ	平成17年7月12日	A
32	ウ	ア	21	792	3	0	平成4年8月10日	ウ	昭和480601	ア	エ	1	8	ウ	イ	1	2	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	6.6	0.82	イ	平成17年7月25日	A
33	ウ	ア	22	404	5	0	平成4年9月2日	ウ	平成040401	ウ	ア	1	3.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	5.4	1.55	ア	平成18年8月23日	A
34	ウ	ウ	0	585	3	1	平成4年9月9日	ウ	平成020914	ウ	エ	1	1.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	0.2	0.18	オ	平成18年6月1日	C
35	ウ	ア	13	1076	5	0	平成4年9月14日	ウ	平成021001	ウ	エ	1	6.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ウ	5.7	0.92	イ	平成18年4月13日	A
36	ウ	ア	12	495	3	0	平成4年9月22日	ウ	昭和620601	ウ	エ	1	6.1	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ウ	5.6	0.92	イ	平成19年7月11日	A
37	ウ	ア	8	843	5	0	平成4年9月22日	ウ	平成011001	ウ	エ	1	3.7	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	エ	ウ、周囲点検スペースが狭い	ウ	カ	エ	ウ	0.5	0.12	オ	平成19年7月11日	C
38	ウ	ア	13	794	7	1	平成4年9月28日	ウ	平成020405	ウ	ウ	1	4	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ウ	3.4	0.86	イ	平成19年6月26日	A
39	ウ	ア	11	657	4	0	平成4年9月28日	ウ	平成010531	ウ	エ	1	4.6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	3.5	0.76	ウ	平成19年5月18日	A
40	ウ	ア	20	790	5	1	平成4年9月29日	ウ	昭和630501	ウ	ウ	1	8	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	5.9	0.74	ウ	平成18年4月25日	A
41	ウ	ア	15	259	3	0	平成4年9月29日	ウ	平成040626	ウ	ウ	1	7	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ア	無	ウ	イ	ア	ウ	ア	ウ	エ	エ	ウ	9.5	1.36	ア	平成17年8月1日	C
42	ウ	ア	28	1902	4	0	平成4年9月29日	ウ	昭和530501	イ	エ	1	5.6	ウ	ア	1	2	ウ	ア	ア	イ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	12	2.19	ア	平成18年1月26日	C
43	ウ	ケ	0	2040	4	0	平成18年7月11日	エ	昭和610801	ウ	エ	1	4.5	ウ	0	0	0	0	ア	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	17	3.83	ア	平成18年7月11日	A
44	ウ	ア	9	600	4	0	平成4年10月2日	ウ	平成020524	ウ	エ	1	4.6	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	5	1.09	ア	平成17年5月27日	C
45	ウ	ケ	0	3188	2	0	平成4年10月2日	ウ	昭和581008	イ	ア	1	1.8	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	5.6	3.09	ア	平成18年6月22日	A
46	ウ	エ	0	536	2	0	平成4年10月2日	ウ	昭和471116	ア	イ	1	4.6	ア	0	0	0	0	イ	ア	ア	無	ア	イ	イ	イ	イ	ウ	カ	エ	ア	0.6	0.13	オ	平成17年5月23日	C
47	ウ	ア	29	1328	5	0	平成4年10月2日	ウ	昭和570630	イ	エ	1	7.5	ウ	イ	1	3	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	9.9	1.32	ア	平成17年6月17日	A
48	ウ	ア	6	184	3	0	平成4年10月5日	ウ	平成021204	ウ	エ	1	2.4	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ウ	ア	ア	ウ	イ	ウ	エ	エ	ウ	2.2	0.92	イ	平成19年5月22日	C
49	ウ	ア	5	495	5	0	平成4年10月5日	ウ	昭和630601	ウ	エ	1	3	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	1.5	0.49	エ	平成19年6月1日	A
50	ウ	ア	14	856	4	0	平成18年7月3日	エ	昭和481101	ア	エ	1	3.2	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ア	無	ウ	イ	イ	ウ	ウ、昇降が困難	イ	カ	エ	ア	7.5	2.35	ア	平成18年7月3日	C
51	ウ	ウ	0	1268	4	0	平成4年10月6日	ウ	昭和560301	イ	エ	1	7.5	ウ	イ	1	2	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	ア	ア	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	0.7	0.1	オ	平成18年7月12日	A
52	ウ	ア	18	1456	5	2	平成4年10月7日	ウ	平成020830	ウ	エ	1	7.8	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	ア	ア	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	11	1.47	ア	平成17年5月16日	C
53	ウ	ア	45	1492	3	1	平成4年10月8日	ウ	昭和630331	ウ	エ	1	8	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	9.1	1.13	ア	平成17年6月23日	A
54	ウ	ア	13	947	5	0	平成4年10月8日	ウ	昭和451001	ア	エ	1	6.9	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ア	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	6.4	0.93	イ	平成17年6月8日	A
55	ウ	ア	16	1370	6	0	平成4年10月8日	ウ	昭和450901	ア	エ	1	8	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ア	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	2.6	0.33	エ	平成17年6月8日	A
56	ウ	ア	18	542	4	0	平成4年10月8日	ウ	平成040201	ウ	エ	2	7.6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	8.2	1.08	ア	平成19年10月4日	C
57	ウ	ケ	1	904	2	0	平成4年10月12日	ウ	平成040920	ウ	エ	1	8	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	エ	エ	ウ	2.9	0.37	エ	平成18年5月9日	C
58	ウ	ア	20	1041	4	0	平成4年10月14日	ウ	昭和510701	イ	エ	1	4.8	ウ	イ	1	2	ウ	ア	ア	ア	無	ウ	ア	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	8	1.66	ア	平成17年10月24日	C
59	ウ	ア	6	333	6	0	平成4年10月14日	ウ	平成040514	ウ	エ	1	2.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ウ	4.2	1.68	ア	平成17年5月25日	A

調査票No.	1	4貯水槽の用途及び規模					5届け出年		6設置(給水開始)年		7施設の構造													8検査結果	11水槽上部等の状況		12水槽周辺の状況	13検査・管理の困難度	14更正工事の状況	15管理の状況						小規模受水槽水道(8㎥以下)立入検査表	
番号	区分	①		②	③						①	①-2	①-3	①-4	②	②-2	②-3	②-4	③	③-2	④	⑤	①	①	②				①	②	③	④	⑤		監視日	判定
60	ウ	ア	8	433	4	0	平成4年10月21日	ウ	昭和631001	ウ	エ	1	3.8	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	4.1	1.07	ア	平成18年7月11日	A
61	ウ	ア	6	360	4	0	平成4年10月21日	ウ	昭和471001	ア	イ	1	2.3	ア	0	0	0	0	ウ	イ	ア	無	ウ	ア	イ	ウ	イ	ウ	カ	エ	ア	2	0.85	イ	平成17年6月22日	C
62	ウ	ケ	0	363	2	0	平成4年10月22日	ウ	平成030301	ウ	エ	1	1.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	3.9	2.62	ア	平成18年4月20日	C
63	ウ	ア	24	1000	5	0	平成4年11月18日	ウ	平成020101	ウ	エ	1	6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	3.4	0.56	ウ	平成17年6月28日	A
64	ウ	ア	4	800	3	0	平成4年11月18日	ウ	昭和600401	イ	エ	1	1	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	0.8	0.8	イ	平成17年11月30日	A
65	ウ	ア	24	418	3	1	平成4年12月3日	ウ	平成040601	ウ	ア	2	4.8	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	5.4	1.12	ア	平成17年7月26日	C
66	ウ	ア	18	729	5	0	平成4年12月10日	ウ	平成010601	ウ	ウ	1	6.9	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ウ	15	2.11	ア	平成18年10月17日	A
67	ウ	ケ	2	438	5	0	平成5年5月17日	ウ	昭和530901	イ	ウ	1	4	ウ	イ	1	1	ウ	ア	イ	イ	無	イ	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	5.4	1.35	ア	平成19年7月20日	BⅡ
68	ウ	ク	0	690	3	0	平成5年8月23日	ウ	昭和460810	ア	エ	1	4	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ウ、昇降が困難	ウ	カ	エ	ウ	7.9	1.98	ア	平成18年11月14日	A
69	ウ	ア	3	294	3	0	平成5年11月22日	ウ	昭和580101	イ	エ	1	1	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	ア	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	0.2	0.16	オ	平成19年9月28日	C
70	ウ	ウ	0	1486	6	0	平成6年1月24日	ウ	平成041222	ウ	ウ	1	3.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	1.7	0.47	エ	平成18年7月12日	A
71	ウ	ア	7	343	4	0	平成6年2月2日	ウ	平成050401	ウ	エ	1	3.3	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	3	0.89	イ	平成18年8月3日	C
72	ウ	ア	5	304	4	0	平成6年2月2日	ウ	平成050401	ウ	エ	1	2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	2.4	1.22	ア	平成18年8月3日	C
73	ウ	ア	8	490	3	0	平成6年2月3日	ウ	平成010601	ウ	エ	1	6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	2.1	0.35	エ	平成17年6月13日	A
74	ウ	ア	16	937	4	0	平成6年2月14日	ウ	平成050514	ウ	エ	1	6.6	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	9.1	1.37	ア	平成18年8月2日	A
75	ウ	ア	23	676	6	0	平成6年2月18日	ウ	平成040131	ウ	ウ	1	7.8	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ア	ア	ウ	カ	エ	ア	5.6	0.72	ウ	平成18年5月11日	C
76	ウ	ア	18	897	5	0	平成6年2月22日	ウ	昭和541022	イ	エ	1	6.8	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ア	無	ウ	イ	イ	ア	ア	ウ	カ	エ	ア	8.3	1.21	ア	平成18年5月25日	C
77	ウ	カ	0	1454	4	0	平成6年2月25日	ウ	平成020507	ウ	ウ	1	3.3	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	イ	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	1.9	0.57	ウ	平成19年6月27日	BⅡ
78	ウ	ア	17	989	6	0	平成6年5月11日	ウ	平成060402	ウ	エ	1	7.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	12	1.61	ア	平成17年6月20日	A
79	ウ	ア	15	1180	4	0	平成6年5月24日	ウ	平成020528	ウ	エ	1	6.3	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	6.6	1.04	ア	平成17年10月25日	A
80	ウ	ア	2	240	4	0	平成6年9月2日	ウ	昭和630101	ウ	ア	1	1	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	1.1	1.12	ア	平成18年4月28日	C
81	ウ	ア	24	1062	3	0	平成7年1月18日	エ	平成060901	ウ	ア	1	6.3	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ウ	8.2	1.3	ア	平成18年6月5日	A
82	ウ	ア	20	1622	4	0	平成7年3月30日	エ	昭和550301	イ	ア	1	6.6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	13	1.98	ア	平成17年6月20日	A
83	ウ	ア	20	892	4	0	平成7年4月17日	エ	平成070401	エ	エ	1	4.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ウ	3.1	0.7	ウ	平成17年6月1日	A
84	ウ	ア	21	1191	5	0	平成7年5月8日	エ	平成060305	ウ	エ	1	6.9	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	6	0.87	イ	平成17年6月1日	C
85	ウ	ウ	0	253	5	0	平成7年5月8日	エ	昭和470821	ア	イ	1	5	ア	イ	1	3	ウ	ア	ア	ア	無	ウ	ア	イ	ウ	イ	ウ	カ	エ	ウ	0.4	0.08	オ	平成17年6月14日	C
86	ウ	ア	20	1467	4	0	平成7年5月9日	エ	平成070308	エ	ウ	2	8	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	8.5	1.06	ア	平成18年5月12日	A
87	ウ	ア	15	789	5	0	平成7年5月10日	エ	平成051110	ウ	エ	1	6.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	5.5	0.88	イ	平成17年6月10日	C
88	ウ	ア	10	438	4	0	平成7年5月12日	エ	平成060410	ウ	エ	1	3.3	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	3.7	1.13	ア	平成17年10月31日	A
89	ウ	ア	22	1204	7	1	平成7年5月12日	エ	平成070501	エ	ア	1	6.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	6	0.97	イ	平成18年6月22日	A
90	ウ	ケ	0	1451	4	0	平成7年5月17日	エ	平成060401	ウ	エ	1	2.8	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	14	4.84	ア	平成19年5月24日	A
91	ウ	カ	0	1781	3	0	平成7年5月17日	エ	平成040401	ウ	エ	1	7.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	イ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	13	1.79	ア	平成18年5月8日	BⅡ
92	ウ	ア	14	696	4	0	平成7年5月25日	エ	昭和621001	ウ	エ	1	8	ウ	0	0	0	0	イ	イ	イ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	7.6	0.95	イ	平成17年7月11日	A
93	ウ	ア	25	859	4	0	平成7年6月5日	エ	平成051210	ウ	ウ	1	5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	4	0.81	イ	平成17年5月23日	C
94	ウ	ア	10	340	4	0	平成7年6月12日	エ	平成040700	ウ	エ	1	4	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	2.3	0.58	ウ	平成17年7月27日	A
95	ウ	カ	0	10385	5	0	平成7年6月20日	エ	平成051224	ウ	エ	1	1.7	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	8	4.68	ア	平成19年5月8日	A
96	ウ	ア	6	633	4	0	平成7年7月11日	エ	平成060516	ウ	エ	1	2.5	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	イ	ア	ウ	カ	エ	ウ	1.7	0.66	ウ	平成17年7月5日	C
97	ウ	ウ	0	1842	3	1	平成7年8月16日	エ	平成070601	エ	エ	1	1.6	ウ	イ	1	5	エ	ア	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	2.3	1.45	ア	平成18年7月5日	C
98	ウ	ケ	20	1017	3	0	平成7年10月26日	エ	昭和550400	イ	エ	1	8	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ア	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	イ	エ	ア	9.2	1.15	ア	平成19年7月9日	C
99	ウ	ア	9	0	4	0	平成19年6月8日	エ	昭和510000	イ	ア	1	2	ウ	0	0	0	0	ア	イ		無	ウ	イ	イ	ウ	イ	イ	カ	エ	ア	2	1.02	ア	平成17年6月10日	C
100	ウ	ア	11	465	3	0	平成8年1月31日	エ	平成071108	エ	エ	1	1.6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	1.1	0.7	ウ	平成17年6月16日	A
101	ウ	ア	15	722	4	0	平成8年7月26日	エ	平成050515	ウ	エ	1	4.8	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	4.4	0.92	イ	平成18年5月17日	A
102	ウ	ア	24	1320	4	0	平成8年11月11日	エ	平成081101	エ	エ	2	7.2	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	10	1.42	ア	平成17年6月20日	A
103	ウ	カ	0	625	3	0	平成9年9月4日	エ	平成070930	エ	エ	1	6.1	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	9.7	1.58	ア	平成17年6月8日	A
104	ウ	ア	9	569	5	0	平成9年10月9日	エ	平成090826	エ	エ	1	4.7	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	4.8	1.01	ア	平成17年6月17日	A
105	ウ	ア	8	584	4	0	平成10年2月10日	エ	平成091125	エ	エ	1	3	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	1.8	0.58	ウ	平成17年5月24日	A
106	ウ	ア	10	854	5	0	平成10年4月1日	エ	昭和570514	イ	エ	1	6.7	ウ	イ	1	2	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	5.1	0.76	ウ	平成18年5月16日	A
107	ウ	ア	19	1562	9	1	平成10年8月5日	エ	平成100529	エ	ウ	2	7.9	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	9.9	1.25	ア	平成18年8月22日	A
108	ウ	ケ	0	3137	3	0	平成11年1月8日	エ	平成070515	エ	ア	1	6.3	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	3.8	0.6	ウ	平成17年6月16日	A
109	ウ	ア	14	584	4	0	平成11年2月17日	エ	平成010718	ウ	エ	1	5.2	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	8.1	1.55	ア	平成18年4月17日	A
110	ウ	エ	0	444	1	0	平成11年3月23日	エ	平成101208	エ	エ	1	6	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ウ	14	2.42	ア	平成17年5月27日	C
111	ウ	ア	20	900	4	0	平成11年3月29日	エ	昭和490400	ア	イ	1	4	ア	イ	1	1.5	ウ	ア	イ	ア	無	ウ	ア	イ	ウ	イ	ウ	カ	エ	ア	6	1.5	ア	平成18年7月13日	C
112	ウ	ケ	0	10	1	0	平成11年7月19日	エ	平成110715	エ	エ	1	0.5	ウ	イ	1	0.5	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	0.4	0.88	イ	平成17年9月26日	A
113	ウ	ウ	0	1639	5	0	平成12年9月28日	エ	平成120929	エ	ウ	1	4.2	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	0.7	0.17	オ	平成18年7月5日	A
114	ウ	ア	19	1612	5	1	平成12年11月10日	エ	平成110701	エ	エ	1	8	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	11	1.44	ア	平成17年6月16日	A
115	ウ	ケ	0	223	2	0	平成12年11月14日	エ	平成080420	エ	エ	1	0.8	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ウ	イ	ア	ウ	イ	ウ	ウ	エ	ウ	3.9	4.91	ア	平成18年4月20日	C
116	ウ	ケ	1	2182	3	1	平成13年2月28日	エ	平成121001	エ	エ	1	2	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	19	9.66	ア	平成18年5月18日	A
117	ウ	ク	0	1111	4	1	平成13年8月27日	エ	昭和531221	イ	ア	1	6.4	ウ	イ	1	3.7	ウ	ア	イ	イ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	29	4.48	ア	平成18年10月31日	C
118	ウ	ア	26	1091	4	0	平成13年10月18日	エ	昭和581201	イ	エ	1	8	ウ	イ	1	3	ウ	ア	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	イ	ウ	カ	エ	ア	8.8	1.1	ア	平成17年5月30日	C
119	ウ	ア	9	499	3	0	平成13年10月29日	エ	昭和550525	イ	エ	1	2	イ	イ	1	0	イ	ア	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	3	1.5	ア	平成17年10月21日	A
120	ウ	ケ	1	40	1	0	平成13年11月1日	エ	平成131022	エ	エ	1	1	ウ	イ	1	0.6	ウ	ア	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	0.4	0.43	エ	平成19年4月2日	A
121	ウ	ケ	1	40	1	0	平成13年11月1日	エ	平成131022	エ	エ	1	1	ウ	イ	1	0.6	ウ	ア	イ	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	0.5	0.54	ウ	平成17年9月26日	A
122	ウ	ア	9	0	4	0	平成13年10月31日	エ	平成020101	ウ	ア	1	1.1	イ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ウ	イ	イ	イ	イ	ウ	カ	エ	ウ	2.1	1.94	ア	平成17年6月1日	C
123	ウ	ア	17	713	4	0	平成13年11月2日	エ	平成030531	ウ	エ	1	3.3	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	2.5	0.76	ウ	平成19年5月10日	A

調査票No.	1 区分	4貯水槽の用途及び規模					5届け出年		6設置（給水開始）年		7施設の構造												8検査結果	11水槽上部等の状況		12水槽周辺の状況	13検査・管理の困難度	14更正工事の状況	15管理の状況						小規模受水槽水道（8㎥以下）立入検査表	
番号		①		②	③						①	①-2	①-3	①-4	②	②-2	②-3	②-4	③	③-2	④	⑤	①	①	②				①	②	③	④	⑤		監視日	判定
124	ウ	ア	9	1097	5	1	平成13年11月5日	エ	平成090321	エ	エ	1	4.1	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	8.5	2.08	ア	平成19年10月3日	A
125	ウ	ア	14	1501	4	0	平成13年12月6日	エ	昭和610901	ウ	ア	1	6.8	ウ	0	0	0	0	イ	イ	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	12	1.81	ア	平成18年5月10日	C
126	ウ	ア	16	1029	4	0	平成13年12月6日	エ	平成131206	エ	エ	1	6.2	ウ	イ	1	2.3	ウ	ア	イ	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	9.2	1.49	ア	平成17年6月20日	C
127	ウ	エ	0	329	1	0	平成14年1月11日	エ	平成050715	ウ	エ	1	1.8	ウ	0	0	0	0	ウ	イ	ウ	無	ウ	イ	イ	ア	イ	ウ	カ	エ	ア	14	7.93	ア	平成19年7月13日	C
128	ウ	オ	0	1600	4	1	平成18年4月27日	エ	昭和510604	イ	イ	1	4.5	ア	イ	1	2.7	ウ	ウ	ア	ア	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	0.3	0.06	オ	平成18年4月27日	A
129	ウ	ア	18	386	7	1	平成14年3月20日	エ	平成110401	エ	ウ	1	7.3	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	10	1.42	ア	平成17年7月14日	A
130	ウ	キ	0	1223	2	0	平成14年11月6日	エ	平成141101	エ	エ	1	6.3	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ウ	13	2.12	ア	平成17年6月27日	A
131	ウ	キ	30	1160	3	0	平成15年1月21日	エ	平成140807	エ	ア	2	6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	9.4	1.56	ア	平成17年7月5日	A
132	ウ	ケ	0	6549	3	0	平成15年4月8日	エ	昭和610901	ウ	エ	1	3	ウ	0	0	0	0	ウ	ア	ア	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	8	2.65	ア	平成19年5月8日	C
133	ウ	ア	20	1203	6	0	平成15年7月16日	エ	平成150730	エ	エ	1	6	ウ	0	0	0	0	イ	ア	ウ	無	ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	ウ	エ	ア	5.9	0.99	イ	平成17年6月23日	A
134	ウ	ア	12	560	4	0	平成17年11月1日	エ	S44.4.1	ア	イ	1	2.1	ア	イ	1	1.4	ウ	ア	ア			ウ	イ	イ	ウ	イ	ウ	カ	エ	ウ	5.8	2.75	ア	平成18年10月17日	C
135	ウ	ア	19	973	6		平成17年12月2日	エ	2005/3/26	エ	ア	1	7.5	ウ					ウ	ア			ウ	イ	イ	エ	ア	ウ	ウ	エ	ア	7.9	1.05	ア	平成18年5月10日	C
136	ウ	ア	11	368.2	4		平成18年1月26日	エ	H070401	エ	エ	1	3.85	ウ					ウ	ア	ウ	無	ウ	イ	イ	ウ	イ	ウ	カ	エ	ウ	1.3	0.34	エ	平成18年6月23日	C
137	ウ	ウ		12496	4	0	平成18年10月5日	エ	H14.1.31	エ	エ	1	7	ウ		0	0		ウ	ア			ア	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	10	1.47	ア	平成19年3月26日	A
138	ウ	カ	0	10286	5	0	平成19年5月22日	エ	H190508	エ	エ	1	6	ウ	イ	1	2	ウ	ア	ア	ア	無	ウ	イ	イ	ウ	ア	ウ	カ	エ	ア	5.4	0.89	イ	平成19年5月22日	C

（２）東京都水道局の悉皆調査から把握された実態

１　はじめに
貯水槽の実態の把握と適切な管理のあり方について検討するため、東京都水道局がアンケート調査を実施した。

２　調査方法
保有する貯水槽の管理台帳等に基づき、施設に関するデータを転記し、併せて管理上の問題点について調査した。

３　調査数
300 施設

４　調査期間
平成１９年１０月から１２月

５　調査概要
（１）調査項目
①　貯水槽水道の規模、用途、設置年、構造、材質、給水方式等
②　貯水槽水道の管理状況、検査結果、点検状況、管理者の設置状況、使用水量等
③　施設の現況と管理上の問題点

（２）解析項目
①　総括的事項
ア 規模区分
イ 施設用途
ウ 設置年
エ 受水槽設置方式
オ 受水槽材質
カ 給水方式
キ 配管材質

②　上記区分と検査結果の相関
ア 規模区分と検査結果
イ 用途と検査結果
ウ 設置年と検査結果
エ 受水槽設置方式と検査結果
オ 受水槽材質と検査結果

③　管理状況と検査結果
ア 点検頻度と検査結果
イ 検査頻度と検査結果
ウ 管理責任者の設置状況と検査結果

（３）調査結果の概要
アンケート調査結果の概要は、次の通りであった。
①　総括的事項

ア　規模区分

調査対象は、簡易専用水道が３２施設、小規模受水槽水道（８㎥超）が１３施設、小規模受水槽水道（８㎥以下）が２５５施設計３００施設であった。

表 1-(2)-1　調査対象施設数

	施設数
簡易専用水道	32
小規模受水槽水道(8超)	13
小規模受水槽水道(8以下)	255

イ　施設用途

施設の用途では全ての規模区分で共同住宅が多かった。

表 1-(2)-2　施設用途別施設数

	ア共同住宅	イ専用住宅	ウ事務所	エ店舗	オ学校	カ工場	キ病院	ク旅館	ケその他	合計
簡易専用水道	15	0	12	0	0	0	0	0	5	32
小規模受水槽水道(8超)	6	0	5	0	0	0	0	0	2	13
小規模受水槽水道(8以下)	134	19	51	0	0	2	0	1	48	255

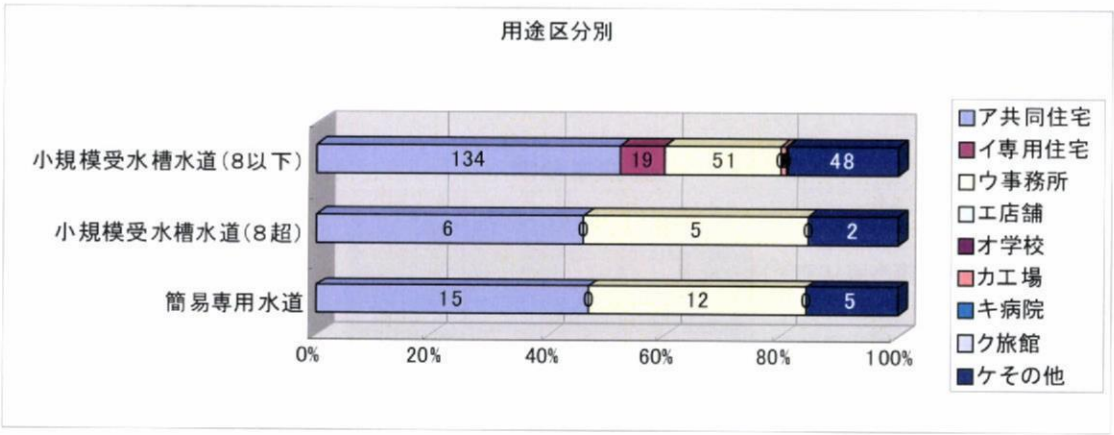

図 1-(2)-1　施設用途別施設数

ウ　設置年

設置年は、全ての規模区分で、昭和６１年から平成６年までに設置された施設が多かった。

表 1-(2)-3　設置年別施設数

	ア昭和 50 年以前	イ昭和 60 年まで	ウ平成 6 年まで	エ平成 7 年以降	合計
簡易専用水道	0	0	29	3	32
小規模受水槽水道(8超)	0	0	11	2	13
小規模受水槽水道(8以下)	0	0	240	15	255

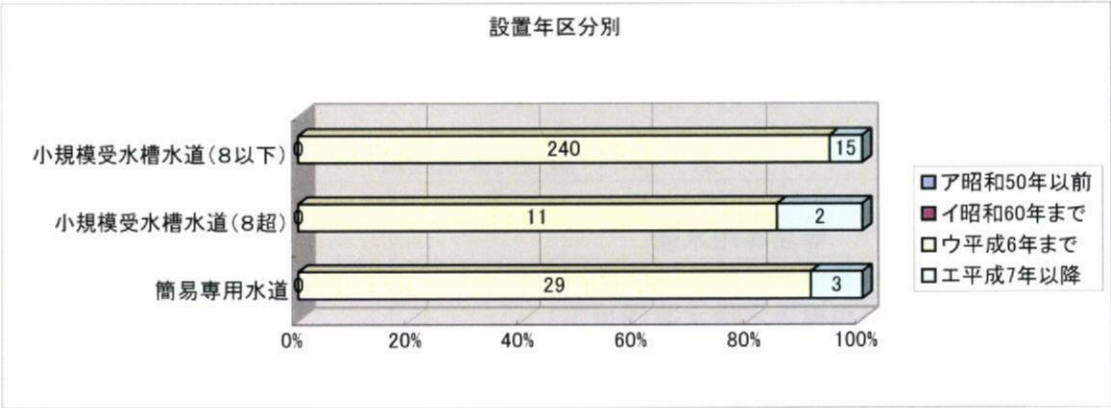

図 1-(2)-2 設置年別施設数

エ　受水槽設置方式

受水槽設置方式は、簡易専用水道及び小規模受水槽水道（８㎥超）では屋内地下式が多く、小規模受水槽水道（８㎥以下）では屋外式が多かった。

表 1-(2)-4 受水槽設置方式別施設数

	ア屋内・床上式	イ屋内・地下式	ウ屋内・ピルピット式	エ屋外式	合計
簡易専用水道	3	23	0	6	32
小規模受水槽水道(8超)	1	8	0	3	12
小規模受水槽水道(8以下)	45	81	0	122	248

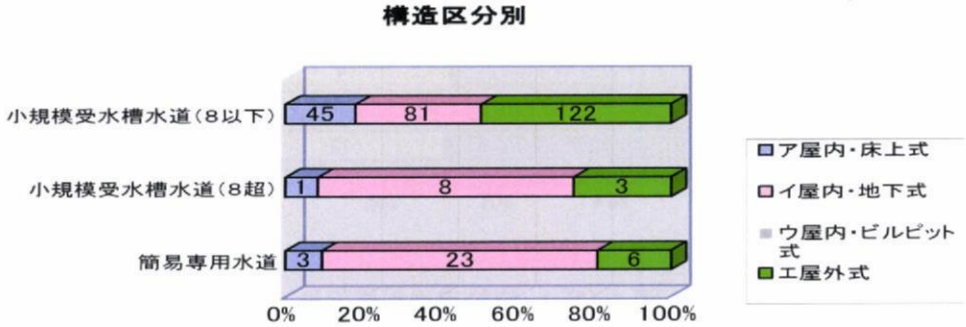

図 1-(2)-3 受水槽設置方式別施設数

オ　受水槽の材質

受水槽の材質は、簡易専用水道ではコンクリート製が多く、小規模受水槽水道（８㎥超）及び小規模受水槽水道（８㎥以下）ではＦＲＰ製が多かった。

表 1-(2)-5 受水槽材質別施設数

	ア コンクリート	イ 鋼	ウ FRP	エ その他	合計
簡易専用水道	21	1	9	0	31
小規模受水槽水道(8超)	4	0	8	0	12
小規模受水槽水道(8以下)	49	0	198	0	247

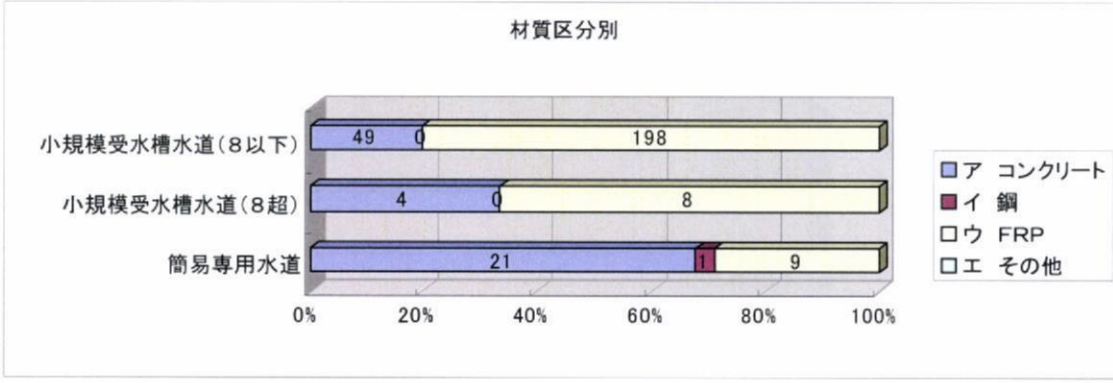

図 1-(2)-4 受水槽材質別施設数

カ　給水方式

給水方式は、簡易専用水道及び小規模受水槽水道（8 ㎥超）では高置水槽方式が多く、小規模受水槽水道（8 ㎥以下）では圧力水槽方式が多かった。

表 1-(2)-6 給水方式別施設数

	ア高置水槽方式	イ圧力水槽方式	合計
簡易専用水道	23	8	32
小規模受水槽水道(8超)	9	3	12
小規模受水槽水道(8以下)	72	175	247

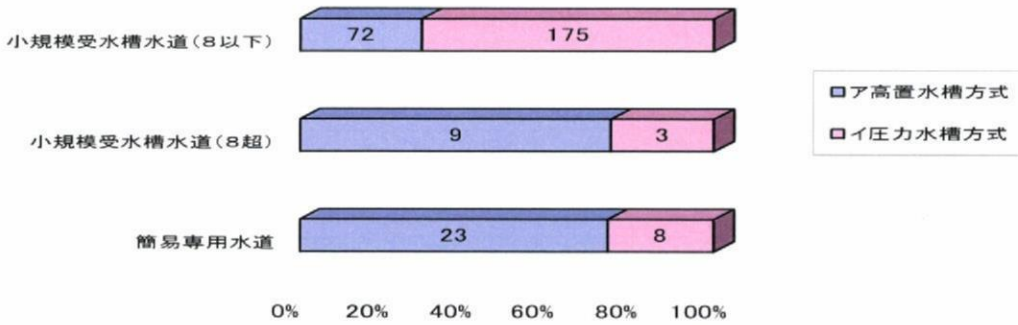

図 1-(2)-5 給水方式別施設数

キ　配管材質

配管材質は、全ての規模区分で「その他」が多かった。

表 1-(2)-7 配管材質別施設数

	ア鋼管	イ亜鉛メッキ鋼管	ウ塩ビライニング鋼管	エその他	合計
簡易専用水道	11	0	0	21	32
小規模受水槽水道(8超)	2	0	0	11	13
小規模受水槽水道(8以下)	46	0	0	208	254