



②

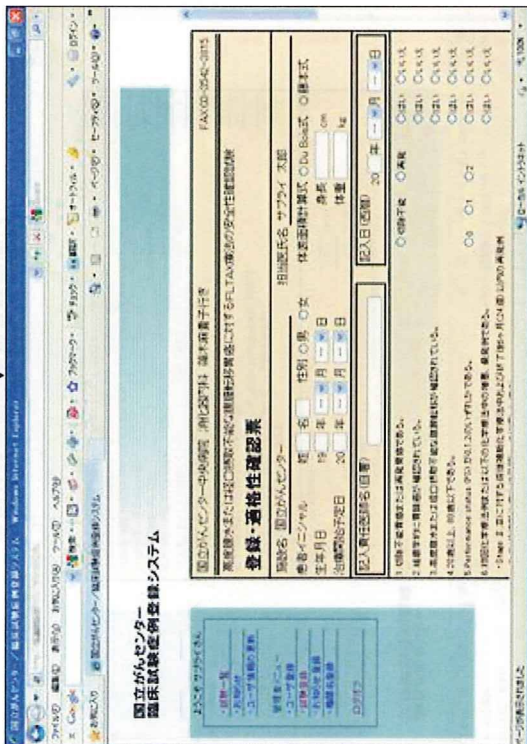

症例登録実施者情報登録画面(1)

↓ [スクロール]

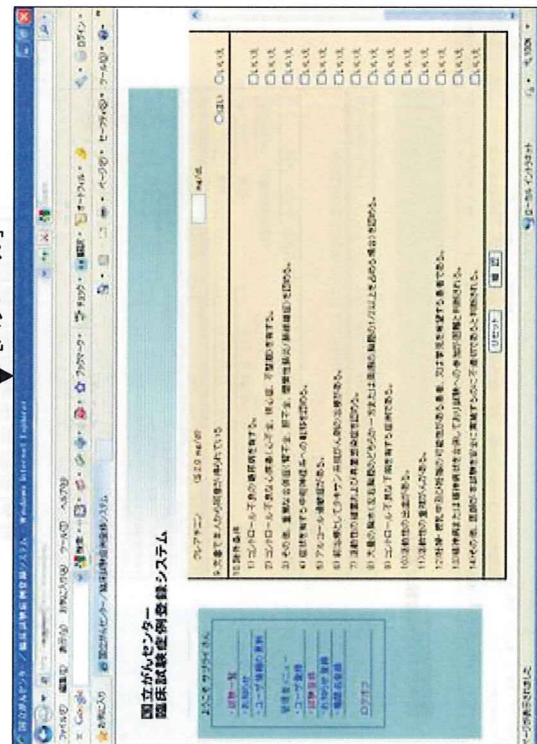

症例登録実施者情報登録画面(2)


↓ [確認ボタン]

③

各試験ごとに必要なデータチェックが行われています。入力されたデータに問題があった場合、下記のようなメッセージが表示されますので、内容をご確認の上、データを修正してください。


なお、不明な点は各試験の事務局へお問合せください。(プロトコル参照)

↑ [入カミスあり]

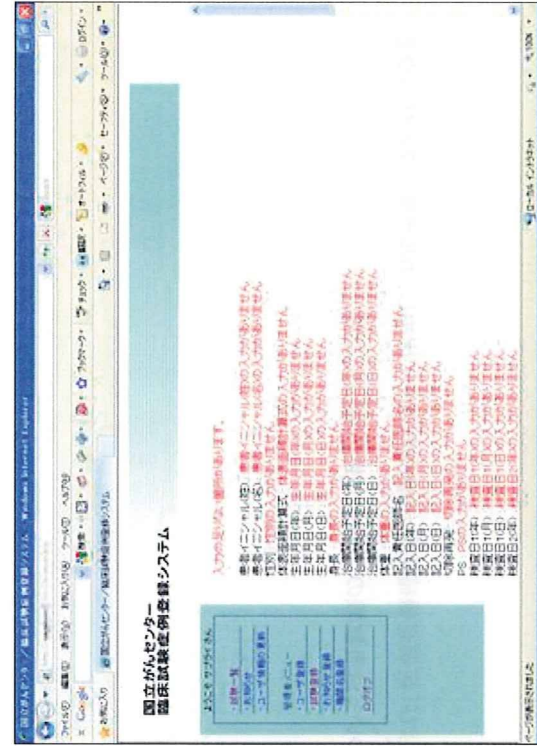


「症例登録票」および「症例登録確認票」は必要に応じて出力し、カルテ等にファイリングを  
 お願いいたします。  
 なお、手順等については各試験のプロトコルを参照してください。

③

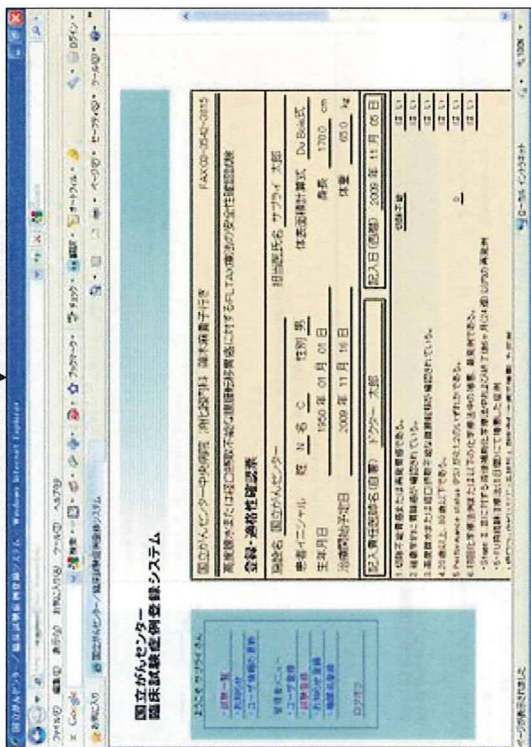

症例登録実施者情報確認画面(1)

↓ [スクロール]

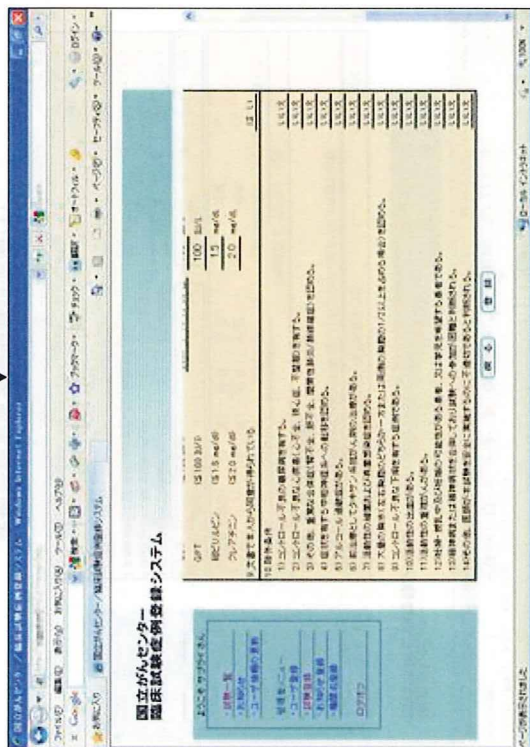


症例登録実施者情報登録画面(2)

↓ [登録ボタン]

④




④

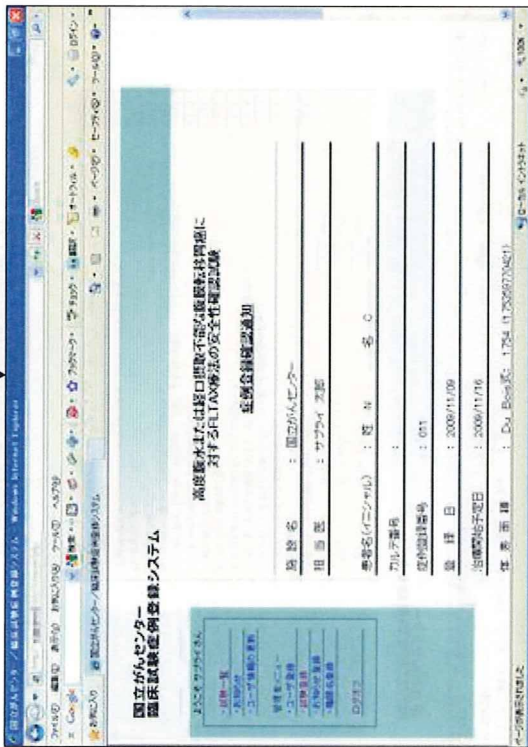

登録確認画面(1)


↓ [スクロール]

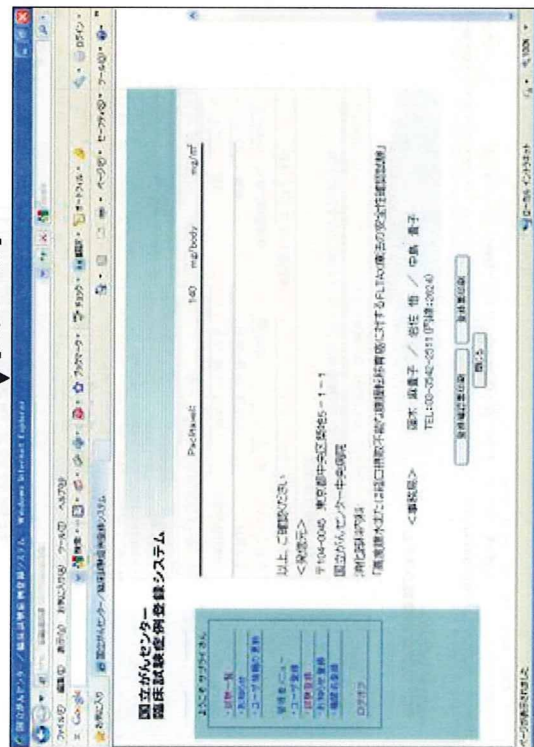

登録確認画面(2)

↓ [登録印刷ボタン]


⑤

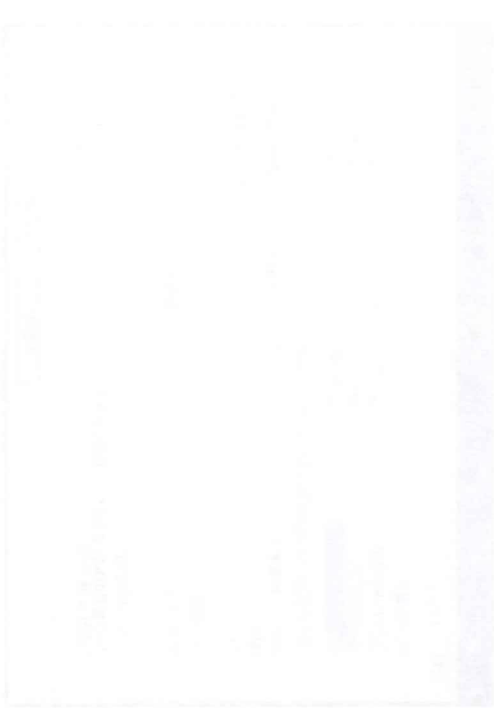

出力プリンタを選択し、[印刷ボタン]押下で登録確認票を出力します。


[登録確認票印刷ボタン]

⑤

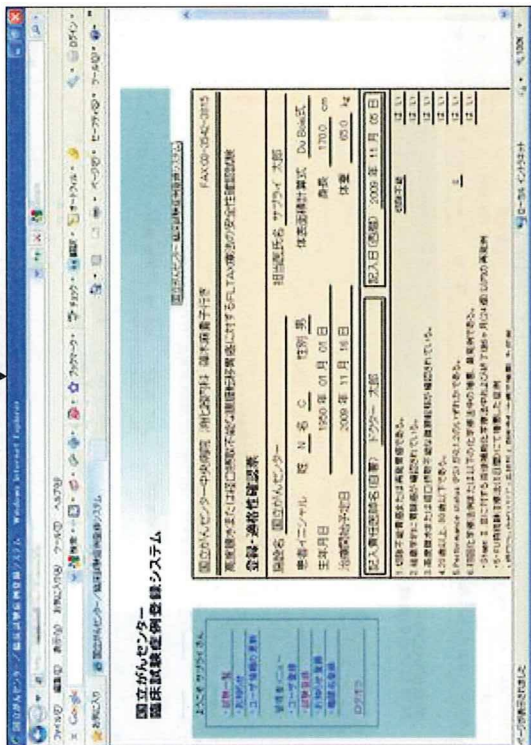


症例登録実施者情報確認画面(1)

[スクロール]

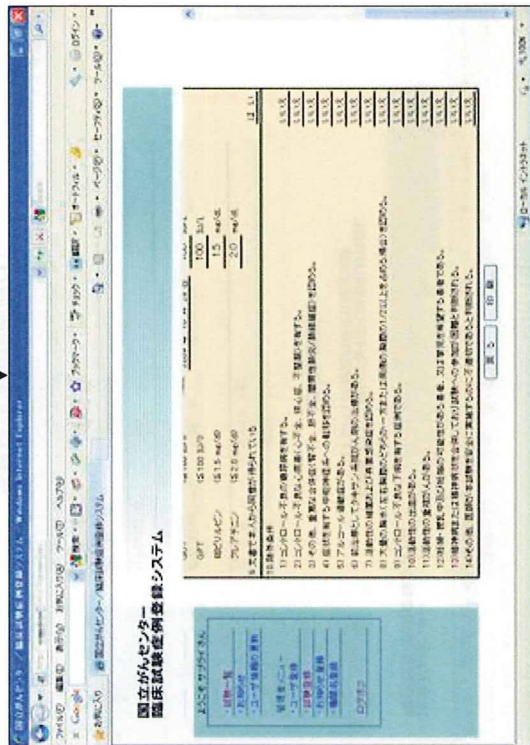

症例登録実施者情報確認画面(2)

[戻るボタン]で試験概要と登録概要と登録状況一覧画面に戻ります。

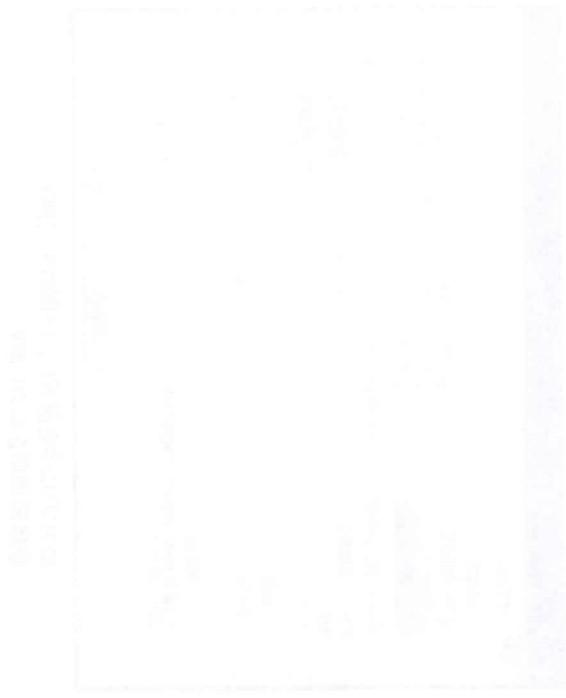


出力プリンタを選択し、[印刷ボタン]押下で登録票を出力します。

[印刷ボタン]



### CRFダウンロード

プランクCRFのダウンロードが可能です。症例ごとのヘッダは記載されていません。

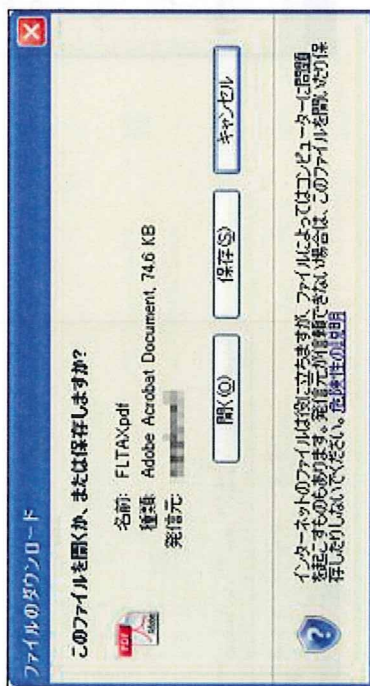


[開く]ボタンでpdfファイルを開きます。

高圧脱水または経口摂取不能な膵臓転移胃癌に対するFLTAx療法の安全性確認試験

### 治療前報告

施設名	姓	名	性別	登録番号
患者イニシャル				
記入者名		記入日	20	年 月 日
1 高圧脱水または経口摂取不能な膵臓転移(重篤可)				
<input type="checkbox"/> 高圧脱水				
<input type="checkbox"/> 経口摂取不能な膵臓転移	→ 点滅の内容( <input type="checkbox"/> 高圧脱水 <input type="checkbox"/> 中心神経障害 )			
2 手術歴	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	手術日	年 月 日	
		術式	<input type="checkbox"/> 胃全摘 <input type="checkbox"/> 胸門部胃切除 <input type="checkbox"/> 噴門部胃切除	
			<input type="checkbox"/> 分節切除 <input type="checkbox"/> ハイパス術 <input type="checkbox"/> その他( )	
3 既往歴	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	開始日	年 月 日	終了日 年 月 日
		<input type="checkbox"/> 術後補助化学療法(レジメン)		
		<input type="checkbox"/> 5-FU持续静注療法(5日間)		
4 経歴	<input type="checkbox"/> 乳がん <input type="checkbox"/> 肺癌 <input type="checkbox"/> 膵臓がん	転移部位	<input type="checkbox"/> 肝臓 <input type="checkbox"/> 肺 <input type="checkbox"/> 骨 <input type="checkbox"/> その他( )	
5 膵管狭窄の有無	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	ハイパス術	<input type="checkbox"/> 膵臓胃管またはイレウス管 <input type="checkbox"/> 胃管(PEG, PTEG)	
6 膵臓検査				

[保存ボタン]で、ファイルの保存先を指定する画面が開きます。

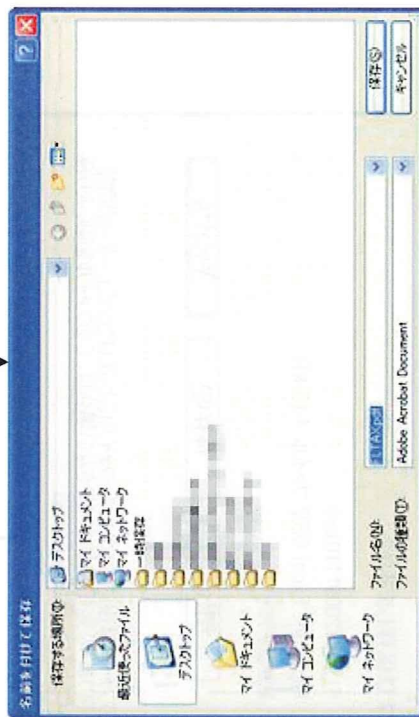


保存先を指定し、[保存ボタン]でファイルを保存します。







①

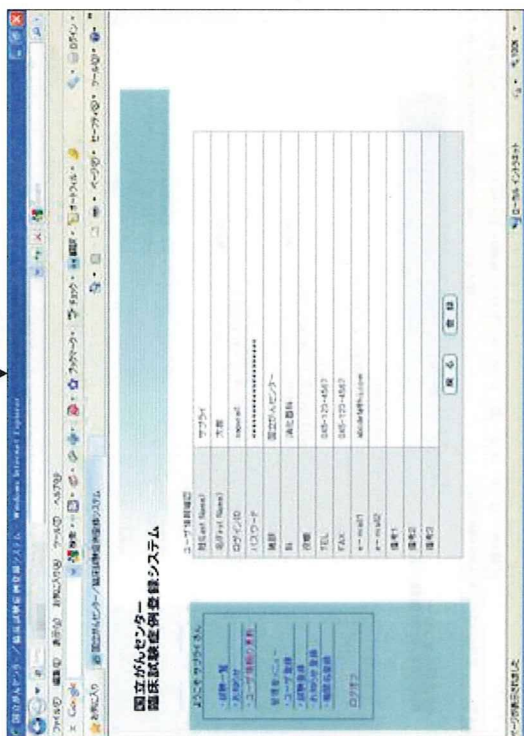

ユーザ情報確認画面  
↓ [登録ボタン]  
試験一覧へ


初期ユーザ登録はデータセンターもしくは試験管理者によって行われますが、既に登録されたユーザ情報の更新は各自で行ってください。

なお、施設の変更はできませんので、その場合はデータセンターへご連絡ください。また、新規ユーザの追加についてもデータセンターへご連絡ください。


電話番号、FAX番号、e-mailアドレスについては、データセンターからの連絡に利用される場合がありますので、ご了承ください。

また、e-mailアドレスについては、症例登録完了メールの配信に利用されます。



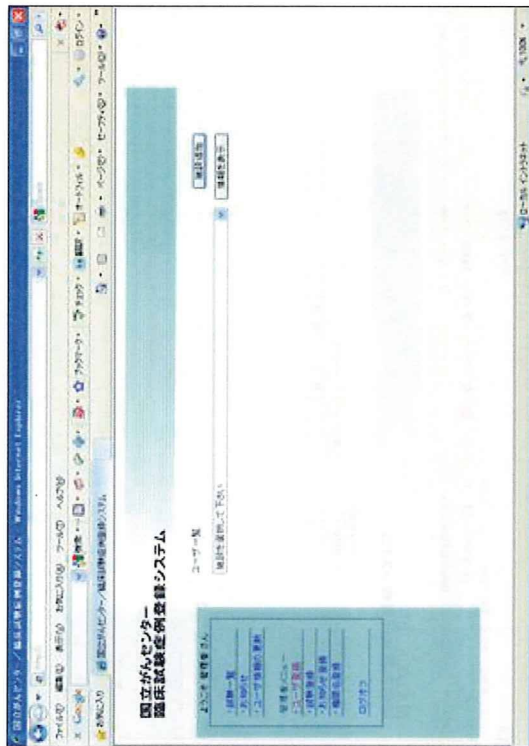


ユーザー一覧画面  
↓  
[施設追加ボタン]

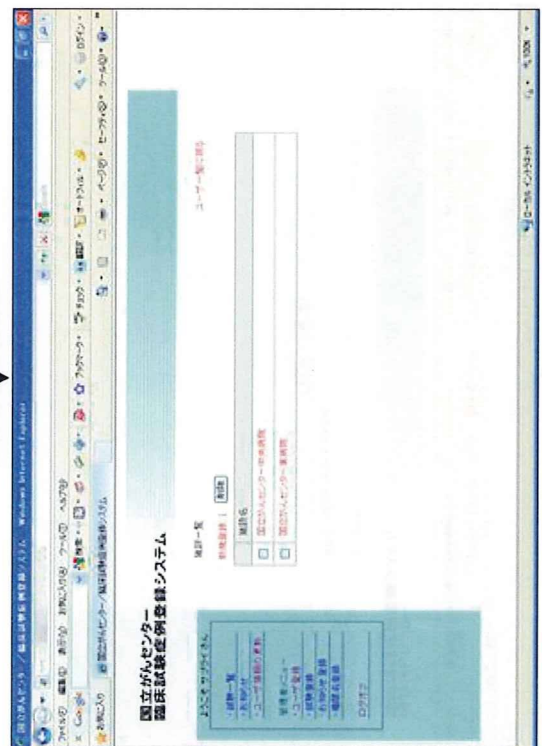


施設一覧画面  
↓  
[新規登録クリック] ①

①

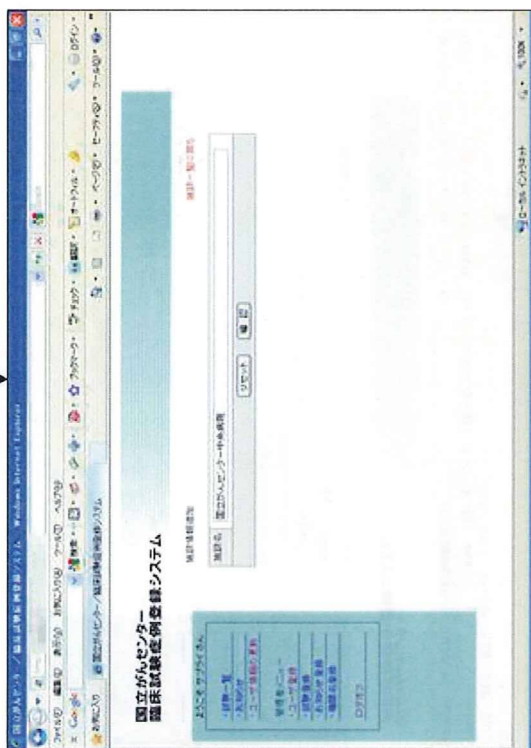

施設情報確認画面

↓ [確認ボタン]

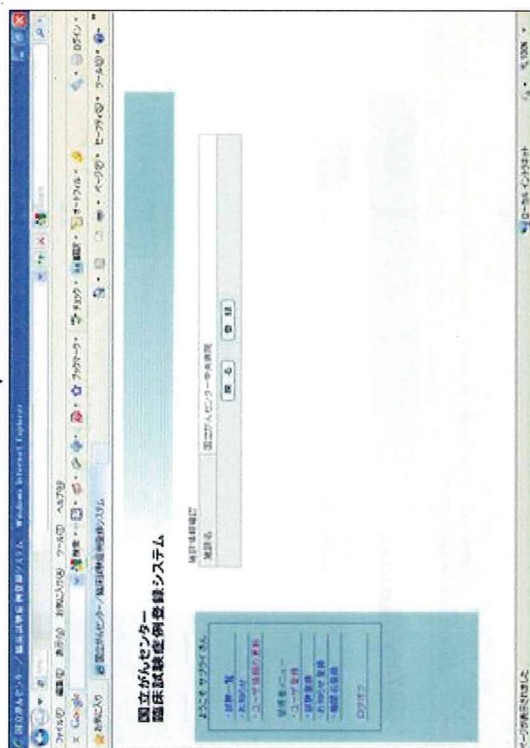



施設情報確認画面

↓ [登録ボタン]

施設一覧へ


↑ [入力ミスあり]

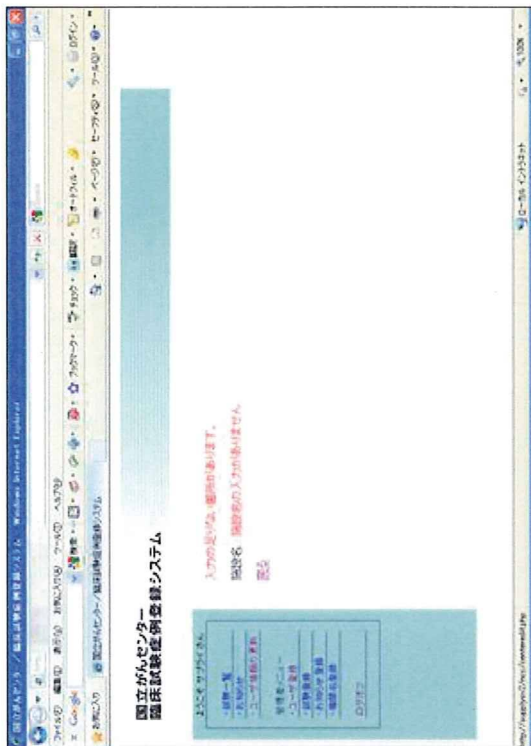

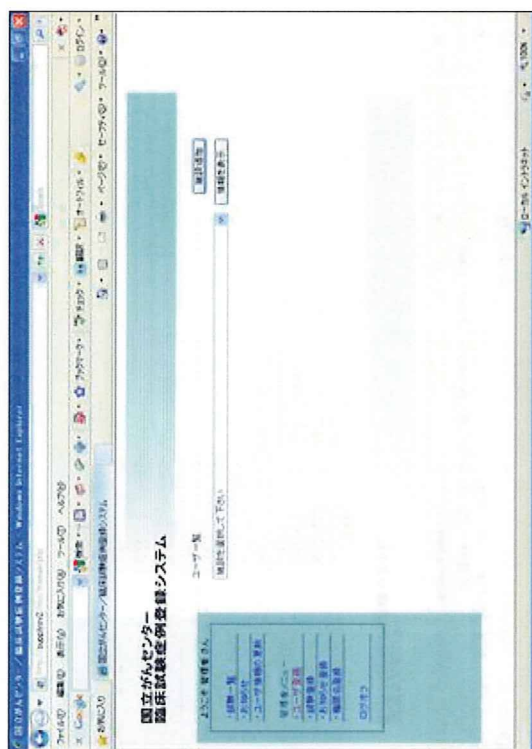

ユーザ一覧画面(施設選択前)

施設を選択し、[情報表示ボタン]を押します。  
 選択した施設に所属するユーザの一覧が表示されます。




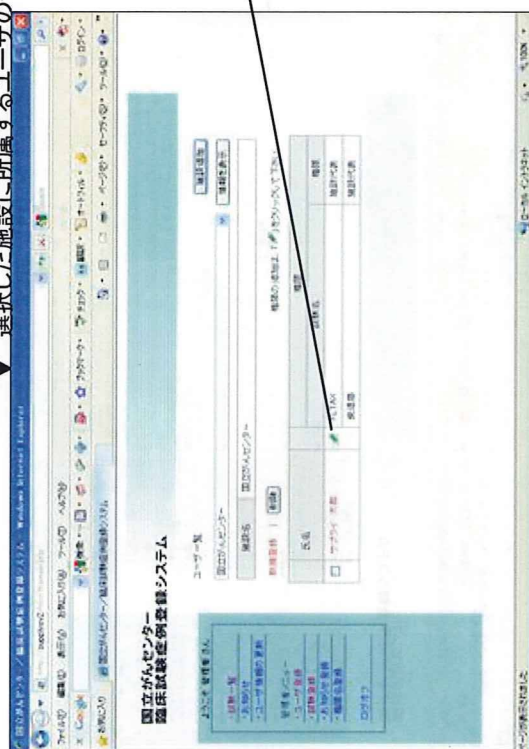


ユーザ一覧画面(施設選択後)


[新規登録をクリック]

②



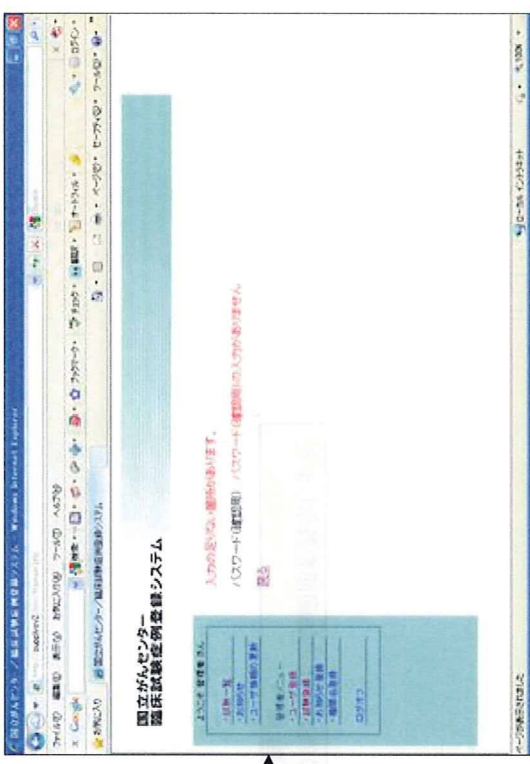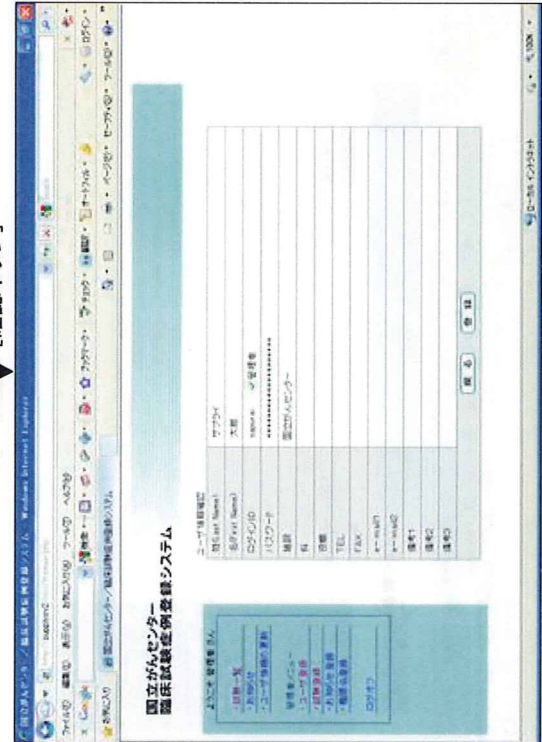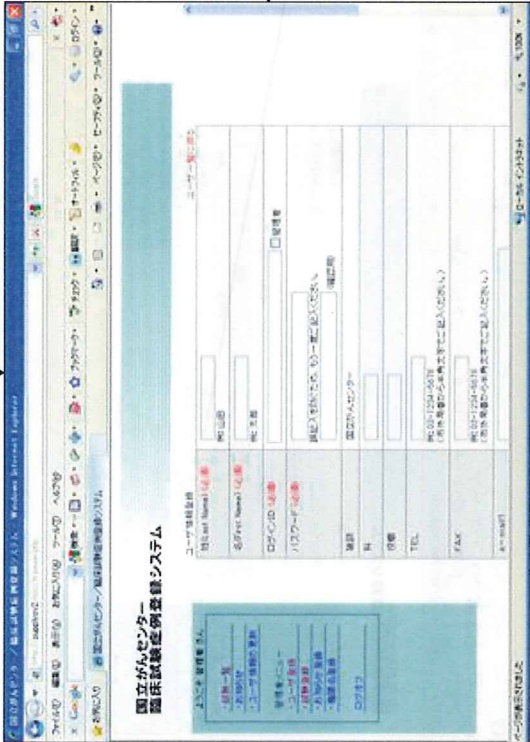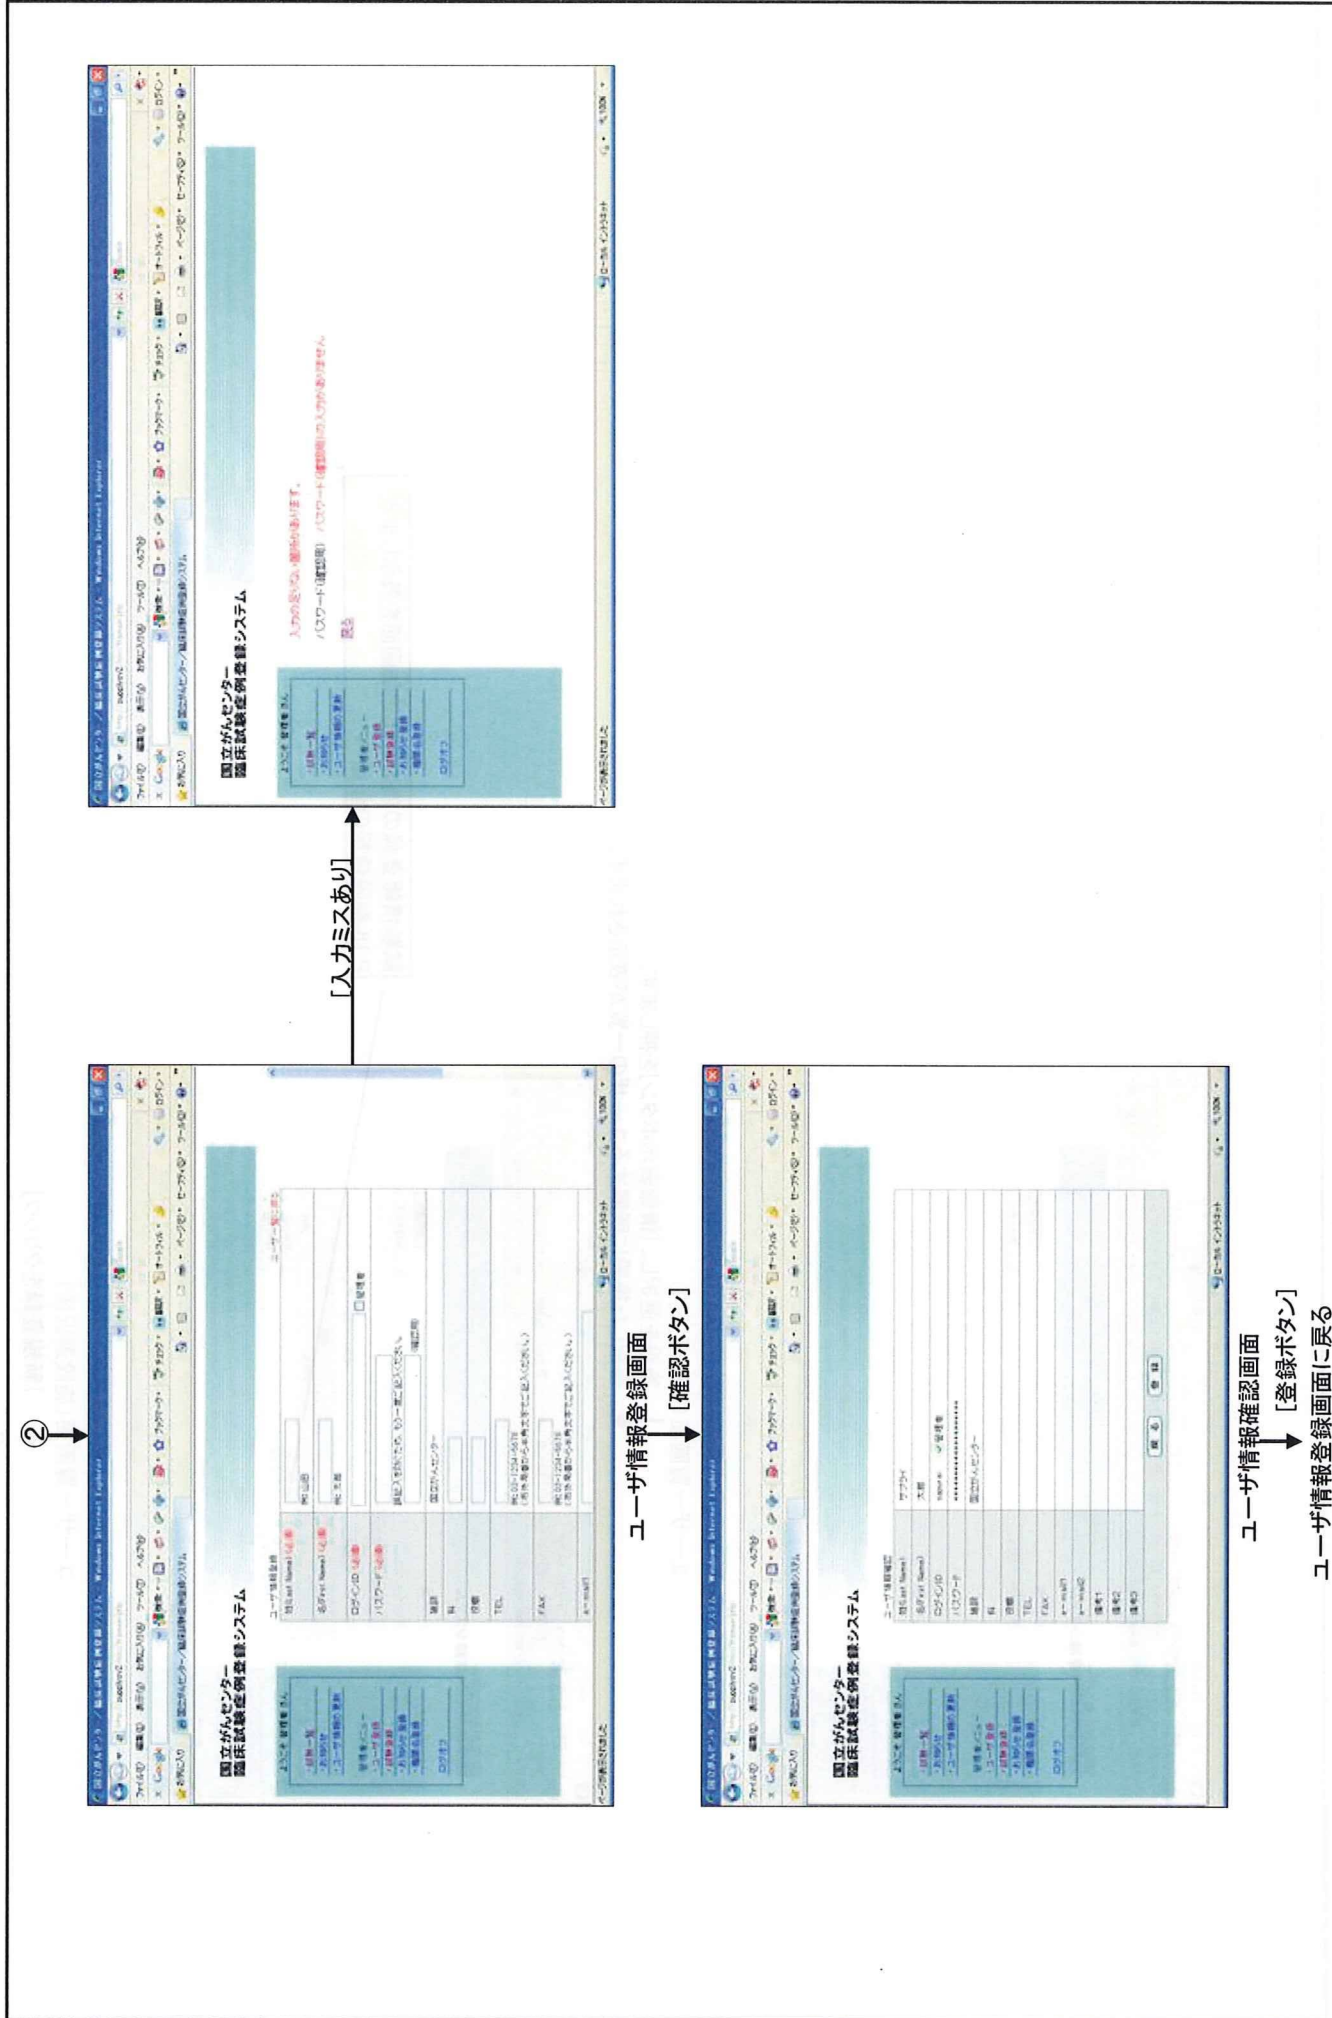


# 権限情報登録

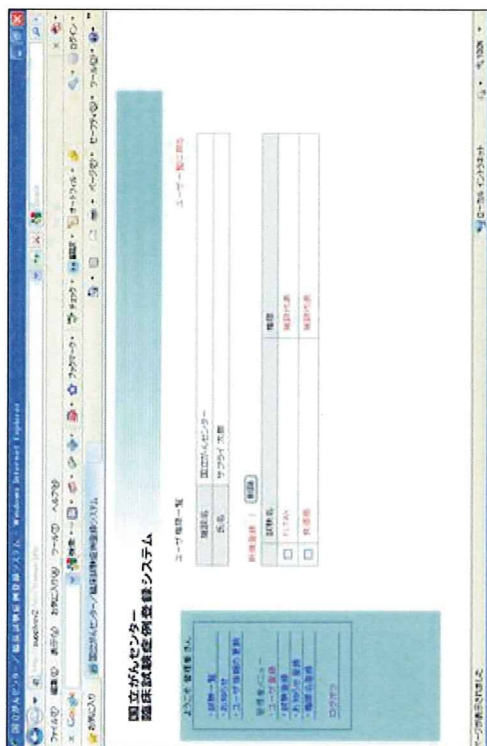

ユーザー権限一覧画面


新規登録をクリック

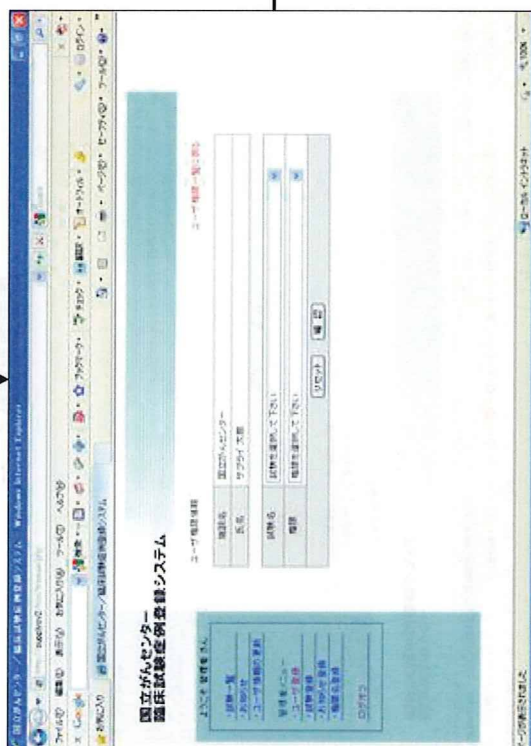

ユーザー権限登録画面


[確認ボタン]

③

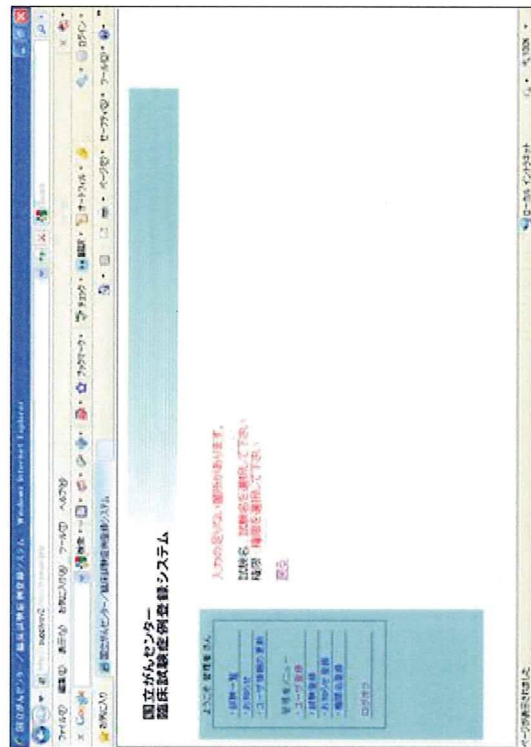

入力ミスあり

③

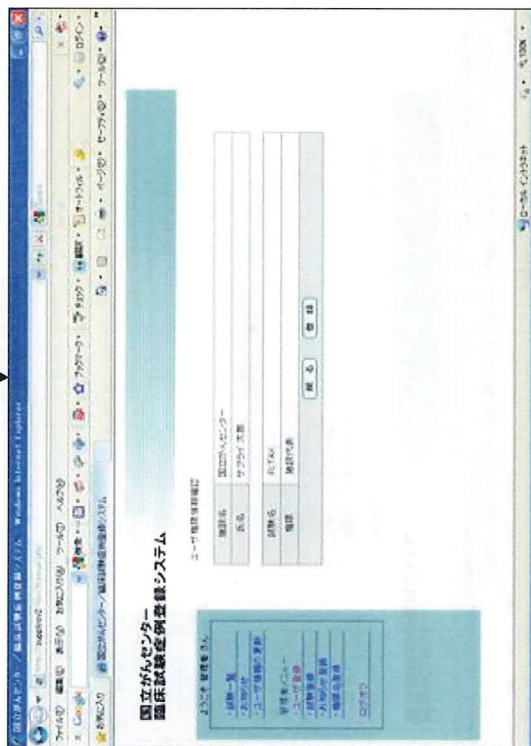


ユーザ権限確認画面

[登録ボタン]

ユーザ権限一覧画面に戻る




新規登録及び削除は、「administrator」のみ可能です。

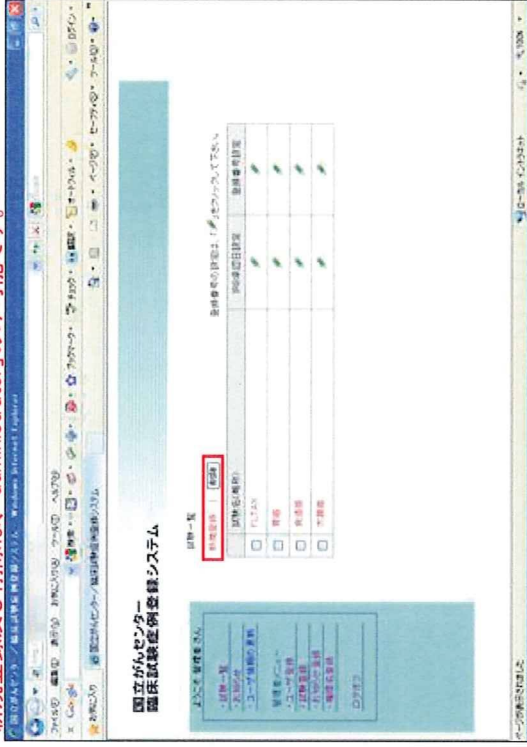

P.22 IRB承認日  
設定へ

P.24 登録番号  
設定へ

試験一覧画面  
[試験名をクリック]

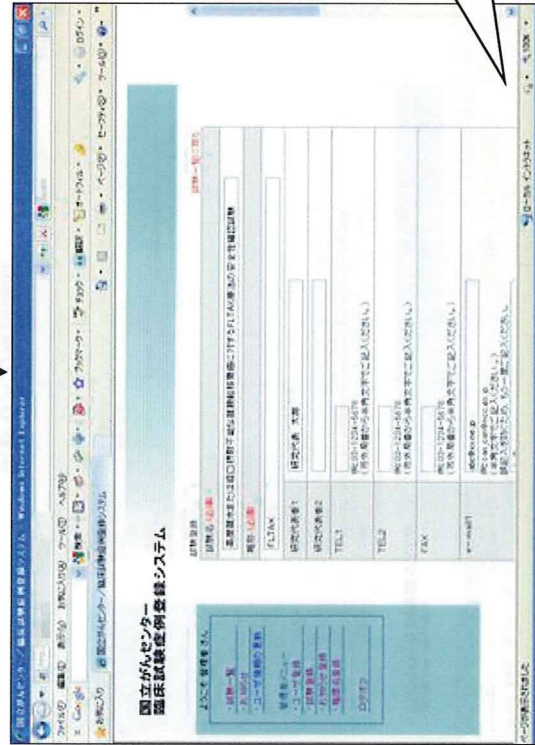

試験登録画面  
[確認ボタン] ①


研究者e-mail・2および事務局e-mailには、症例登録完了メールが配信されます。

事務局	
事務局	国立がんセンター中央病院 消火器科内科
氏名	橋本 麻電子
TEL	03-3542-2511 03-1234-5678 (市外局番から半角文字でご記入ください)
TEL付加情報	<内線：2524>

**注意!**  
ここに入力した情報は、登録時の配信メールの内容に追加され、事務局TELの後ろに追加され、送信されます。

TEL付加情報に入力した情報は、登録時の配信メールの問合せ先、事務局TELの後ろに追加され送信されます。


①

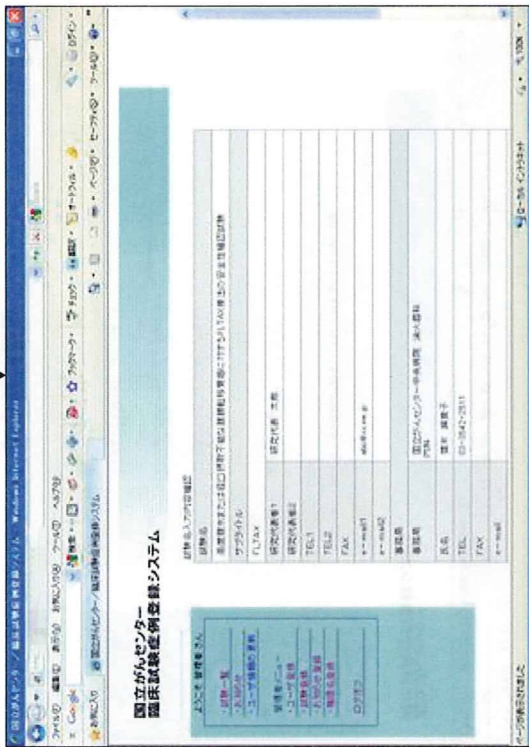


試験名入力確認画面  
[登録ボタン]

試験一覧画面へ


IRB承認日設定

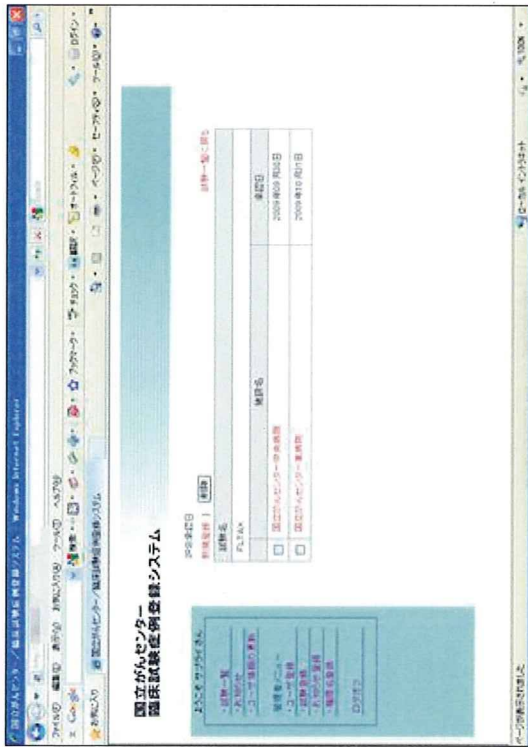

試験一覧画面  
[新規登録クリック]

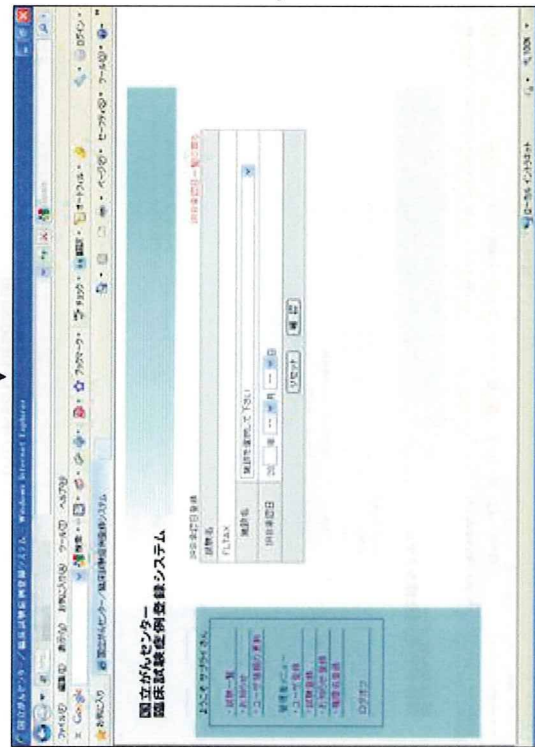


IRB承認日登録画面  
[確認ボタン] ②

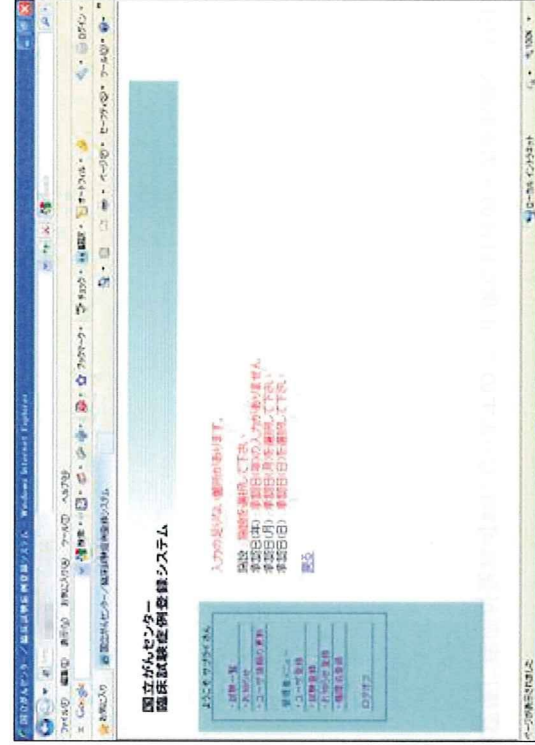

←入力ミスあり



②

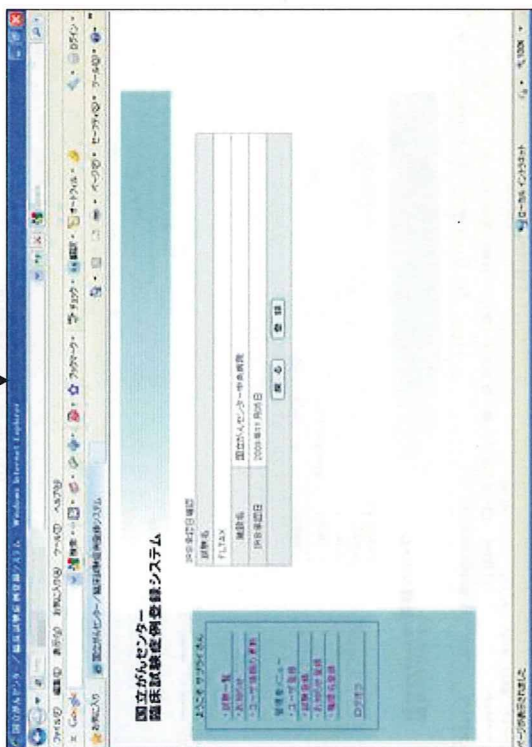


IRB承認日確認画面

[登録ボタン]


IRB承認日一覧画面へ

各施設IRB承認後に症例が登録可能になりますので、正確な日付の入力をお願いします。

## 登録番号設定

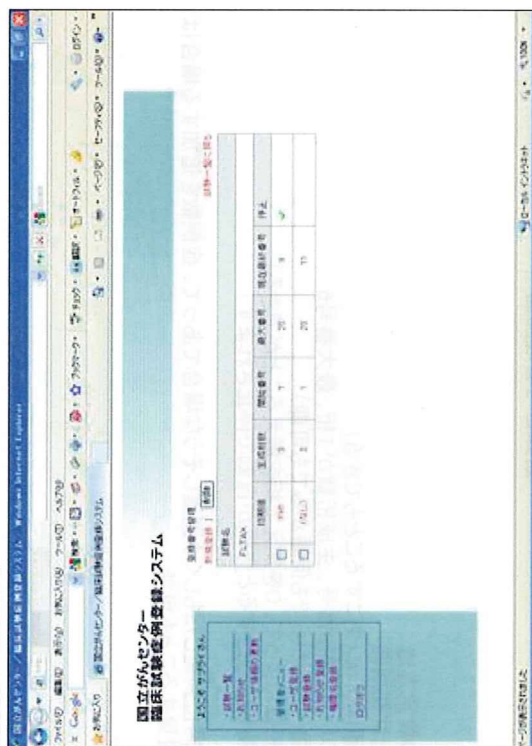

↓ [新規登録クリック]

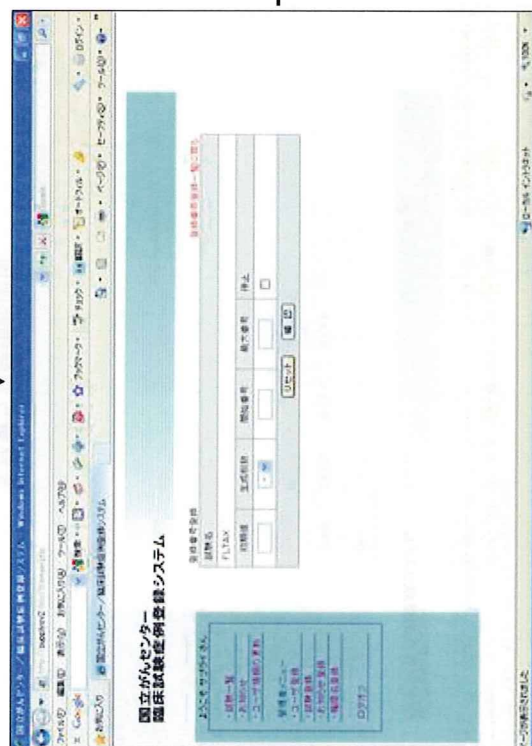


登録番号登録画面  
↓ [確認ボタン]

③


プロトコルによって登録番号の採番方法を操作することができます。  
また、プロトコル内でもレベル・ステップ・フェーズ等によって採番方法を  
変更することができます。

さらに、試験の状況に応じて登録を「停止」することも可能です。また、再開も可能です。

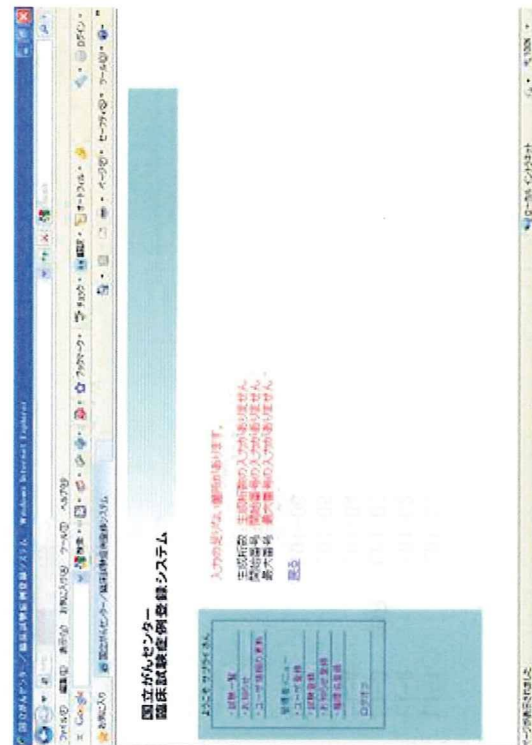

← 入力ミスあり

③

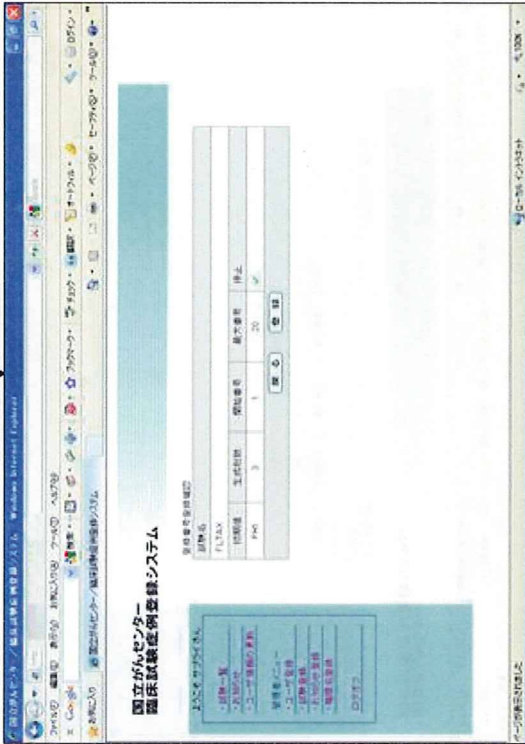

登録番号登録確認画面  
↓  
[登録ボタン]

登録番号管理画面へ

採番方法の例

<PhI/IIの場合>

PI レベル1  
 Pro-L1-1                    L1-1                    L01-01  
 Pro-L1-2                    L1-2                    L01-02  
 Pro-L1-3                    L1-3                    L01-03  
 Pro-L1-4                    L1-4                    L01-04  
 Pro-L1-5                    L1-5                    L01-05  
 Pro-L1-6                    L1-6                    L01-06

OR

PI レベル2

Pro-L2-1  
 Pro-L2-2  
 Pro-L2-3  
 Pro-L2-4  
 Pro-L2-5  
 Pro-L2-6

PII  
 Pro-001                    Pro-007                    001  
 :                    :                    :  
 :                    OR                    OR                    :  
 :                    :                    :                    :  
 Pro-100                    Pro-100                    100

Pro-L1-1

この場合の設定方法

「Pro-L1」は初期値

(初期値はブランクにすることもできる)

下一桁の「1」は開始番号、生成桁数が1桁、最大番号6

(開始番号は1からでも何番からでも可能)

(生成桁数によって、0を加えて桁を揃えることができる)

(最大番号に到達すると登録が自動で停止されます)

また、最大番号に到達したもしくは到達しそうな場合であって、症例数を追加する場合は最大番号を変更することも可能