


問7 給水設備について

・有無

	井戸		公共水道	
	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 有	305	68.1%	421	93.3%
2. 無	143	31.9%	30	6.7%
有効回答数	448		451	

・飲用可否

	井戸		公共水道	
	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 飲用可	220	64.7%	414	95.6%
2. 不可能	120	35.3%	19	4.4%
有効回答数	340		433	

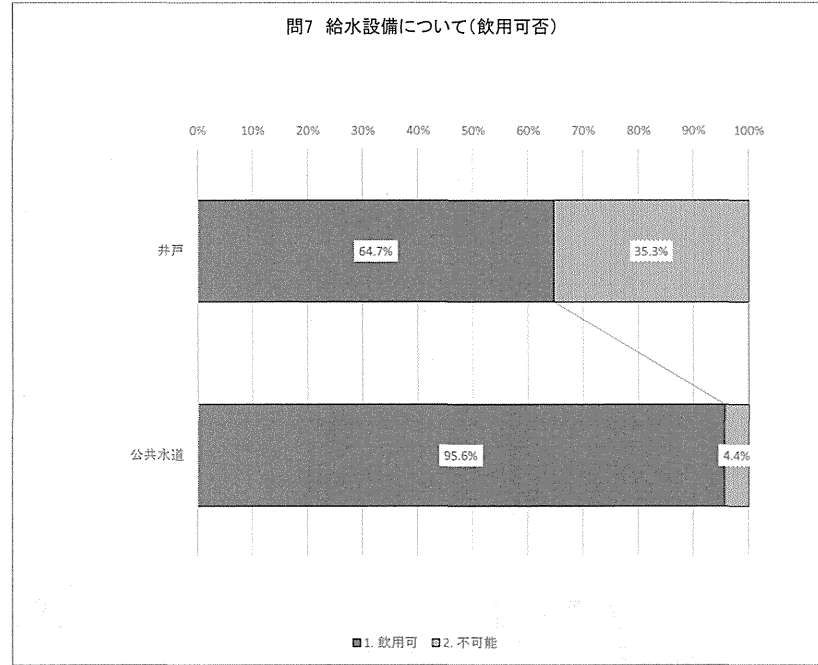

・受水槽の合計容量

最小値・最大値・平均値・中央値

	井戸	公共水道
	単位 (リットル)	単位 (リットル)
最小値	9	6
最大値	500,000	600,000
平均値	54,664	45,565
中央値	36,500	34,000

※回答「0」は集計から除外

回答分布



	井戸		公共水道	
	回答数	構成比	回答数	構成比
10,000L以下	52	23.9%	73	26.0%
10,001~30,000L	44	20.2%	58	20.6%
30,001~60,000L	53	24.3%	76	27.0%
60,001~90,000L	33	15.1%	45	16.0%
90,001~150,000L	27	12.4%	21	7.5%
150,001L以上	9	4.1%	8	2.8%
有効回答数	218		281	

※回答「0」は集計から除外

問8 電気設備についてお尋ねします。


(1) 自家発電設備はありますか。

	回答数	構成比
1. 有り	349	73.6%
2. 無し	125	26.4%
有効回答数	474	

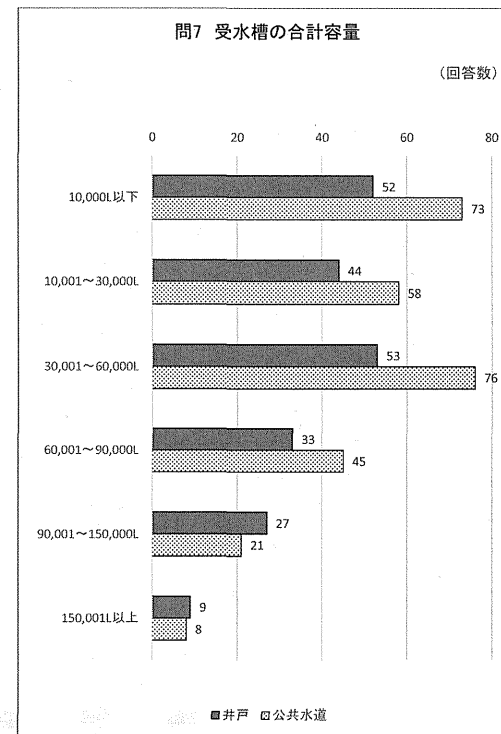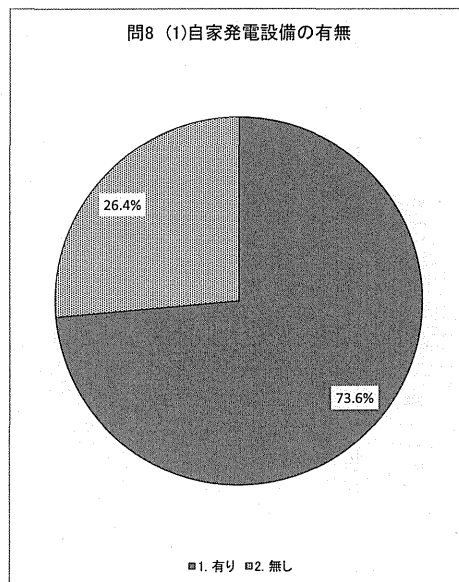

(2) 自家発電機の燃料の種類として当てはまるもの全てお答えください。(複数回答)

	回答数	構成比
1. 軽油	266	68.6%
2. 重油	78	20.1%
3. 灯油	17	4.4%
4. ガソリン	13	3.4%
5. その他	14	3.6%
有効回答数	388	

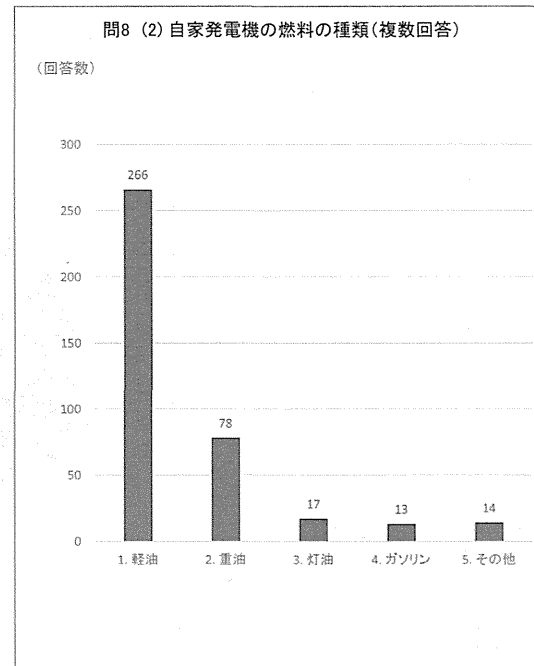


(3) 自家発電機のおおよその電力供給時間

最小値・最大値・平均値・中央値

	単位 (h)
最小値	0.33
最大値	192.00
平均値	15.50
中央値	6.00


回答分布

	回答数	構成比
2時間未満	38	11.1%
2時間以上5時間未満	113	33.1%
5時間以上8時間未満	52	15.2%
8時間以上15時間未満	68	19.9%
15時間以上24時間未満	11	3.2%
24時間以上48時間未満	24	7.0%
48時間以上	35	10.3%
有効回答数	341	

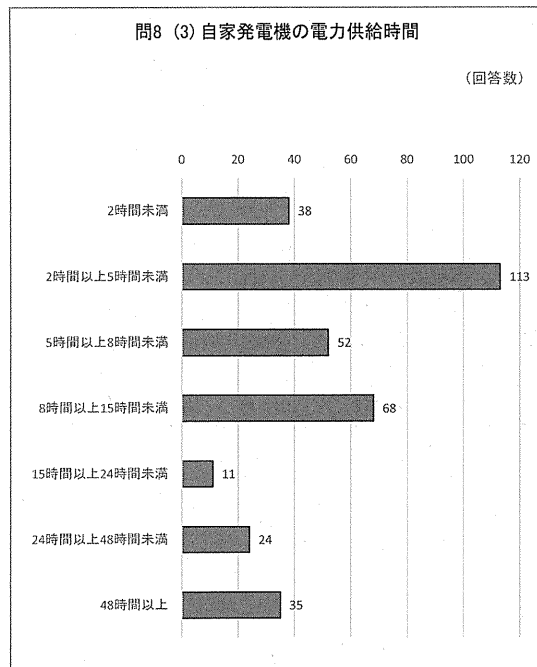

(4) 自家発電機で電気供給する施設・設備の範囲として当てはまるもの全てをお答えください。(複数回答)

	回答数	構成比
1. 入院病棟の照明	168	12.1%
2. コンセント全て	24	1.7%
3. 入院病棟の一部	198	14.2%
4. コンセントの一部	273	19.6%
5. 外来診療部門	120	8.6%
6. 厨房設備	125	9.0%
7. 事務部門照明	140	10.1%
8. 暖房設備	40	2.9%
9. 給水給湯設備	174	12.5%
10. 電子カルテ等設備	67	4.8%
11. その他	63	4.5%
有効回答数	1392	

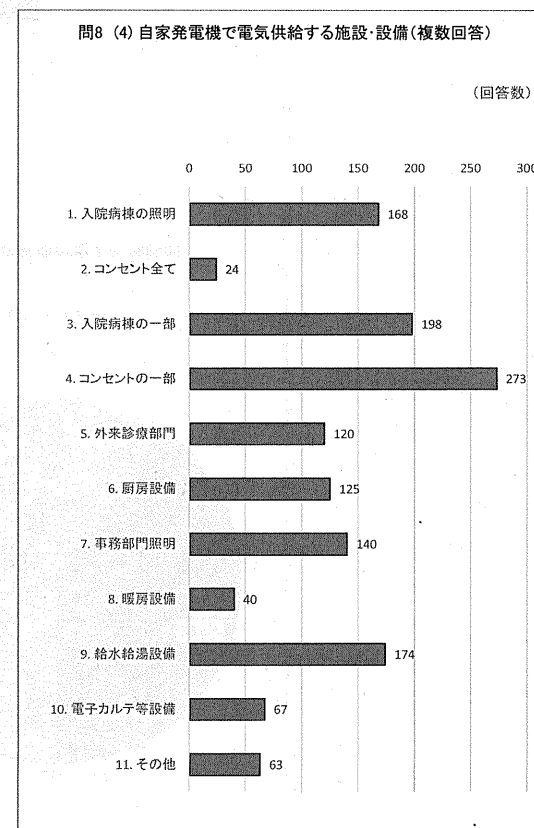

(5) ポータブル発電機はありますか。有りの場合、そのおおよその電力供給時間はどのくらいですか。

・有無

	回答数	構成比
1. 有り	182	39.9%
2. 無し	274	60.1%
有効回答数	456	



・電力供給時間

最小値・最大値・平均値・中央値

	単位 (h)
最小値	0.33
最大値	100.00
平均値	7.05
中央値	4.00

回答分布

	回答数	構成比
1時間未満	6	3.6%
1時間以上2時間未満	21	12.5%
2時間以上4時間未満	46	27.4%
4時間以上8時間未満	48	28.6%
8時間以上12時間未満	27	16.1%
12時間以上24時間未満	12	7.1%
24時間以上	8	4.8%
有効回答数	168	

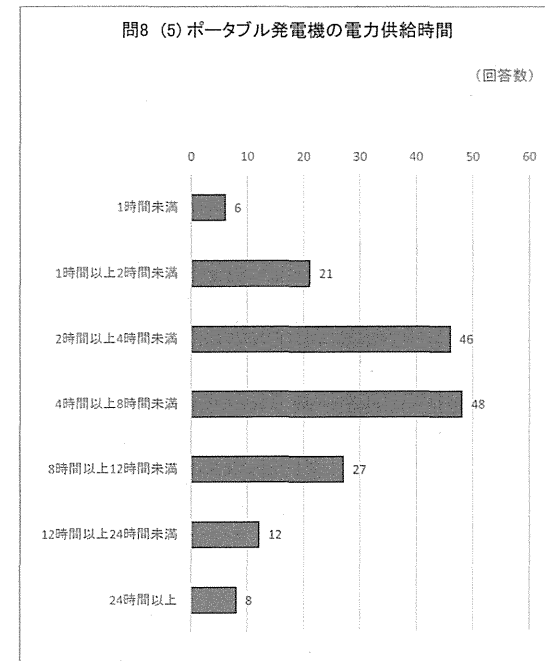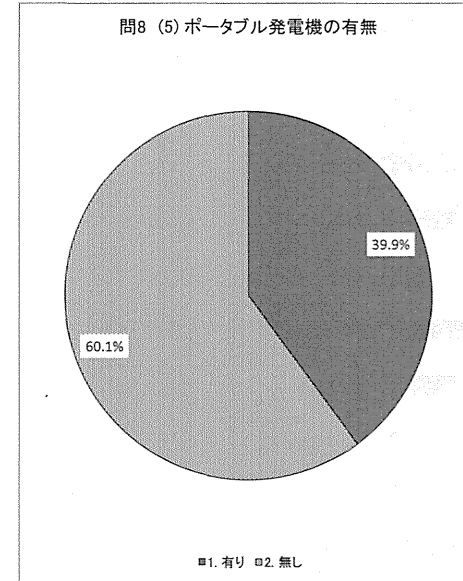

問9 燃料の確保状況について

(1) 使用している燃料と、その備蓄について数字でお答えください。


・使用状況

	1 軽油		2 重油		3 灯油		4 ガソリン		5 プロパンガス		6 都市ガス		7 その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 使用している	275	64.9%	183	46.6%	195	49.1%	172	45.3%	299	72.6%	150	39.4%	6	8.5%
2. 使用していない	149	35.1%	210	53.4%	202	50.9%	208	54.7%	113	27.4%	231	60.6%	65	91.5%
有効回答数	424		393		397		380		412		381		71	

・備蓄状況

	1 軽油		2 重油		3 灯油		4 ガソリン		5 プロパンガス		6 都市ガス		7 その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 備蓄している	130	33.9%	78	22.9%	89	25.1%	38	11.6%	83	22.0%	1	0.3%	7	11.1%
2. 備蓄していない	254	66.1%	262	77.1%	265	74.9%	291	88.4%	294	78.0%	318	99.7%	56	88.9%
有効回答数	384		340		354		329		377		319		63	



問9 燃料の備蓄状況

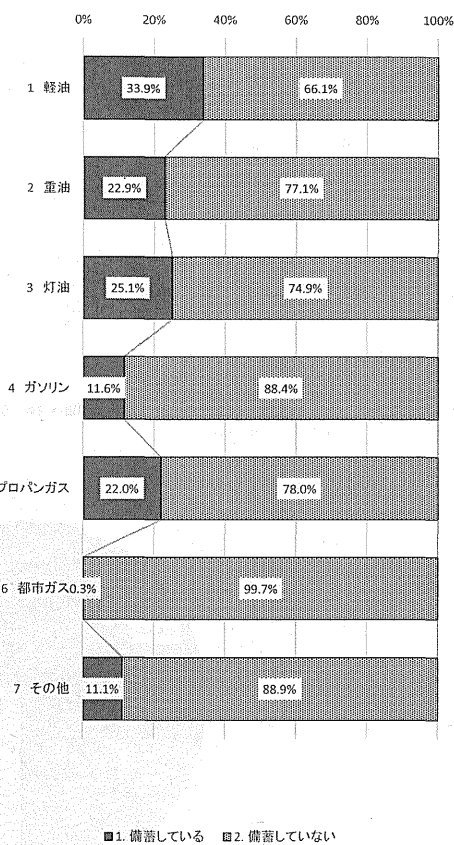

問10 外来部門の調剤について

(1) 医薬分業の状況について

	回答数	構成比
1. 全て院外調剤薬局を利用	158	33.3%
2. 院外調剤薬局を一部利用	142	30.0%
3. 院内調剤処方している	164	34.6%
4. その他	10	2.1%
有効回答数	474	

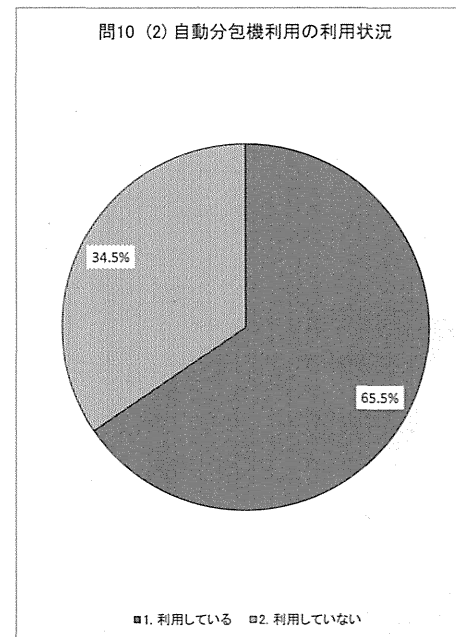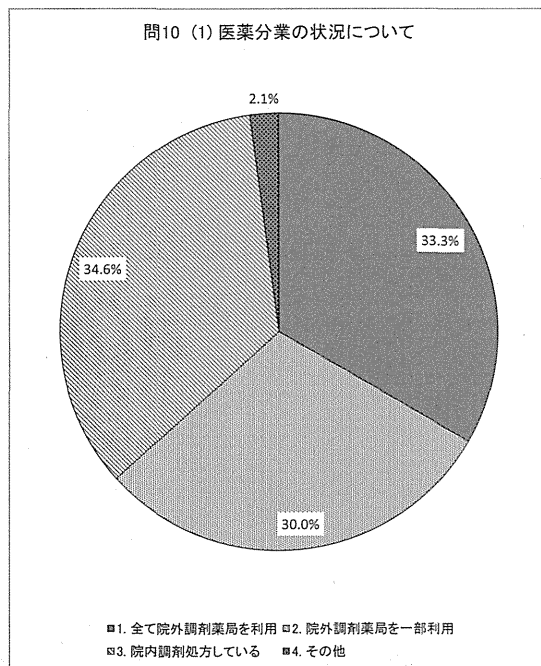

(2) 自動分包機利用を利用していますか。

	回答数	構成比
1. 利用している	307	65.5%
2. 利用していない	162	34.5%
有効回答数	469	


※(1) で「1. 全て院外」と回答している場合、(2) の回答が「1. 利用している」であっても「2. 利用していない」として集計

問11 非常時に備えての、医薬品の備蓄計画について

(1) 医薬品の備蓄計画はありますか。

	回答数	構成比
1. 計画的に備蓄している	218	46.1%
2. 備蓄はない	201	42.5%
3. その他	54	11.4%
有効回答数	473	


問11 (1) 医薬品の備蓄計画はありますか

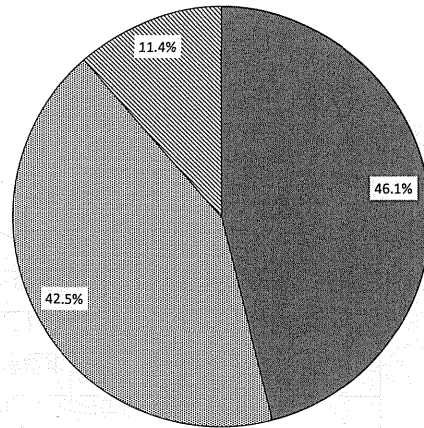

(2) 医薬品の備蓄量

	回答数	構成比
1. 半日分	7	1.8%
2. 1日分	13	3.4%
3. 2日分	20	5.2%
4. 3日分	69	17.9%
5. 4日分	5	1.3%
6. 5日分	15	3.9%
7. 6日分	1	0.3%
8. 1週間分	99	25.6%
9. 2週間分	49	12.7%
10. 2週間分以上	49	12.7%
11. 備蓄量は不明	36	9.3%
12. その他	23	6.0%
有効回答数	386	


問11 (2) 医薬品の備蓄量

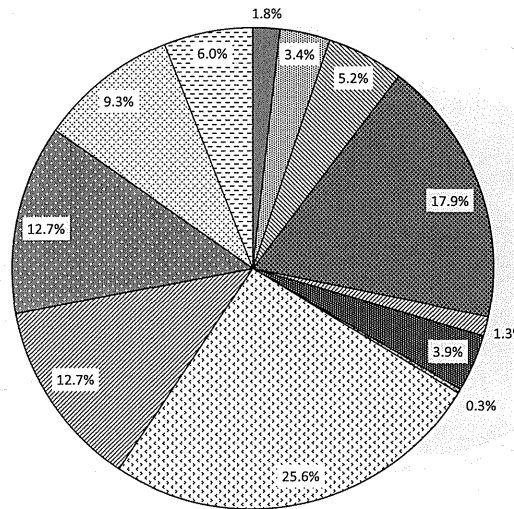

1. 半日分     2. 1日分     3. 2日分     4. 3日分  
 5. 4日分     6. 5日分     7. 6日分     8. 1週間分  
 9. 2週間分     10. 2週間分以上     11. 備蓄量は不明     12. その他

問11 (2) 医薬品の備蓄量

(回答数)

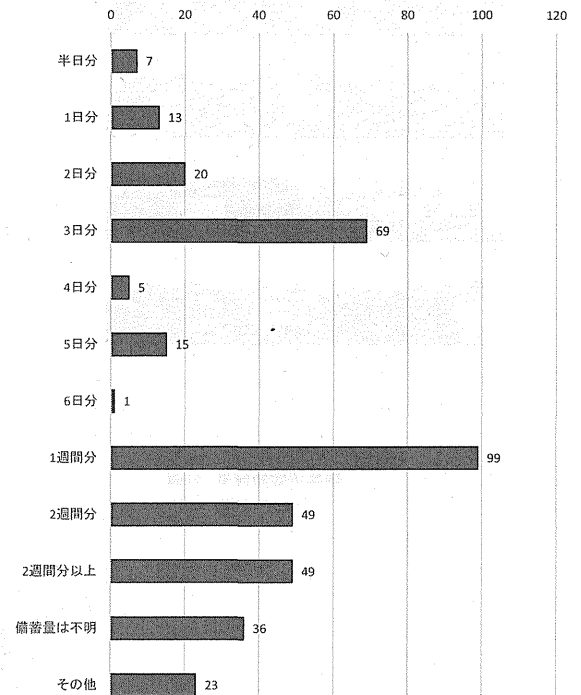



項目数が多く少し見づらかったので棒グラフでも作成しました。

- 半日分
- 1日分
- 2日分
- 3日分
- 4日分
- 5日分
- 6日分
- 1週間分
- 2週間分
- 2週間分以上
- 備蓄量は不明
- その他



(3) 備蓄している医薬品のリストの策定をしていますか。

	回答数	構成比
1. 策定している	170	42.4%
2. 策定していない	216	53.9%
3. その他	15	3.7%
有効回答数	401	

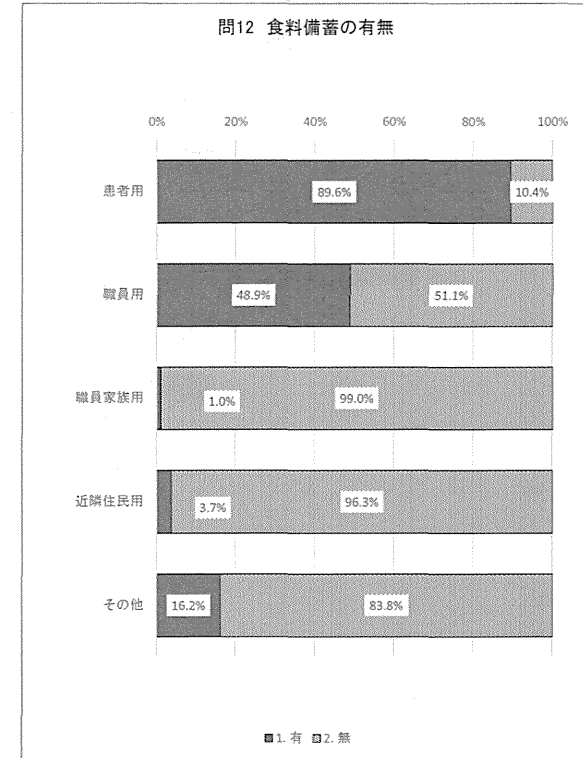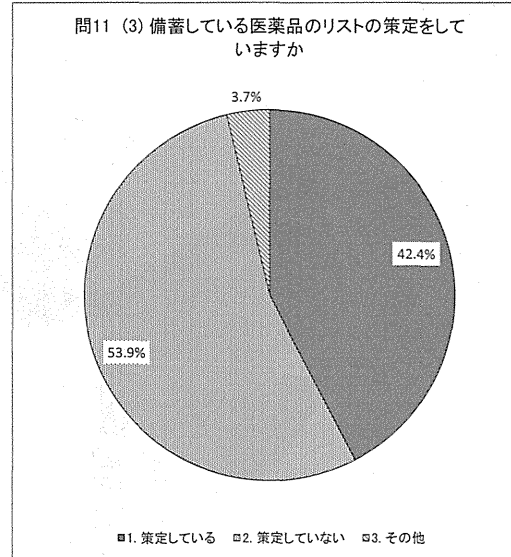

問12 食料備蓄量についておたずねします。



・備蓄の有無

	患者用		職員用		職員家族用		近隣住民用		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 有	413	89.6%	215	48.9%	4	1.0%	15	3.7%	12	16.2%
2. 無	48	10.4%	225	51.1%	402	99.0%	391	96.3%	62	83.8%
有効回答数	461		440		406		406		74	

・保管環境（階数）

	患者用				職員用				職員家族用				近隣住民用				その他			
	専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
地階	21	8.5%	12	7.7%	9	6.8%	5	7.8%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	14.3%	2	25.0%
1階	162	65.9%	110	71.0%	87	65.4%	46	71.9%	3	60.0%	1	50.0%	7	63.6%	1	20.0%	6	85.7%	3	37.5%
2階以上	63	25.6%	33	21.3%	37	27.8%	13	20.3%	2	40.0%	0	0.0%	4	36.4%	3	60.0%	0	0.0%	3	37.5%
有効回答数	246		155		133		64		5		2		11		5		7		8	

※複数の階を答えているケースは無効として集計

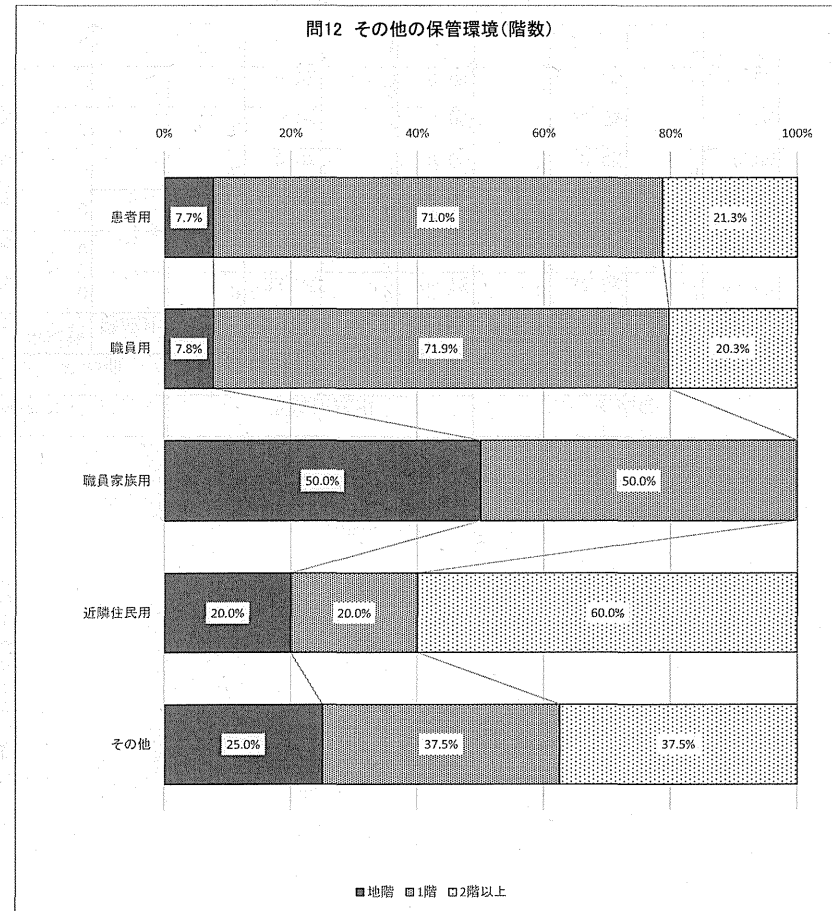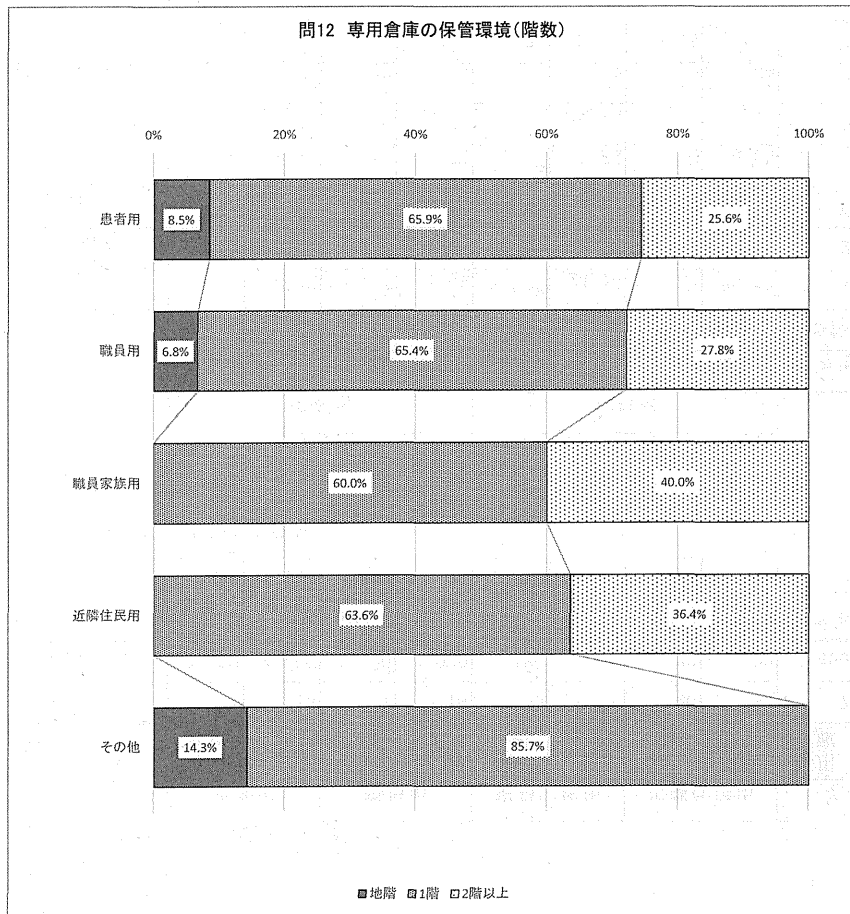

・供給可能人数

最小値・最大値・平均値・中央値



	患者用		職員用		職員家族用		近隣住民用		その他	
	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他
最小値	1	10	1	10	50	-	20	30	7	7
最大値	4,500	4,500	2,700	900	180	-	130	100	1,400	600
平均値	382.7	333.3	168.2	133.0	57.1	-	59.2	30.0	288.6	202.1
中央値	250	210	100	80	50	-	65	15	80	100

※回答「0人」は集計から除外

回答分布

	患者用				職員用				職員家族用				近隣住民用				その他			
	専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
50人以下	2	0.8%	3	1.9%	32	24.1%	25	38.5%	1	25.0%	0	-	3	33.3%	2	66.7%	3	37.5%	2	28.6%
51~100人	13	5.0%	5	3.2%	54	40.6%	16	24.6%	2	50.0%	0	-	5	55.6%	1	33.3%	1	12.5%	2	28.6%
101~150人	34	13.2%	25	16.1%	10	7.5%	11	16.9%	0	0.0%	0	-	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
151~200人	51	19.8%	43	27.7%	10	7.5%	6	9.2%	1	25.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
201~300人	71	27.5%	41	26.5%	17	12.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	14.3%
301人以上	87	33.7%	38	24.5%	10	7.5%	6	9.2%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	2	28.6%
有効回答数	258		155		133		65		4		0		9		3		8		7	

※回答「0人」は集計から除外

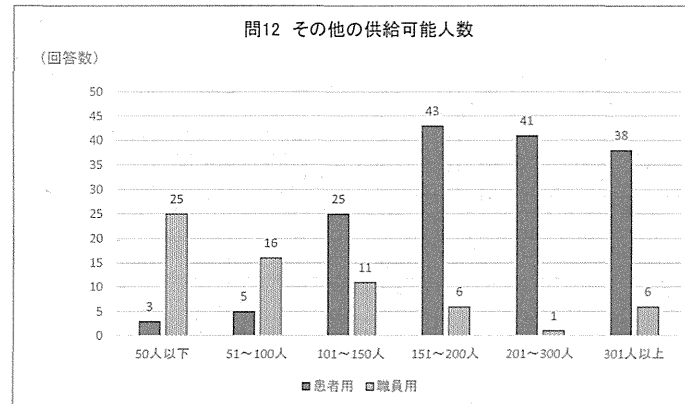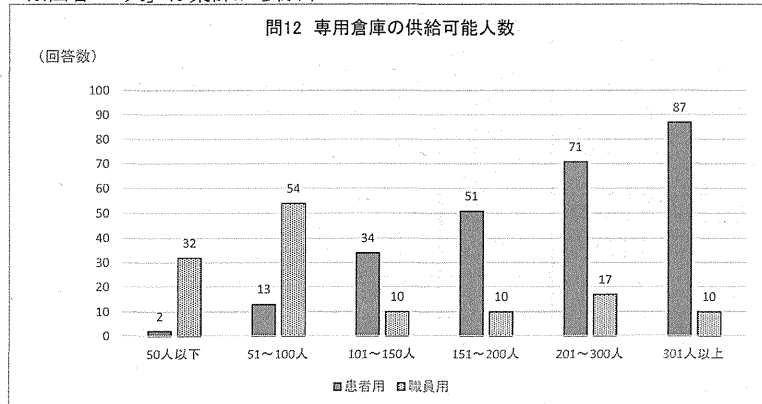

「職員家族」、「近隣住民」、「その他」は回答数が少ないのでグラフ化はしていません

・対応可能回数

最小値・最大値・平均値・中央値



	患者用		職員用		職員家族用		近隣住民用		その他	
	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他
最小値	1	1	1	1	7	-	3	6	3	2
最大値	3,600	990	540	270	9	-	9	9	9	9
平均値	49.7	14.0	13.1	10.8	4.7	-	5.8	4.0	6.1	5.9
中央値	9	9	9	9	7	-	8	3	8	6

※回答「0回」は集計から除外

回答分布

	患者用				職員用				職員家族用				近隣住民用				その他			
	専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
3回分以下	48	18.8%	40	26.0%	31	23.1%	18	27.3%	0	0.0%	0	-	2	20.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%
4～6回分	41	16.0%	31	20.1%	15	11.2%	12	18.2%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	1	33.3%	2	28.6%	2	33.3%
7～9回分	139	54.3%	70	45.5%	76	56.7%	29	43.9%	4	100.0%	0	-	8	80.0%	2	66.7%	4	57.1%	3	50.0%
10～15回分	11	4.3%	8	5.2%	4	3.0%	5	7.6%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
16～21回分	7	2.7%	3	1.9%	3	2.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22回分以上	10	3.9%	2	1.3%	5	3.7%	1	1.5%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数	256		154		134		66		4		0		10		3		7		6	


※回答「0回」は集計から除外

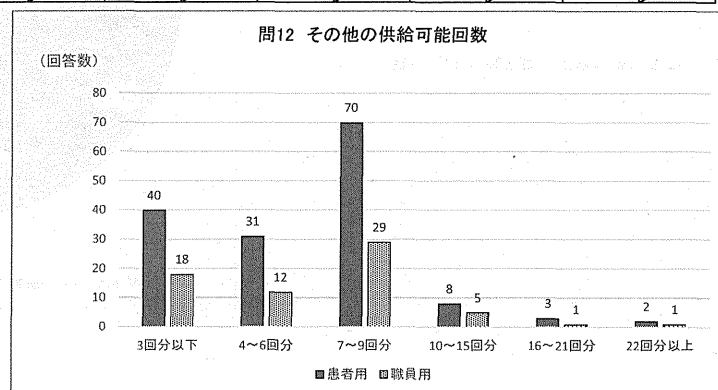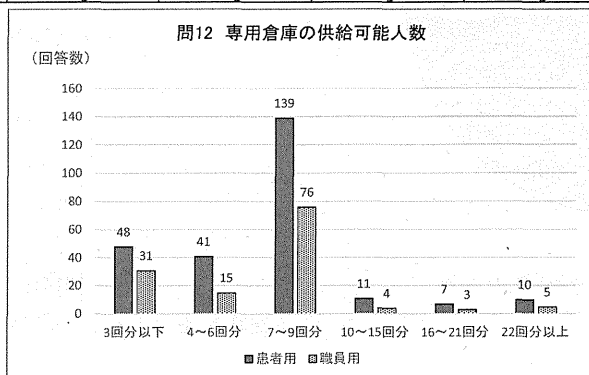

問13 通信設備について


(1) 災害時の通信回線(防災無線、ホットライン等)を設置していますか。

	回答数	構成比
1. 設置している	148	31.2%
2. 設置していない	316	66.7%
3. その他	10	2.1%
有効回答数	474	

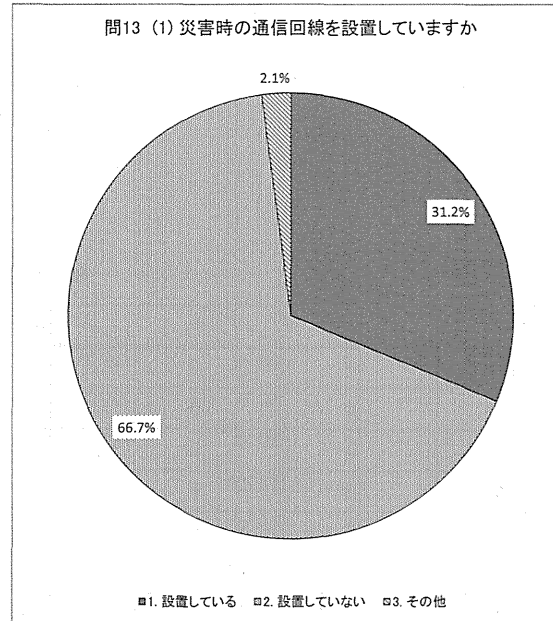


(2) 衛星電話や衛星携帯を保有していますか。

	回答数	構成比
1. 保有している	22	4.6%
2. 保有していない	452	95.4%
3. その他	0	0.0%
有効回答数	474	

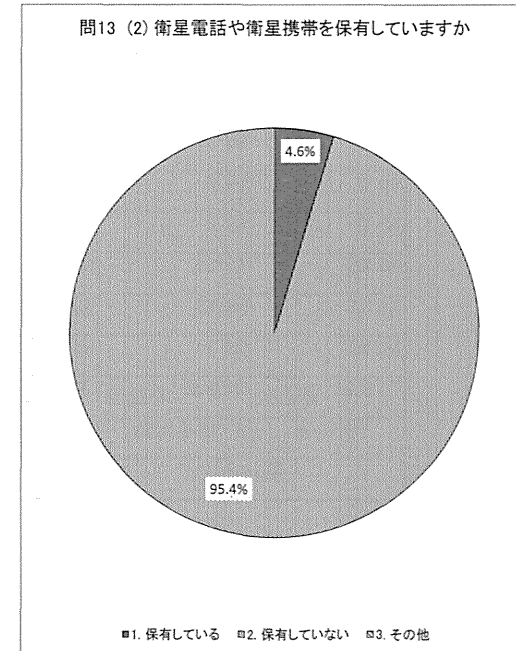

(3) 衛星回線のインターネット使用は可能ですか。


	回答数	構成比
1. 使用できる	5	1.1%
2. 使用できない	468	98.9%
3. その他	0	0.0%
有効回答数	473	

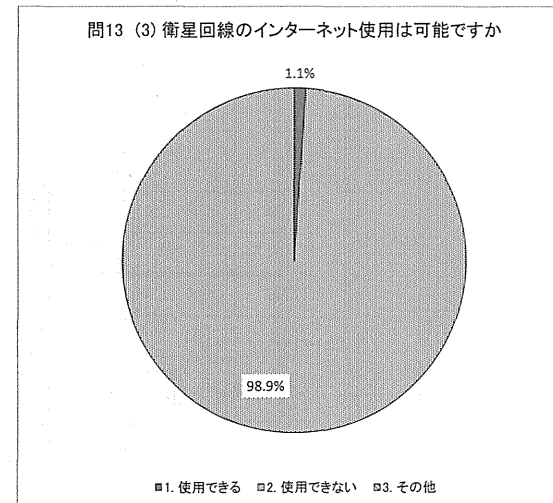

※(2) で「2. 保有していない」と回答している場合、(3) の回答が「1. 使用できる」であっても「2. 使用できない」として集計


(4) 院内の電話交換機は非常用電源回路として接続していますか。

	回答数	構成比
1. 接続している	259	54.8%
2. 接続していない	204	43.1%
3. その他	10	2.1%
有効回答数	473	

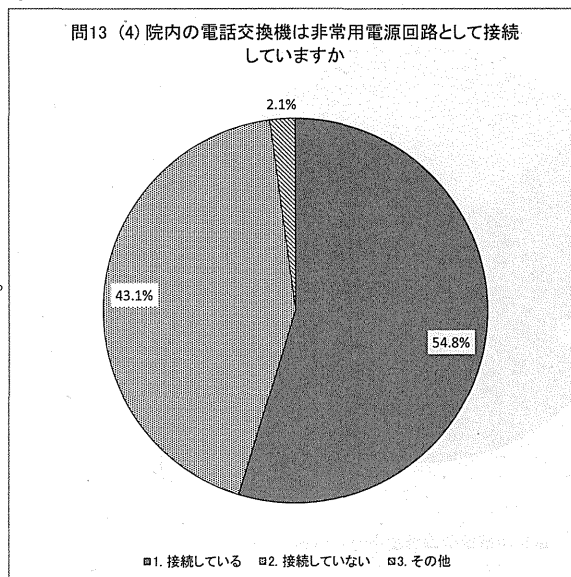


(5) 通信機器の充電状態を含めた定期点検を実施していますか。

	回答数	構成比
1. 実施している	215	45.6%
2. 実施していない	254	53.9%
3. その他	2	0.4%
有効回答数	471	

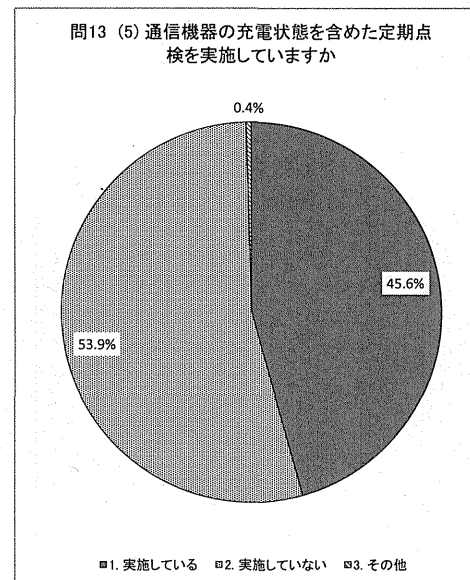


(6) 非常時でも使用できる院内連絡用のトランシーバーまたはPHSを備えていますか。

	回答数	構成比
1. 保有している	228	48.2%
2. 保有していない	239	50.5%
3. その他	6	1.3%
有効回答数	473	

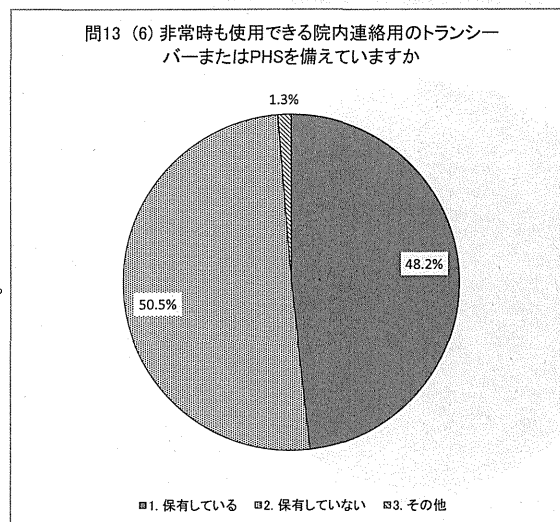

(7) 広域災害救急医療情報システム(EMIS)に参加していますか。

	回答数	構成比
1. 参加している	159	33.8%
2. 参加していない	308	65.5%
3. その他	3	0.6%
有効回答数	470	

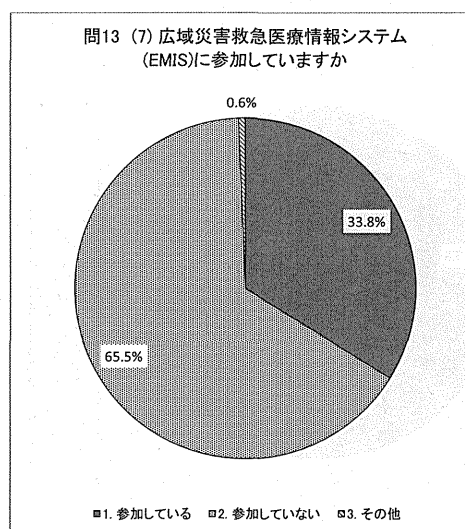

問14 病院建物の耐震化状況について

(1) 病院建物の耐震化状況

	回答数	構成比
1. すべて新耐震基準(昭和56年6月以降建築)になっている	239	50.4%
2. 旧耐震基準の建物がある	227	47.9%
3. その他	8	1.7%
有効回答数	474	




(2) 旧耐震構造の建物の利用状況

	回答数	構成比
1. 病棟として利用	136	53.1%
2. 外来部門として利用	42	16.4%
3. その他	78	30.5%
有効回答数	256	

(3) 耐震診断の実施の有無と結果

・実施の有無


	回答数	構成比
1. 耐震診断の実施をしている	144	35.1%
2. 耐震診断の実施をしていない	266	64.9%
有効回答数	410	

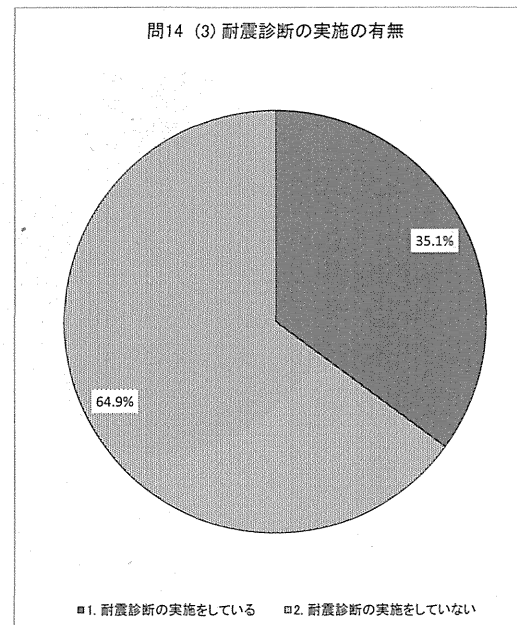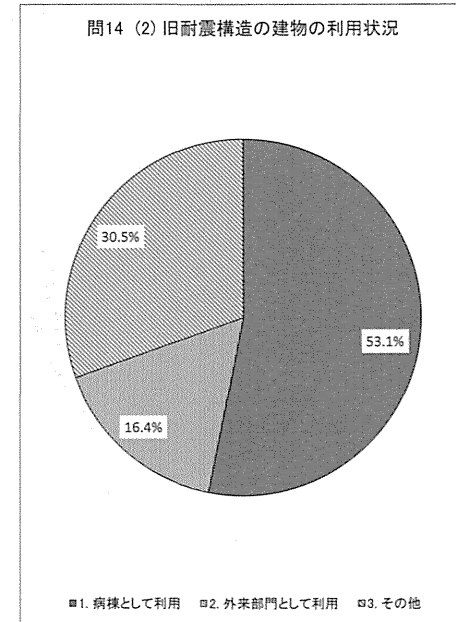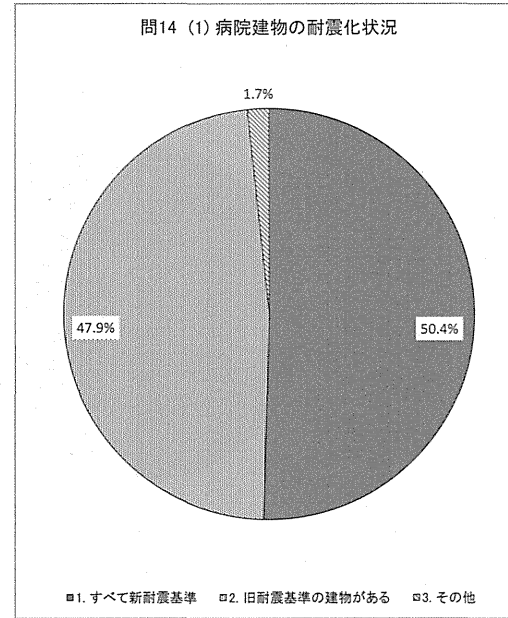

・結果


	回答数	構成比
1. 耐震基準を満たしている	105	72.9%
2. 耐震基準を満たしていない	39	27.1%
有効回答数	144	

※「実施をしていない」と回答している場合、結果について回答していても無効回答として集

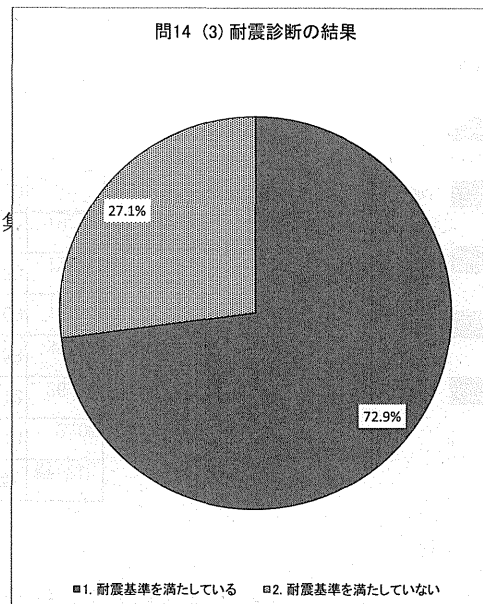

(4) 旧耐震構造の耐震補強工事あるいは建て替えの計画をしていますか。

	回答数	構成比
1. 耐震補強工事の計画をしている	24	9.0%
2. 建て替えの計画をしている	106	39.6%
3. 耐震補強工事及び、建て替えの計画をしていない	138	51.5%
有効回答数	268	

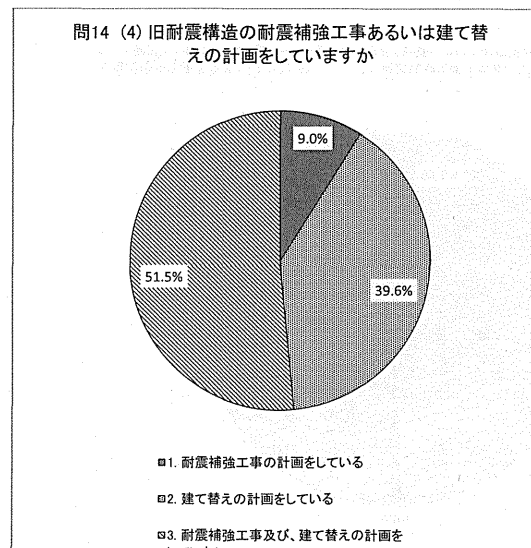




問15 災害時の患者搬送対応について

(1) 全患者の避難が必要となった場合の搬送手段

	回答数	構成比
1. 自治体や交通事業者(バス会社等)などと搬送についての協議を行っている	4	0.9%
2. 自治体や交通事業者(バス会社等)などと搬送についての協議を行っていない	428	92.6%
3. その他	30	6.5%
有効回答数	462	

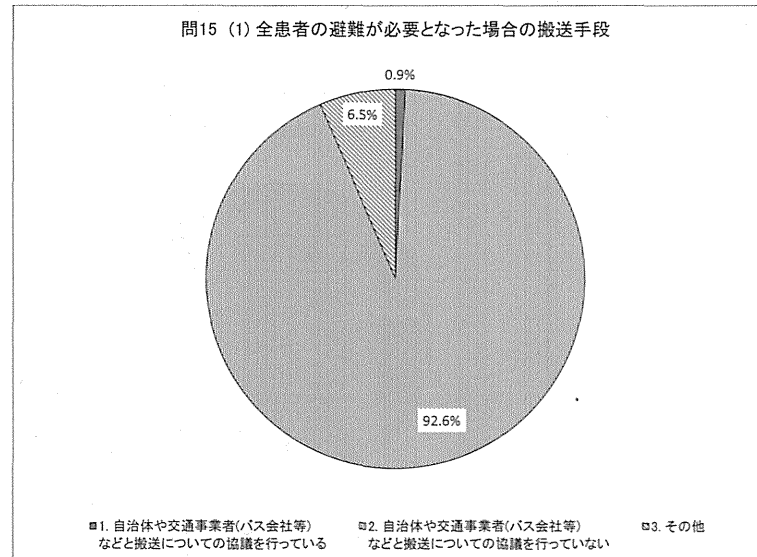

(2) 全患者の搬送を実施するとした場合に、担送・護送が必要な患者の総数及び、現在使用病床における割合(%)はどのくらいですか。

・担送・護送が必要な患者の総数

最小値・最大値・平均値・中央値


	単位(人)
最小値	3
最大値	775
平均値	107.1
中央値	85

※回答「0人」は集計から除外

回答分布

	回答数	構成比
10人以下	13	3.0%
11~50人	112	26.1%
51~100人	138	32.2%
101~150人	69	16.1%
151~200人	53	12.4%
201人以上	44	10.3%
有効回答数	429	

※回答「0人」は集計から除外

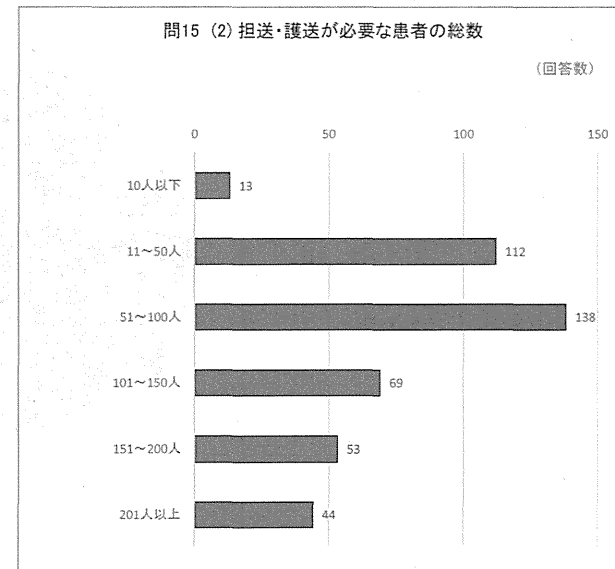

※回答「0%」は集計から除外

・現在使用病床における割合 (%)

最小値・最大値・平均値・中央値

	単位 (%)
最小値	1.0
最大値	100.0
平均値	41.7
中央値	37.7

※回答「0%」は集計から除外

回答分布

	回答数	構成比
10%以下	28	6.5%
10%台	61	14.2%
20%台	67	15.5%
30%台	86	20.0%
40%台	57	13.2%
50%台	46	10.7%
60%台	30	7.0%
70%台	19	4.4%
80%台	13	3.0%
90%台	12	2.8%
100%	12	2.8%
有効回答数	431	

問15 (2) 担送・護送が必要な患者の現在使用病床における割合



(3) 長時間の移送に耐えられないと考えられる患者はどのくらいいますか。

最小値・最大値・平均値・中央値

	単位 (人)
最小値	1
最大値	660
平均値	59.7
中央値	30


※回答「0人」は集計から除外

回答分布

	回答数	構成比
10人以下	80	21.4%
11～50人	145	38.8%
51～100人	76	20.3%
101～150人	29	7.8%
151～200人	29	7.8%
201人以上	15	4.0%
有効回答数	374	

※回答「0人」は集計から除外

問15 (3) 長時間の移送に耐えられないと考えられる患者数

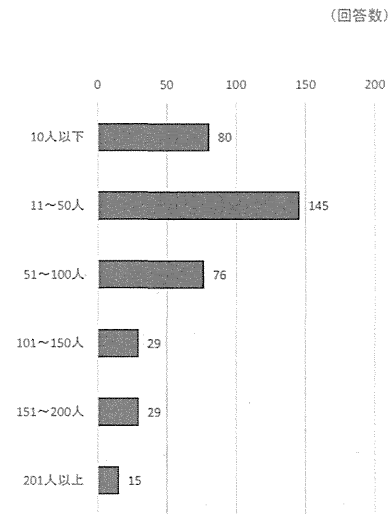

(4) 全患者を避難完了するには、どのくらいの時間がかかるかと想定していますか。


最小値・最大値・平均値・中央値

	単位 (h)
最小値	0.50
最大値	480.00
平均値	12.98
中央値	6.00

回答分布

	回答数	構成比
1時間未満	4	1.2%
1時間～2時間	21	6.3%
2時間～5時間	92	27.8%
5時間～12時間	123	37.2%
12時間～24時間	46	13.9%
24時間以上	45	13.6%
有効回答数	331	

問15 (4) 全患者の避難完了にかかる時間

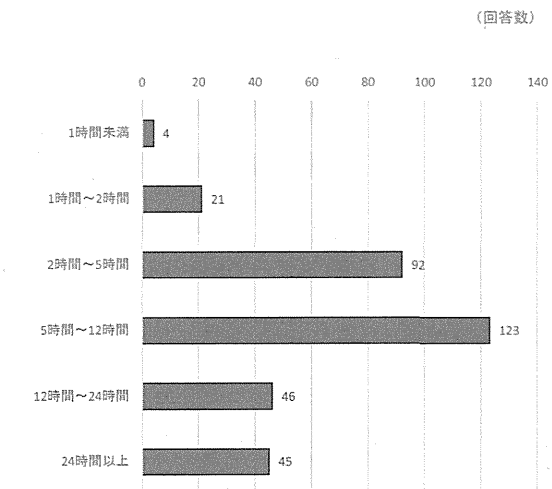

(5) 通常の避難所の生活環境での生活が困難であると想定される患者はどのぐらいいますか。

最小値・最大値・平均値・中央値

	単位 (人)
最小値	4
最大値	775
平均値	146.7
中央値	120

※回答「0人」は集計から除外

回答分布


	回答数	構成比
10人以下	17	4.4%
11～50人	58	14.9%
51～100人	97	24.9%
101～200人	130	33.3%
201～300人	57	14.6%
301人以上	31	7.9%
有効回答数	390	

※回答「0人」は集計から除外

(6) 避難場所について、どのような状況が確保されることが望ましいと思いますか。(複数回答)

	回答数	構成比
1. 崩壊などの危険がなければ避難しない方がよい	415	36.0%
2. ライフラインの供給があれば避難しない方がよい	400	34.7%
3. 他の避難住民と区画された空間であれば避難可能である	147	12.7%
4. 専用の避難所が必要である	183	15.9%
5. その他	8	0.7%
有効回答数	1153	

問15 (5) 通常の避難所の生活環境での生活が困難であると想定される患者の数 (回答数)

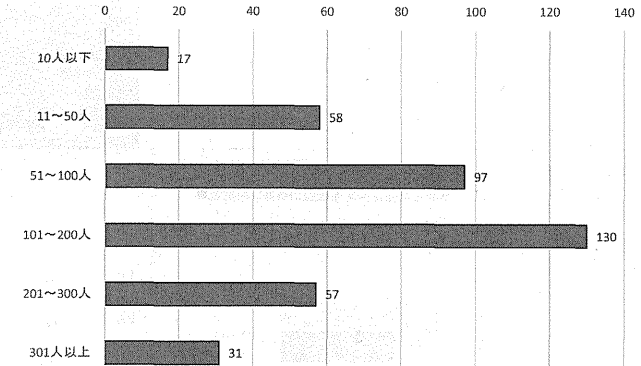

問15 (6) 避難場所について、どのような状況が確保されることが望ましいと思いますか(複数回答) (回答数)

